

Projekt armiranobetonske zgrade u Zadru

Dodig, Jakov

Undergraduate thesis / Završni rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:439067>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2025-04-01***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

ZAVRŠNI RAD

Jakov Dodig

Split, 2024

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Projekt armiranobetonske zgrade u Zadru

Završni rad

Split, 2024

Sažetak:

Projektni zadatak je izraditi proračun te odrediti potrebnu armaturu za zgrade koja je locirana u Zadru. Proračun je izvršen u programu SCIA Engineer 22.0 sa kombinacijama za granično stanje uporabljivosti (GSU), granično stanje nosivosti (GSN).

Ključne riječi:

Armiranobetonska zgrada, proračun,armaturni nacrt.

Reinforced concrete building project in Zadar

Abstract:

The project task is to calculate the positions and determine the required reinforcement for individual parts of the concrete building in Zadar. The building model in the SCIA Engineer 22.0 program with combinations for the serviceability limit state (SLS), load-bearing limit state (ULS) .

Keywords:

Reinforced concrete building, calculation,armature drawing

SADRŽAJ

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD	6
1.'TEHNIČKI OPIS	8
1.1. Općenito.....	8
1.2. Konstrukcija građevine.....	8
1.3. Temeljenje	8
1.4. Materijali	8
1.5. Opterećenja.....	8
1.6. Posebne napomene uz izvođenje.....	8
2.PROGRAM KONROLE I OSIGURANJA KVALITETE	9
2.1. Općenito.....	9
2.2. Svojstva građevnih proizvoda	9
2.2.1. Beton.....	9
2.2.2. Armaturni čelik	10
2.3. Izvođenje AB konstrukcije	11
2.3.1. Općenito.....	11
2.3.2. Nadzorne radnje	11
2.3.3. Ugranja betona.....	11
2.3.4. Njega betona	11
2.3.5. Oplata i skele.....	12
2.4. Ostale napomene u programu kontrole i osiguranja kvalitete	12
2.4.1. Iskolčenje i zahtjevana geometrija	12
3.NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE	14
4.PRORAČUN KOSTRUKCIJE	15
4.1.Plan pozicija	15
4.1.1.Plan pozicija visina	15
4.1.2. Plan pozicija 500	16
4.1.3. Plan pozicija 400	16
4.1.4.Plan pozicija 300	17
4.1.5. Plan pozicija 200	17
4.1.6. Plan pozicija 100	18
4.2 Analiza opterećenja ploče	19
Određivanje preliminarnih dimenzija konstrukcijskih elemenata	19

4.2.1 Stalno opterećenje za poziciju 500	19
4.3. proračun ploče 500.....	22
4.4 Skice armature poz 500	28
4.5 Dimenzioniranje poz 500.....	30
4.5.1. Dimenzioniranje na poprečne sile	33
4.6.Provjera širune pukotina poz 500	38
4.6.1.presjek u polju – POZ 504.....	38
4.6.2. Stalno opterećenje za poziciju 100/200/300/400	40
4.7 Skice armature 400.....	47
4.8.Dimenzioniranje poz 400.....	50
4.9 Dimenzioniranje na poprečne sile	53
4.10 Provjera širina pukotina poz 400.....	58
5.OPTEREĆENJE POTRESOM (S_x, S_y)	60
6.PRORAČUN VERTIKALNE NOSIVE KONSTRUKCIJE.....	67
6.1Proračun zida	69
6.2Dimenzioniranje zida i temelja	72
7.NACRTI.....	76
8.LITERATURA.....	80

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Split, Matice hrvatske 15

STUDIJ: STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVO

KANDIDAT: JAKOV DODIG

MATIČNI BROJ (JMBAG): 0083230448

KATEDRA: Katedra za betonske konstrukcije i mostove

PREDMET: Betonske konstrukcije 1

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Projekt armiranobetonske zgrade

Opis zadatka: Prema zadanim skicama u prilogu potrebno je izraditi projekt (tehnički opis, armiranobetonske građevine, armaturni nacrt). Projekt mora sadržavati tehnički opis, planove pozicija proračune i planove armature. Koristiti beton C 35/45 i armaturu: B 500B.

U Splitu 19.9.2024.


Voditelj završnog rada: doc. dr. sc. Ivan Banović, doc. dr. sc. Marina Nikolić

Prema zadanim skicama potrebno je izraditi projekt armiranobetonske građevine koji mora sadržavati:

- 1. Tehnički opis**
- 2. Planove pozicija**
- 3. Proračune**
- 4. Planove armature**


Koristiti beton **C35/45** i armaturu: **B 500B**.

Tlocrt karakterističnog kata

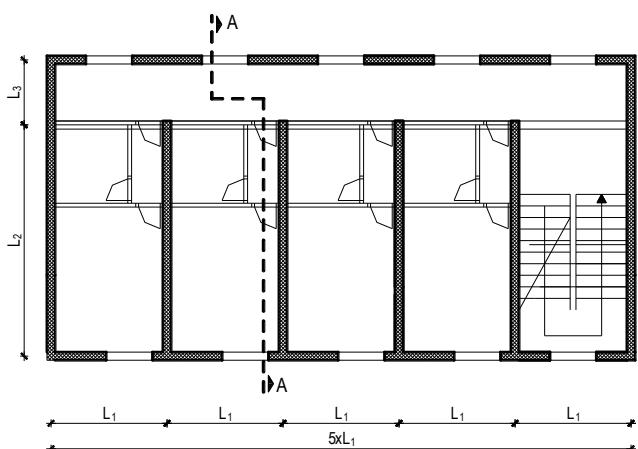

$$\begin{aligned}
 L_1 &= 5.9 \text{ m} \\
 L_2 &= 6.8 \text{ m} \\
 L_3 &= 3.6 \text{ m} \\
 H &= 3.3 \text{ m} \\
 q &= 2.3 \text{ kN/m}^2 \\
 v_{b0} &= 40 \text{ m/s} \\
 a_g &= 0.20g \\
 \sigma_{tla,dop} &= 0.55 \text{ MPa}
 \end{aligned}$$

Presjek A-A

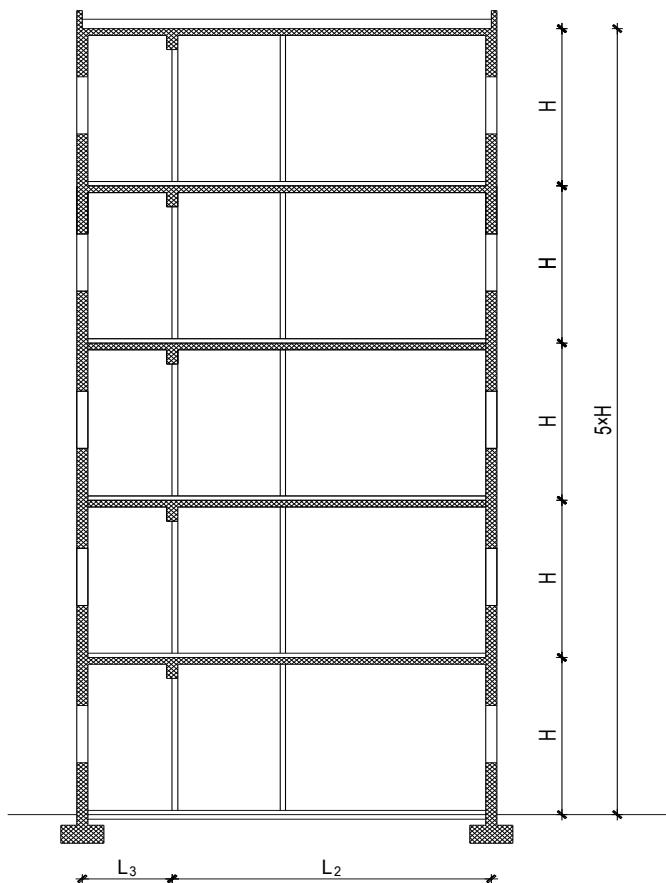

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Općenito

Predmet ovog glavnog projekta je armiranobetonska građevina pravokutnog oblika. Građevina je tlocrtnih gabarita 10.4×29.5 m, sa ravnim krovom. Ukupna visina građevine od gotovog poda iznosi 16.5 m. Temeljne trake, podna ploča i nadzemna glavna konstrukcija su u AB izvedbi.

1.2. Konstrukcija građevine

Nosiva konstrukcija građevine je armiranobetonska, a čine ju zidovi, ploče i grede. Pomoću programa SCIA Engineer dobili smo rezne sile te momente u pločama i gredama. Sve armiranobetonske ploče su debljine $d = 17$ cm, a sve armiranobetonske grede su dimenzija $b/h = 30/50$ cm. Građevina ima i armiranobetonsko stubište za vertikalnu komunikaciju između katova.

1.3. Temeljenje

Temelji su izvedeni u obliku armiranobetonskih temeljnih traka dimenzija širine $\check{s} = 140$ cm i visine $v = 70$ cm.

1.4. Materijali

Za izradu nosive konstrukcije koristi se beton C 35/45 te armaturni čelik B500B (rebrasta i mrežasta armatura).

1.5. Opterećenja

Opterećenja i kombinacije opterećenja na konstrukciju određene su prema HRN EN 1990, HRN EN 1991, HRN EN 1997 i HRN EN 1998. U pogledu opterećenja vjetrom, građevina se nalazi u vjetrovnom području sa osnovnom brzinom vjetra od 40 m/s prema HRN EN 1991-1-4:2012. Građevina se prema HRN EN 1998 nalazi u području s horizontalnim vršnjim ubrzanjem tla $a_g = 0,2$ g za povratni period od 475 godina.

1.6. Posebne napomene uz izvođenje

Propisuje se modul stišljivosti ispod temeljnih konstrukcija i podne ploče $MS \geq 100$ MPa. Nasip na koji se temelji podna ploča treba biti izrađen od dobro graduiranog kamenog materijala u slojevima od 30 cm te zbijen minimalno na propisan modul stišljivosti. Preporuča se stalni geotehnički nadzor u fazi pripreme temeljnog tla i izvedbe temeljnih konstrukcija.

2. PROGRAM KONROLE I OSIGURANJA KVALITETE

2.1. Općenito

Predmetni je projekt izrađen sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN39/19). Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor, s posebnim naglaskom na nadzor od strane geomehaničara prilikom radova iskopa te samog temeljenja građevine. Prije prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Kao mjera kontrole kvalitete izvođenja propisuje se i obavezan projektantski nadzor nad izvođenjem nosive konstrukcije prema Zakonu o gradnji. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija i suglasnost projektanta. Sve izmjene obavezno je unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom građevinskih proizvoda su Zakon o građevnim proizvodima (NN76/13, 30/14, 130/17 i 39/19), Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda NN 113/08, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14) te Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, NN 75/20).

2.2. Svojstva građevnih proizvoda

2.2.1. Beton

Za izvedbu nosive AB konstrukcije rabiti projektirani beton u svemu prema Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije, (NN 17/17, NN 75/20) (u dalnjem tekstu Propis).

Specificirana tehnička svojstva za beton

razred tlačne čvrstoće	aditiv	maksimalna nazivna veličina zrna agregata [mm]
C30/37	aditiv za poboljšanje ugradljivosti, vodocementni faktor v/c ≤ 0.45	32
C35/45	aditiv za poboljšanje ugradljivosti, vodocementni faktor v/c ≤ 0.45	32

Izvoditelj je dužan izraditi projekt betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku

moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Zbog opasnosti od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrže cemente tipa CEM III/C, CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1.

Bridove svih elemenata, koji su između ploha pod pravim kutem treba "skositi", tako da budu mehanički otporni i postojani. Bridovi elemenata trebaju biti precizno izvedeni, ravni i u funkciji njihovog estetskog izgleda. U svemu treba poštivati predviđenu geometriju elemenata, te njihov projektirani prostorni položaj. Osobito voditi računa o izgledu vanjskih ploha betona. Sve vidljive plohe betona trebaju biti ravne, glatke i ujednačene boje. Nije dopuštena pojava segregacije u betonu. Voditi računa o adekvatnoj ugradnji i njezi betona, prema projektu betona, važećim propisima i pravilima struke.

Specificirana tehnička svojstva za pojedine elemente AB konstrukcije

Temeljne: XC2, debljina zaštitnog sloja $c_{min}=40$ mm; C35/45

AB podna ploča, AB temeljna greda: XC4, debljina zaštitnog sloja $c_{min}=40$ mm; C35/45, hidroizolacija, dodatak betonu protiv smrzavanja

2.2.2. Armaturalni čelik

Armatura mora udovoljavati normama HRN 1130-1:2008; HRN 1130-2:2008; HRN 1130-3:2008; HRN 1130-4:2008; HRN 1130- 5:2008; HRN EN 10080:2005; i Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije.

Za izvedbu nosive AB konstrukcije upotrebljavati šipkastu (rebrastu) i mrežastu (rebrastu) armaturu (B500B).

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema projektu betona, kojeg je dužan izraditi izvođač radova. Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturalnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći.

2.3. Izvođenje AB konstrukcije

2.3.1. Općenito

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske rade u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito i Propis. Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.

2.3.2. Nadzorne radnje

Nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije ugradnje betona provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema Propisu. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju i pripremaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju prema HRN EN 12350, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se prema Propisu i normama na koju Propis upućuje. Tlačna čvrstoća očvrsnulog betona ispituje se na uzorku starom 28 dana. Uzimanje uzoraka betona, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava projektiranog betona (potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće i svojstava dodataka) provodi se prema normama - sukladno Propisu. Uzimanje uzoraka armature, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava armature provodi se prema normama - sukladno Propisu.

2.3.3. Ugradnja betona

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670-1, točkama 8, 9 i 10 i Dodatak E. Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niža od +5°C, ni viša od +30°C. U slučaju da je temperatura izvan ovih granica, treba poduzeti mјere u skladu s Propisom. Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom ne smije biti duže od onog koje je utvrđeno u toku prethodnih ispitivanja. Transport svježeg betona do gradilišta te do samog mјesta ugradnje u oplatu treba biti takav da ne dolazi do pojave segregacije betona. Beton treba ugraditi što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Ugrađivanje betona u oplatu izvesti mehanički s potrebnim vibriranjem. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem.

2.3.4. Njega betona

Beton u ranom razdoblju treba zaštiti u skladu s HRN EN 13670-1, točka 8.5.

Neposredno nakon betoniranja, beton treba biti zaštićen od slijedećeg: prebrzog isušivanja, brze izmjene topline, oborinske i tekuće vode, vibracija koje mogu štetno utjecati na stvarnjavanje betona. Beton se nakon ugradnje mora zaštiti da bi se osigurala zadovoljavajuća hidratacija na površini te izbjegla oštećenja zbog ranog i naglog skupljanja. Minimalno trajanje njege betona: minimalno 3 dana, a u slučaju velikih (ljetnih) vrućina 5 dana.

2.3.5. Oplata i skele

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670-1, točka 5. i Dodatak B. Skele i oplate moraju biti tako konstruirane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u izvođenju radova, bez štetnih slijeganja i deformacija, kako bi se osigurala sigurnost i točnost elemenata konstrukcije predviđena projektom konstrukcije. Oplata konstrukcije mora biti takva da se za vrijeme betoniranja na gube sastojci betona te da vanjsko lice betona ispunjava zahtjeve date u projektu konstrukcije (glatki beton, natur beton, i sl.). Oplata se mora lako i bez oštećenja skidati s još neočvrslog betona. Njene unutarnje stranice moraju biti čiste i po potrebi premazane zaštitnim sredstvom, koje ne smije djelovati štetno na beton, mijenjati boju betona, utjecati na vezu armature i betona ili djelovati štetno na materijal koji se nakadno nanosi na betonsku konstrukciju.

Nadzorni inženjer mora zabraniti izradu i primjenu oplate i skela koje prema njegovom mišljenju ne bi mogle osigurati traženu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i armature vrši nadzorni inženjer. Bez obzira na odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvođač snosi punu odgovornost za sigurnost i kvalitetu radova

2.4. Ostale napomene u programu kontrole i osiguranja kvalitete

2.4.1. Iskolčenje i zahtjevana geometrija

Od faze iskolčenja građevine, preko svih faza izgradnje, do završetka građevine, nužan je stalni geodetski nadzor. Tijekom građenja vršiti: stalnu kontrolu iskolčenja i druge geometrije svih elemenata (uključivo i elemenata zaštite građevne jame) kontrolu osiguranja svih točaka kontrolu repera i poligonih točaka.

2.4.2. Zemljani radovi

Iskopi

Tijekom radova na iskopima potrebno je posvetiti pažnju slijedećem:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),
- da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla
- da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi,
- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na građevini Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu odvodnju,
- ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima,
- vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine.

Nasipi

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama.

Kontroloom i tekućim ispitivanjima obuhvatiti:

- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (MS), -

ispitivanje granulometrije nasipnog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerjenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i obvezno na vrhu.

Temelji

Betoniranje temeljnih konstrukcija izvesti u primjerenoj oplati na prethodno postavljenoj termoizolaciji i hidroizolaciji. Nakon postavljanja s armiraturom prema Izvedbenom projektu konstrukcije, može se krenuti u betoniranje temeljnih konstrukcija prema ovom projektu. Naročitu pažnju posvetiti zaštiti hidroizolacije, te traženim zaštitnim slojevima armature, posebno na mjestima oslabljenja presjeka instalacijskim kanalima. Betonirane temelja može započeti nakon što nadzorni inženjer, potvrdi da je temeljno tlo u skladu s pretpostavkama ove mape, pregleda postavljenu armaturu, nakon što su provjerene dimenzije temelja, te upisana dozvola o betoniranju u građevinski dnevnik. Zasipavanje oko izvedenih temelja izvesti nakon izrade i zaštite hidroizolacije i to u slojevima s potrebnim zbijanjem, kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja nasutog tla. Nasuti materijal (iza i ispod ukopanih zidova) treba zadovoljavati mehaničke karakteristike predviđene ovim projektom, u suprotnom obavijestiti i zatražiti odobrenje za ugradnju od strane projektanta konstrukcija. Dozvoljena odstupanja prilikom izvođenja armirano-betonske konstrukcije temelja iznose ± 2 cm u tlocrtnim dimenzijama i visinskom pogledu.

3.NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama TEHNIČKOG PROPISA ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN 17/17, NN 75/20). Izjavu o izvedenim

radovima i uvjetima održavanja građevine dužan je prirediti Izvođač u skladu s pozitivnom regulativom RH, tehničkim propisima, normama na koje se oni pozivaju te glavnim i izvedbenim projektom. Redovite pregledе u svrhu održavanja konstrukcije potrebno je provoditi svakih 5 godina. Način obavljanja pregleda je slijedeći:


- vizualni pregled konstrukcija, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina ipukotina, relativni pomaci dilatacijskih cjelina, te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,
- utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature i antikorozivne zaštite
- utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata armirano-betonske i čelične konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočci
a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Dokumentaciju o izvršenim pregledima i drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije i svih njenih elemenata dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Uporabni vijek predmetne građevine jenajmanje 50 godina. Ova vrijednost predstavlja polazište na osnovu kojeg su definirani zahtjevi za beton, izvođenje radova i održavanje konstrukcije. Nepovoljni klimatski faktori lokacije zahtijevaju povećanu mjeru opreza i pojačani nadzor nad svim elementima (konstruktivnim i nekonstruktivnim) građevine. Preporučuje se da korisnici i suvlasnici građevine vrše godišnje preglede i ukoliko primijete neku nepravilnost na konstrukciji zatraže redoviti ili izvanredni pregled i prije roka predviđenog ovim projektom.


4.PRORAČUN KOSTRUKE

4.1.Plan pozicija


4.1.1.Plan pozicija visina

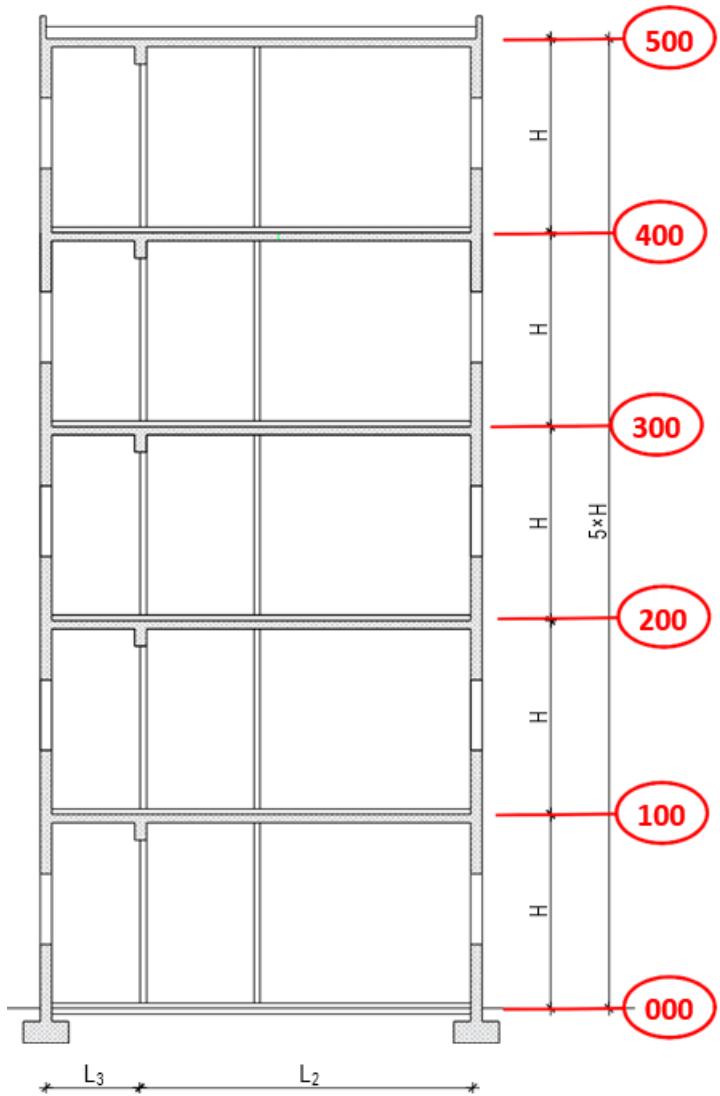


4.1.2. Plan pozicija 500

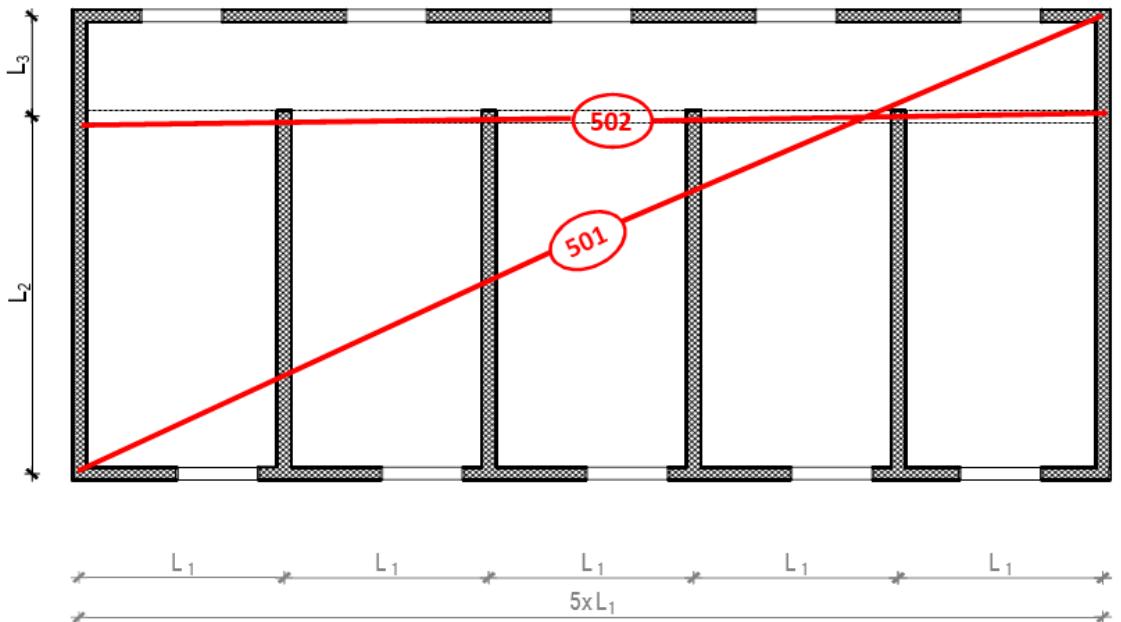


4.1.3. Plan pozicija 400

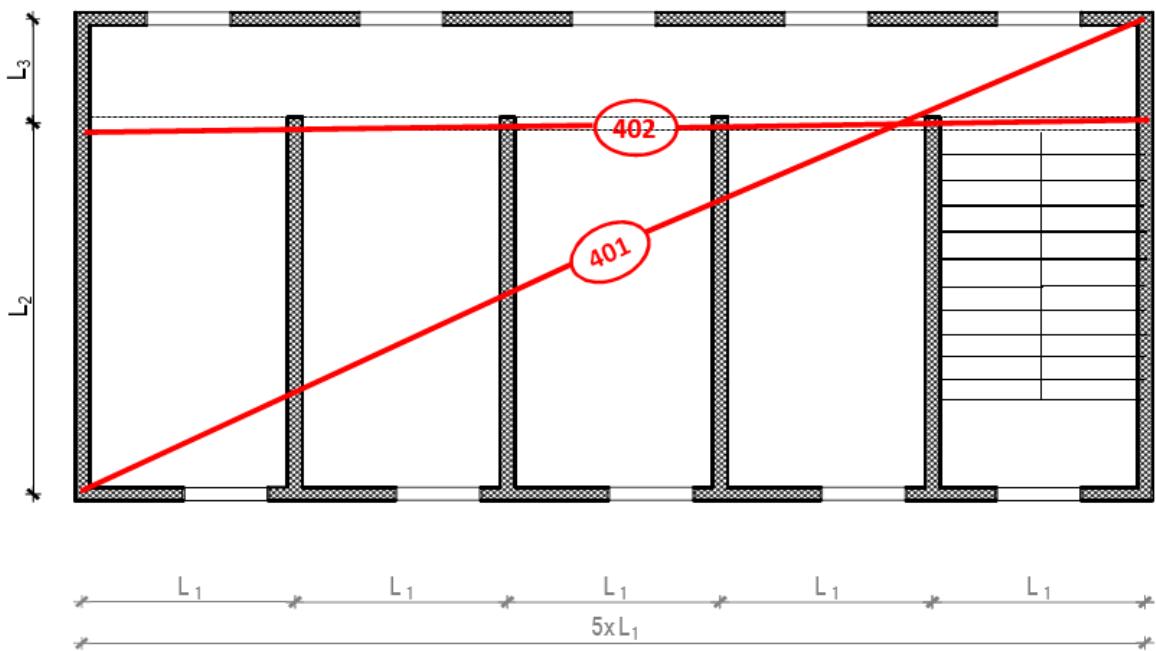


4.1.4. Plan pozicija 300

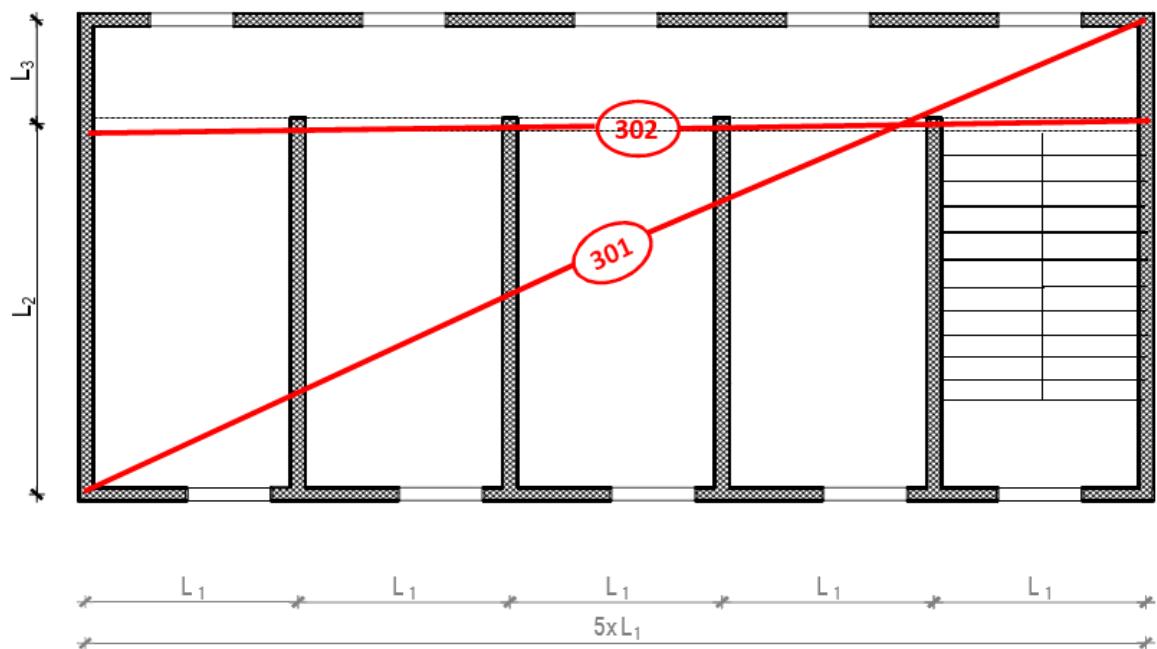

4.1.5. Plan pozicija 200

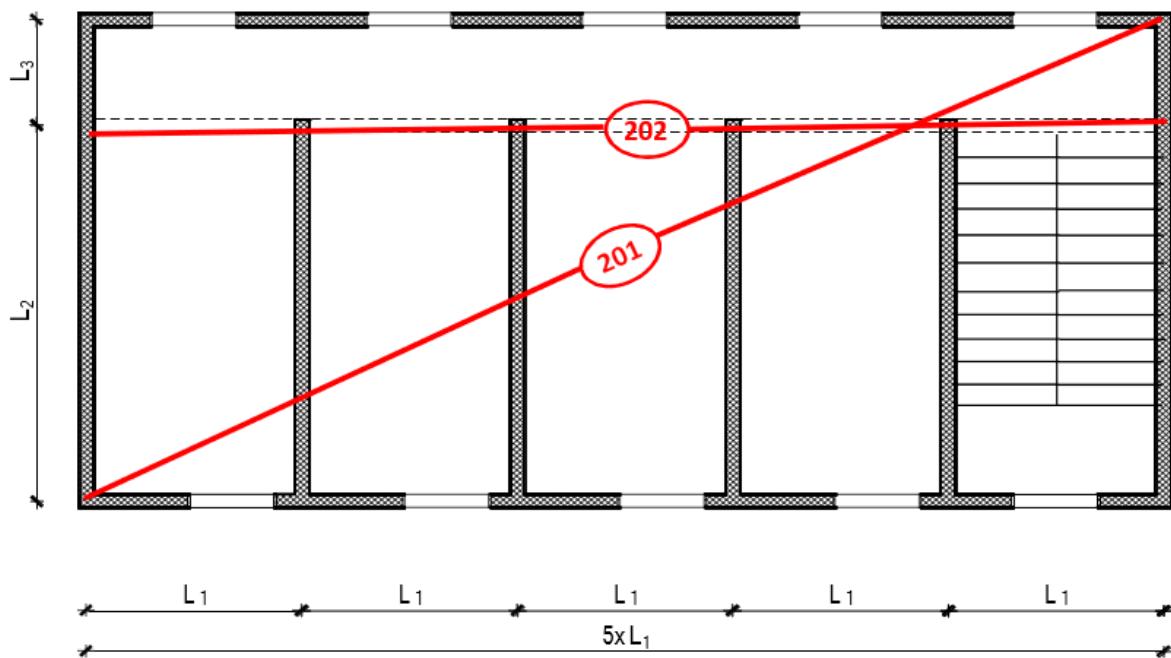

4.1.6. Plan pozicija 100

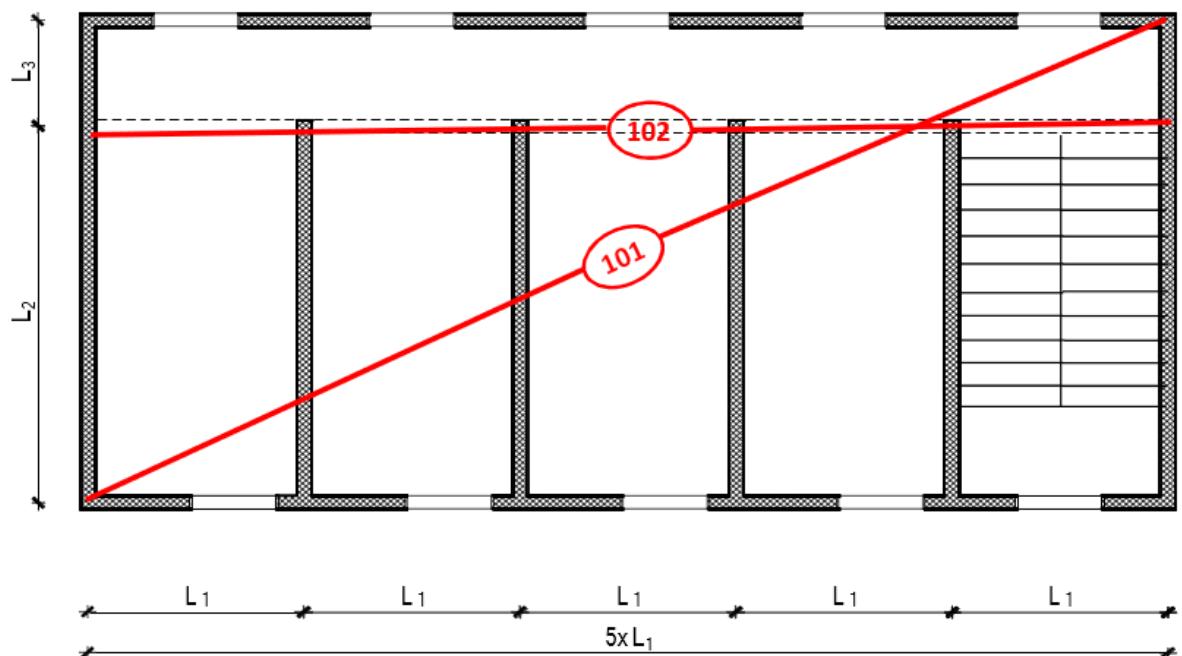

4.2 Analiza opterećenja ploče

Određivanje preliminarnih dimenzija konstrukcijskih elemenata

Visina ploče:

$$L_0 = L_2 = 5,9 \text{ (m)}$$

$$h_{pl} = \frac{L_0}{35} = \frac{590}{35} = 16,86 \text{ (cm)}$$

Odabrana debljina ploče - $h_{pl} = 17 \text{ (cm)}$

Visina grede:

$$h_{grede,1} = \frac{L_1}{10} = \frac{0.85 * 590}{10} = 50,0 \text{ (cm)}$$


Odabrana visina grede - $h_{grede,1} = 50 \text{ (cm)}$

Odabrana širina grede - $b_{grede} = 30 \text{ (cm)}$

4.2.1 Stalno opterećenje za poziciju 500

	$d \text{ (m)}$	$g \text{ (kN/m}^3\text{)}$	$d \times g$
Betonske ploče na plastičnim podlošcima	0.05	25.0	1.25
Hidroizolacija + parna brana	0.01	20.0	0.20
Toplinska izolacija	0.08	5.0	0.40
Beton za pad	0.08	24.0	1.92
AB. ploča	4.25	25.0	4.25

Ukupno stalno opterećenje: $g_{500} = 8.02 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

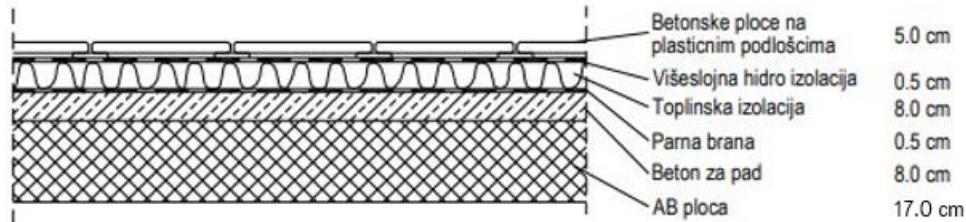


Prikaz slojeva ploče – pozicija 500


a) pokretno opterećenje

Za pokretno opterećenje uzima se opterećenje snijegom i vjetrom. Opterećenje snijegom za ravne krovove, u područjima gdje je snijeg rijedak (prema pravilniku) iznosi 0.50 kN/m^2 , pa se za pokretno opterećenje neprohodnih ravnih krovova može uzeti zamjenjujuća vrijednost:

$$Q_{500} = s + w \approx 1.5 \text{ kN/m}^2$$

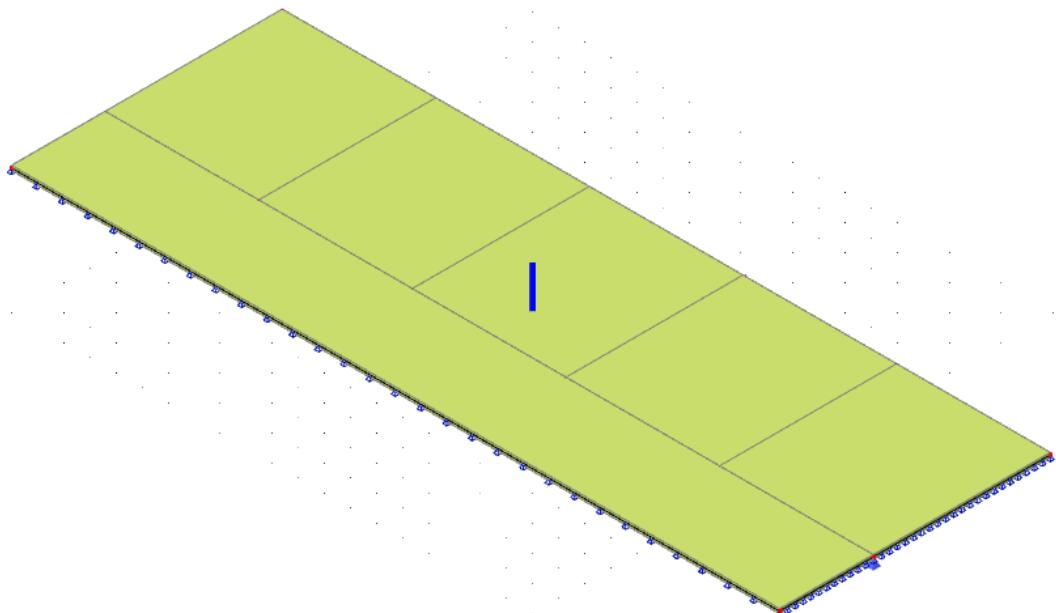


Prikaz opterećenja vlastite težine g_{500} – pozicija 500

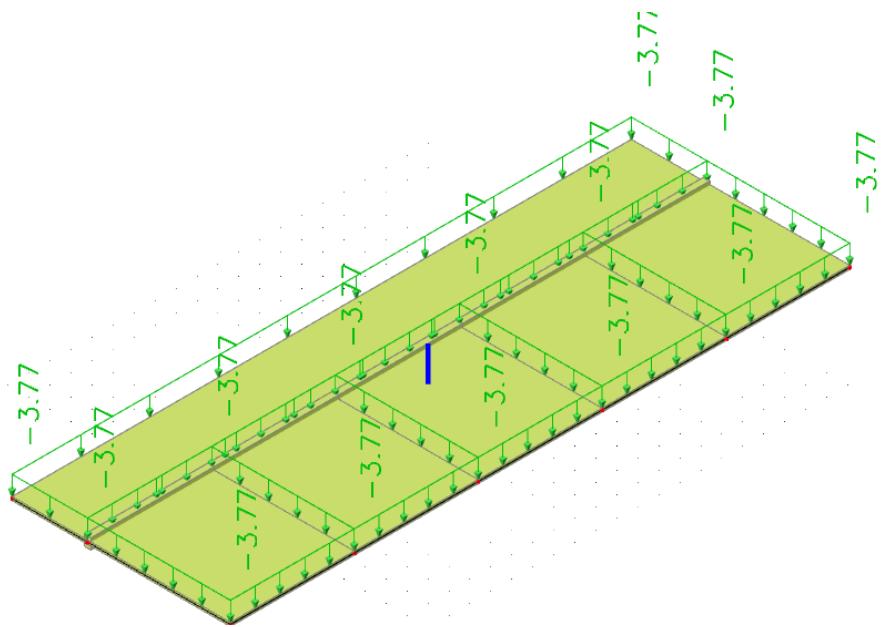

Prikaz dodatnog stalnog opterećenja Δg_{500} – pozicija 500 (AB ploča uračunata)

Za pokretno opterećenje međukatnih konstrukcija pozicije 500 uzima se iznos $q_{500} = 1,50$ (kN/m^2)

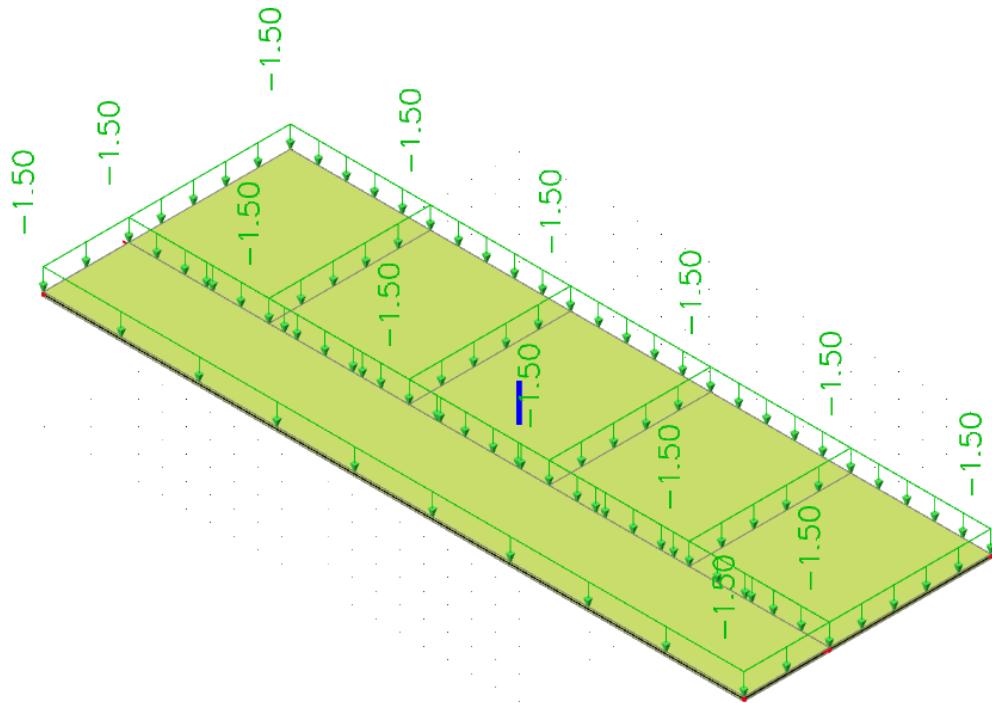

Prikaz pokretnog / korisnog opterećenja q_{500} – pozicija 500

4.3. proračun ploče 500

$$C\ 35/45 \quad f_{ck} = 35\ MPa$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_d} = \frac{35}{1.5} = 23.3\ MPa \quad f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_d} = \frac{500}{1.5} = 434.8\ MPa$$

$$h=17\ cm \quad d=17-3=14\ cm \quad d_1=3\ cm$$

Minimalna armatura:

$$A_{s1,min} \geq 0,26 \cdot [f_{ct,m} / f_{yk}] \cdot b_t \cdot d \geq 0,0013 \cdot b_t \cdot d$$

b_t – širina vlačne zone

d – statička visina presjeka

f_{yk} – karakteristična granica popuštanja čelika u N/mm²

[$f_{yk} = 500\ N/mm^2$ za čelik B 500B]

$f_{ct,m}$ - srednja vlačna čvrstoća betona (iz tablice)


[$f_{ctm} = 3.2\ N/mm^2$]

$$A_{s1,min} \geq 0,26 \cdot 3.2/500 \cdot 100 \cdot 14 = 2.33\ cm^2/m$$

$$A_{s1,min} \geq 0,0013 \cdot b_t \cdot d = 0,0013 \cdot 100 \cdot 14 = 1.82\ cm^2/m$$

MJERODAVNA JE VEĆA POVRŠINA !

1) POLJE-KOJE NOSI U 2 SMJERA

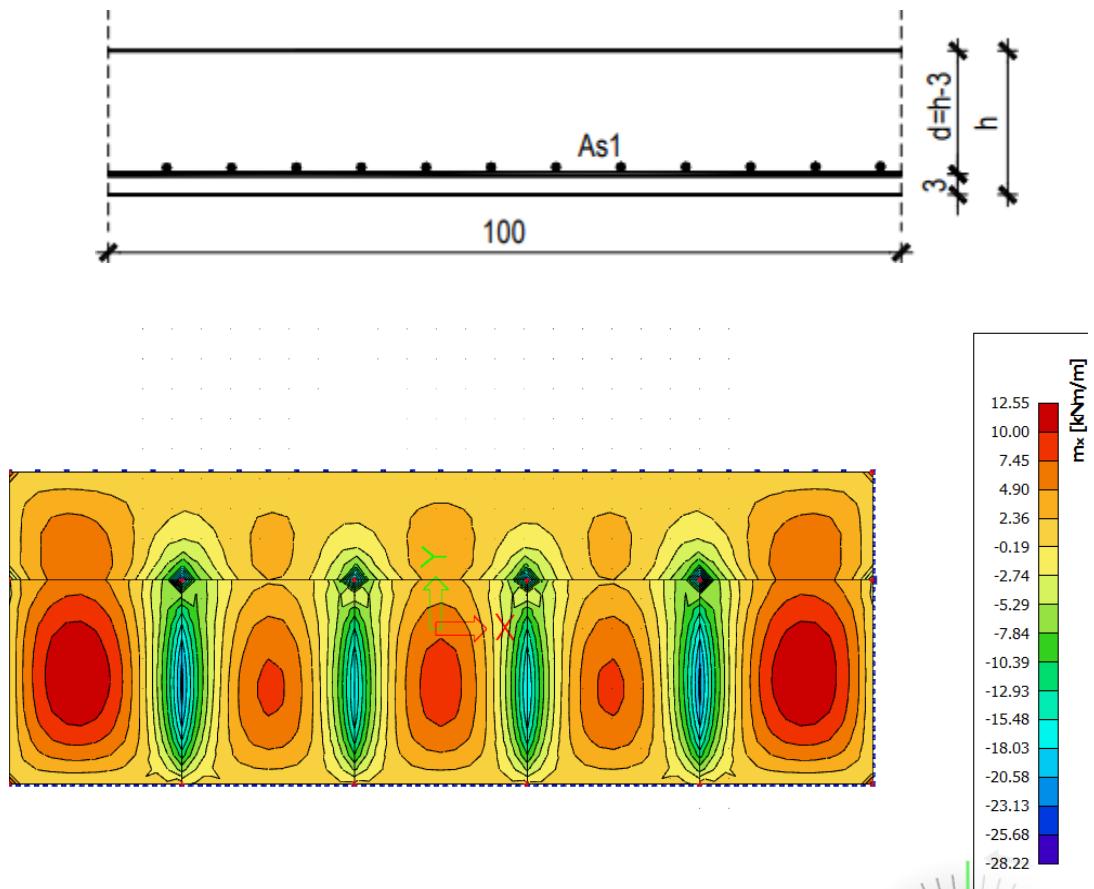

$$M_{ed} = 12.55 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{1255}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.009$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.5 \%_0 \quad \xi = 0.984$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{1255}{0.984 \times 14 \times 43.48} = 2.1 \text{ cm}^2$$

MREŽA Q-257 As1=2.57 cm²

2) POLJE-KOJI NOSI U JEDNOM SMJERU

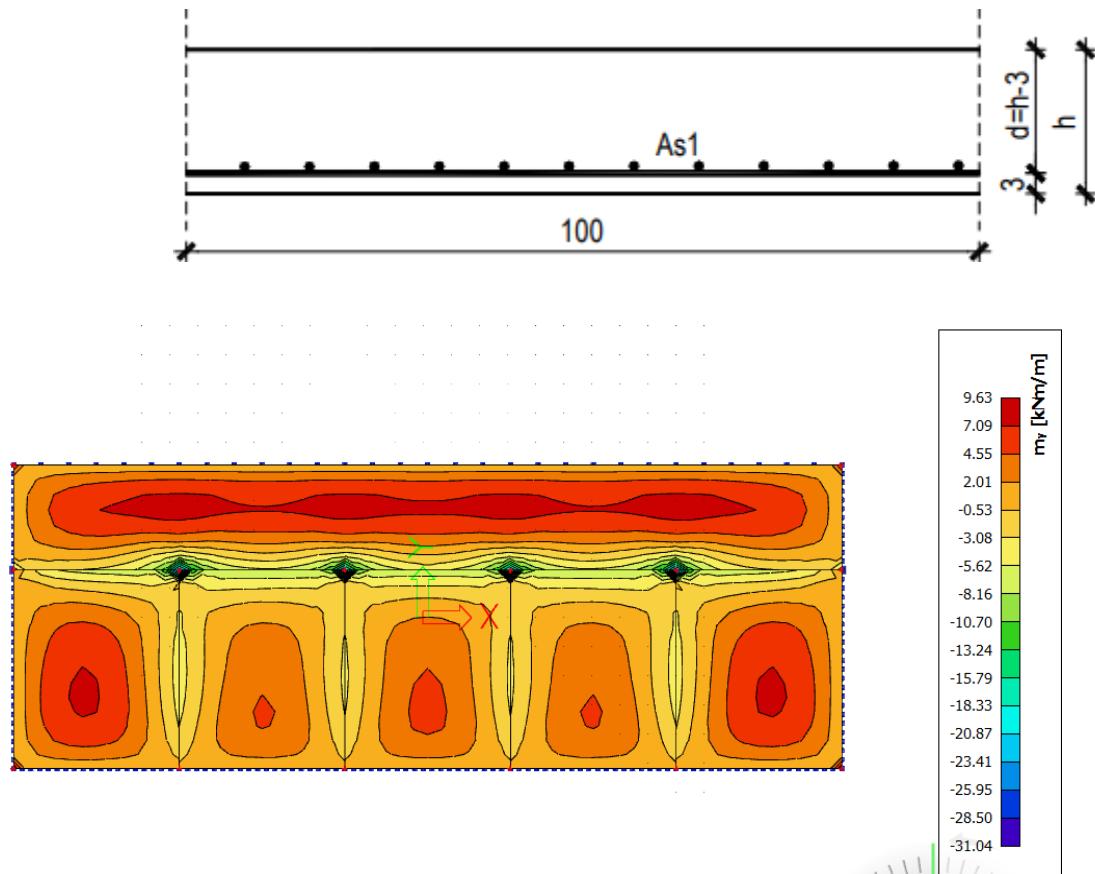

$$M_{ed} = 9.63 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{963}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.008$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.5 \%_0 \quad \xi = 0.984$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{963}{0.984 \times 14 \times 43.48} = 1.61 \text{ cm}^2$$

MREŽA R-257 As1=2.57 cm² As2=0.78 cm²

3) LEŽAJ-X SMJER

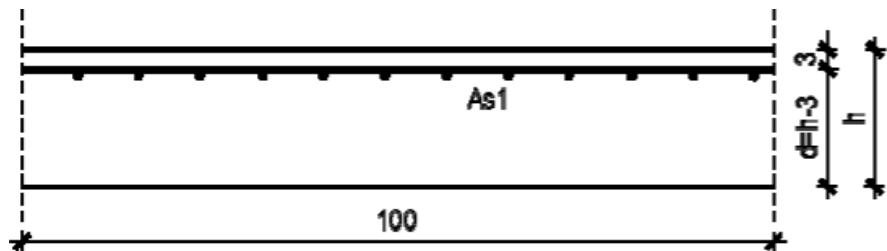

$$M_{ed} = 28.22 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{2822}{30 \times 14^2 \times 233} = 0.02$$

$$\varepsilon_{s1} = 10\% \quad \varepsilon_{s2} = 0.8\% \quad \xi = 0.977$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{2822}{0.977 \times 14 \times 43.48} = 4.75 \text{ cm}^2$$

MREŽA R-503 As1=5.03 cm² As2=1.13 cm²

4) LEŽAJ-Y SMJER

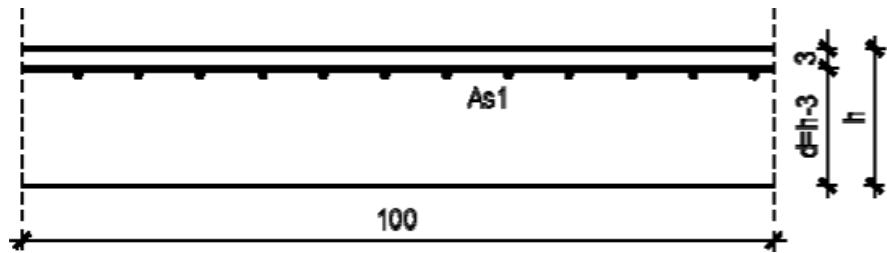

$$M_{ed} = 31.04 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{3104}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.023$$

$$\varepsilon_{s1} = 10\%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.8\%_0 \quad \xi = 0.974$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{3104}{0.974 \times 14 \times 43.48} = 5.24 \text{ cm}^2$$

MREŽA R-524 As1=5.24 cm² As2=1.13 cm²

5) KONTROLA PROGIBA

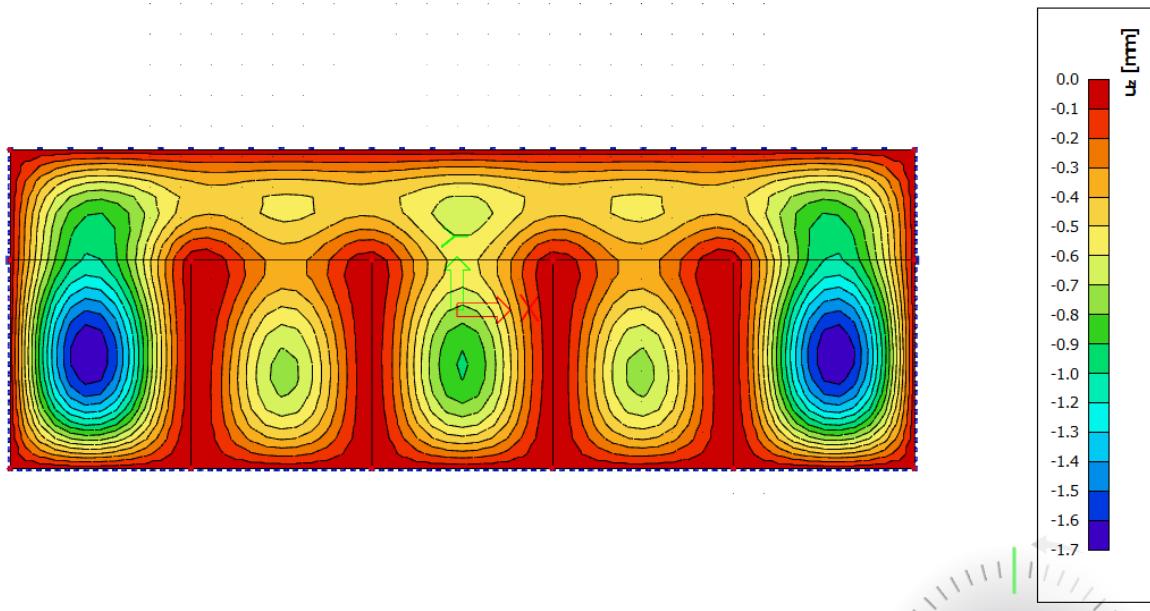

- KONTROLA PROGIBA (GSU)

Maksimalni očitani linearni progib iznosi 1.7 mm.

Nelinearni dugotrajni progib se procjenjuje 2.5 veći:

$$v = 2.5 \cdot 0.17 \approx 0.43 \text{ cm}$$


Maksimalni dozvoljeni progib:

$$v_{\max} = \frac{L_1}{300} = \frac{590}{300} = 1,97$$


$v < v_{\max}$ → Progibi zadovoljavaju!

4.4 Skice armature poz 500


SKICA ARMATURE POZ 500- polje

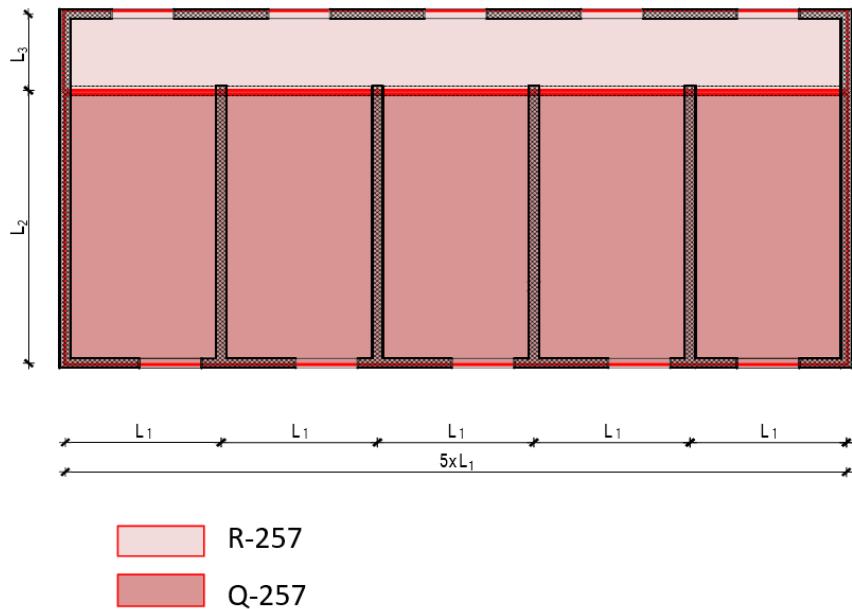


SKICA ARMATURE POZ 500 - ležaj

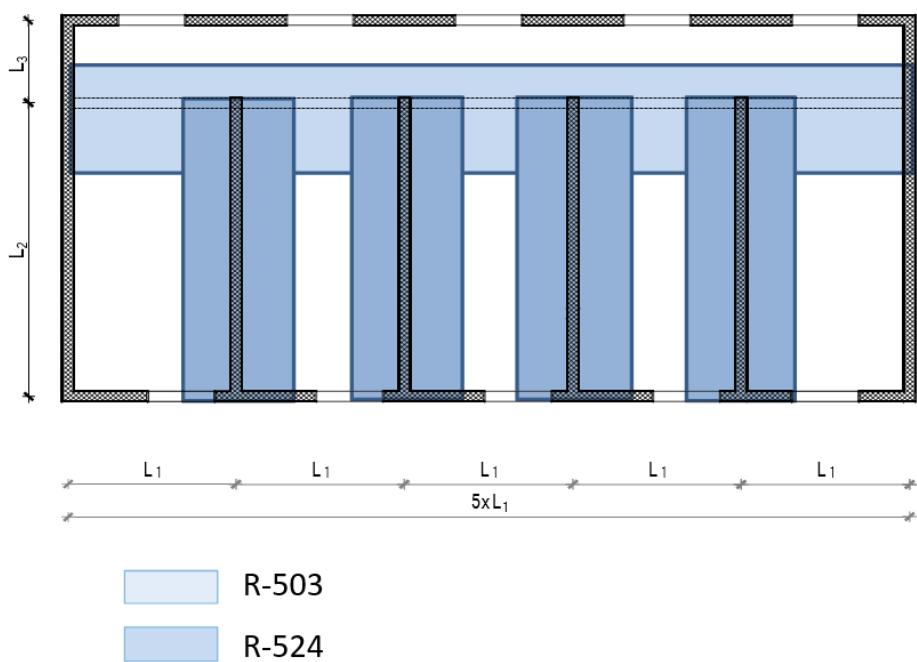


My dijagram KGS1 kombinacija

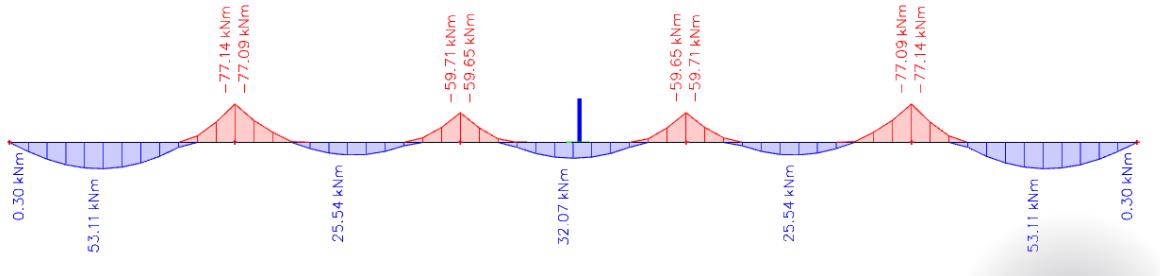


Vz dijagram KGS1 kombinacija

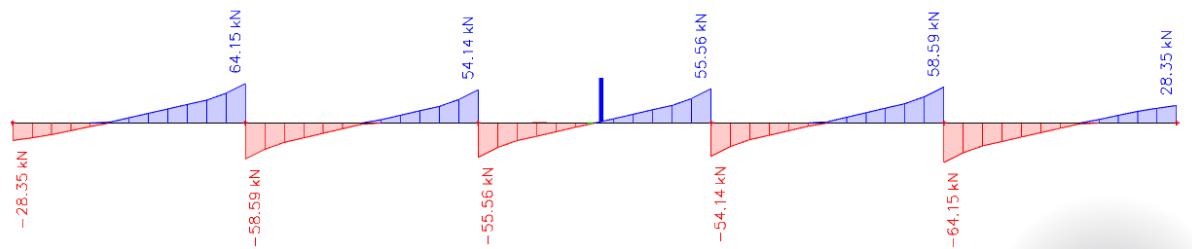




Uz dijagram GSU1 opterećenje

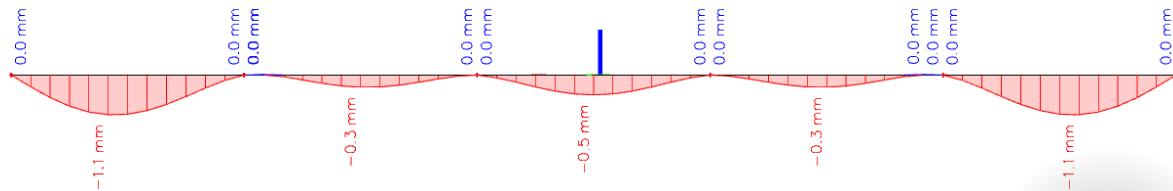

My opterećenje GSU1 opterećenje

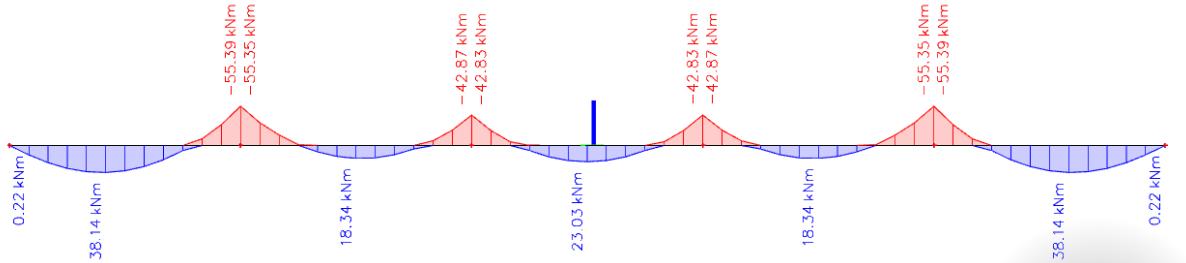

4.5 Dimenzioniranje poz 500

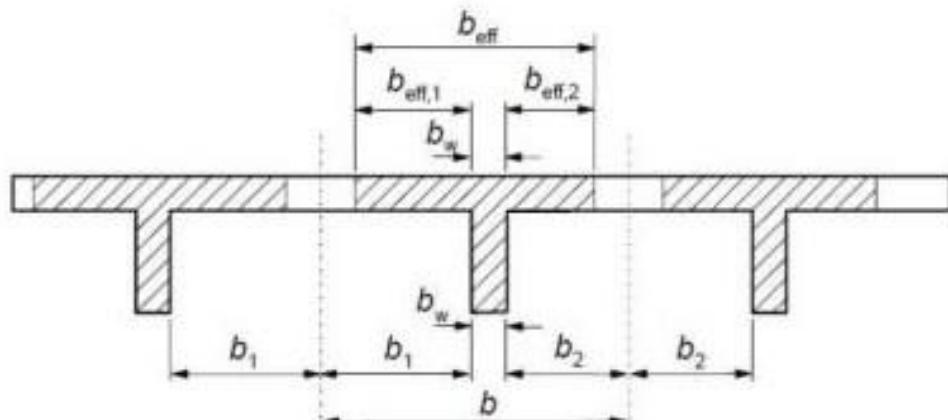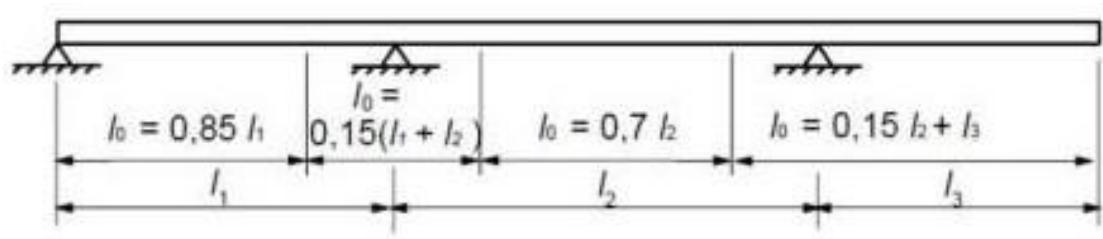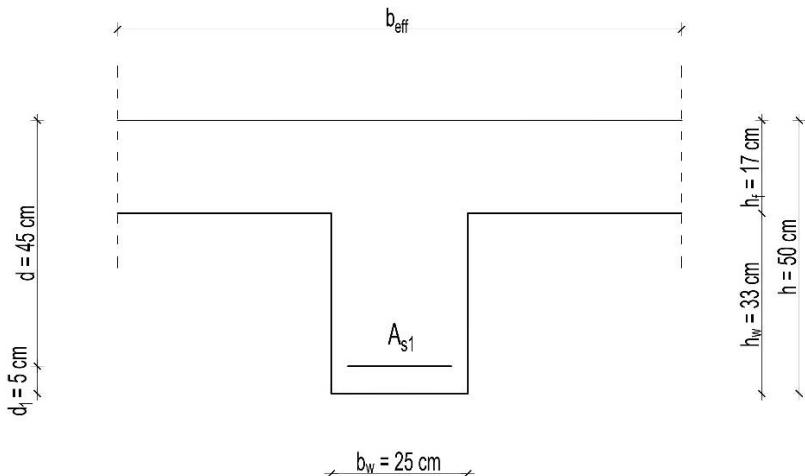

$$b_{\text{eff}} = \sum b_{\text{eff}} + b_w \leq b$$

$$b_{\text{eff}} = 0,2 \cdot b_i + 0,1 \cdot 10 \leq 0,2 \cdot 10 \quad b_{\text{eff}} \leq b_i$$

Polje 1: $b_{\text{eff}} = b_w + 0,85 \cdot L_1/5 = 0,30 + 0,85 \cdot 5,9 /5 = 1,30 \text{ m}$

Polje 2 i 3: $b_{\text{eff}} = b_w + 0,70 \cdot L_1/5 = 0,30 + 0,70 \cdot 5,9 /5 = 1,13 \text{ m}$

polje 1

$$beff = 30 + 0.85 \times \frac{590}{5} = 130 \text{ cm} \quad M_{ed} = 53.11 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{beff \times d^2 \times fcd} = 0.009 \approx 0.011$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.5 \%_0$$

$$\xi = 0.984 \quad \zeta = 0.048 \quad x = \xi \cdot d = 44.28 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 2.16 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 2.76 \text{ cm}^2$$

Odabrano 4Ø12 $A_{s1} = 4.52 \text{ cm}^2$

polje 3

$$beff = 30 + 0.7 \times \frac{590}{5} = 113 \text{ cm} \quad M_{ed} = 32.07 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{beff \times d^2 \times fcd} = 0.006 \approx 0.007$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.4 \%_0$$

$$\xi = 0.987 \quad \zeta = 0.038 \quad x = \xi \cdot d = 44.42 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 1.71 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 1.66 \text{ cm}^2$$

Odabrano 3Ø12 $A_{s1} = 3.39 \text{ cm}^2$

1ežaj 1

$$M_{ed} = 77.14 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{bw \times d^2 \times fcd} = 0.055 \approx 0.056$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 1.3 \%_0 \quad \xi = 0.959 \quad \zeta = 0.115 \quad x = \xi \cdot d = 43.16 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 5.18 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 4.11 \text{ cm}^2$$

Odabrano 4Ø12 $A_{s1} = 4.52 \text{ cm}^2$

Ležaj 2

$$M_{ed} = 59.7 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{bw \times d^2 \times fcd} = 0.043 \approx 0.043$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 1.1 \%_0$$

$$\xi = 0.965 \quad \zeta = 0.099 \quad x = \xi \cdot d = 43.43 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 4.46 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 3.16 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odabrano } 3\varnothing 12 \quad A_{s1} = 3.39 \text{ cm}^2$$

4.5.1. Dimenzioniranje na poprečne sile

Ležaj 0

$$V_{Ed} = V_{Ed,0} = 28.35 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \times k \times (100 \times \rho_l \times f_{ck})^{1/3} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c = 0,18/1,5 = 0,12$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1,67 \leq 2,0 \rightarrow k = 1,67$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c = 0,0 \quad (N_{Ed} = 0,0)$$

$$\rho_l = \sum A_{sl}/b \times d \leq 0,02 = 4,52/30 \times 45 = 0,0033 \leq 0,02$$

$$\sum A_{sl} = 4,52 \text{ cm}^2$$

$$b_w = 300 \text{ mm}$$

$$d = 450 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \times 1,67 \times (100 \times 0,0033 \times 35)^{1/3} + 0,15 \times 0,0] \times 300 \times 450 = 61154 \text{ N}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$v_{min} = 0,035 \times k^{3/2} \times f_{ck}^{1/2} = 0,035 \times 1,67^{3/2} \times 35^{1/2} = 0,44$$

$$V_{Rd,c} \geq 0,44 \times 300 \times 450 \geq 59400,0 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 61.1 \text{ kN} \geq 59.4 \text{ kN} \text{ (uvjet zadovoljen)}$$

Maksimalna poprečna sila – nosivost tlačnih dijagonala

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times v \times b_w \times d \times f_{cd}$$

$$v = 0,6 \times [1,0 - f_{ck}/250] = 0,6 \times [1,0 - 35/250] = 0,516$$

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times 0,516 \times 300 \times 450 \times 23,3 = 8115390 \text{ N}$$

$$V_{Rd,max} = 811.5 \text{ kN} > V_{Ed} = 28.4 \text{ kN}$$

Maksimalni razmak spona

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 28.4 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 28.4/811.5 \approx 0,03 \rightarrow V_{Ed} = 0,03 \times V_{Rd,max} < 0,3 \times V_{Rd,max}$$

$$s_{w,max} = \min (0,75 \times d = 0,75 \times 450 = 33,75 \text{ cm} ; 25 \text{ cm}) \rightarrow s_{w,max} = 25 \text{ cm}$$

Minimalna površina jedne grane spone reznost spona: m = 2

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_{max} * b_w}{m} = \frac{0,0011 * 25 * 30}{2} = 0,41 \text{ cm}^2$$

odabrani profil spone: **$\text{Ø } 10/25 \text{ cm}$** ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)

Otpornost elementa sa minimalnom poprečnom armaturom ($\text{Ø } 10/25 \text{ cm}$)

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} * z * f_{ywd} * m * \operatorname{ctg} \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0,79}{25} * (0,9 * 45) * 43,48 * 2 * 1 = 111,29 \text{ kN} > V_{Ed,max} = 45,8 \text{ kN}$$

Ležaj 1

$$V_{Ed} = V_{Ed,1}^L = 64.15 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \times k \times (100 \times \rho_l \times f_{ck})^{1/3} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c = 0,18/1,5 = 0,12$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1,67 \leq 2,0 \rightarrow k = 1,67$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c = 0,0 \quad (N_{Ed} = 0,0)$$

$$\rho_l = \sum A_{sl}/b \times d \leq 0,02 = 7,91/30 \times 45 = 0,0059 \leq 0,02$$

$$\sum A_{sl} = 3,39 + 4,52 = 7,91 \text{ cm}^2$$

$$b_w = 300 \text{ mm}$$

$$d = 450 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \times 1,67 \times (100 \times 0,0059 \times 35)^{1/3} + 0,15 \times 0,0] \times 300 \times 450 = 74222 \text{ N}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$v_{min} = 0,035 \times k^{3/2} \times f_{ck}^{1/2} = 0,035 \times 1,67^{3/2} \times 35^{1/2} = 0,44$$

$$V_{Rd,c} \geq 0,44 \times 300 \times 450 \geq 59400,0 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 74.2 \text{ kN} \geq 59.4 \text{ kN} \text{ (uvjet zadovoljen)}$$

Maksimalna poprečna sila – nosivost tlačnih dijagonala

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times v \times b_w \times d \times f_{cd}$$

$$v = 0,6 \times [1,0 - f_{ck}/250] = 0,6 \times [1,0 - 35/250] = 0,516$$

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times 0,516 \times 300 \times 450 \times 23,3 = 8115390 \text{ N}$$

$$V_{Rd,max} = 811.5 \text{ kN} > V_{Ed} = 64.2 \text{ kN}$$

Maksimalni razmak spona

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 64.2 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 64.2/811.5 \approx 0,08 \rightarrow V_{Ed} = 0,8 \times V_{Rd,max} < 0,3 \times V_{Rd,max}$$

$$s_{w,max} = \min (0,75 \times d = 0,75 \times 450 = 33,75 \text{ cm} ; 25 \text{ cm}) \rightarrow s_{w,max} = 25 \text{ cm}$$

Minimalna površina jedne grane spone reznost spona: $m = 2$

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_{max} * b_w}{m} = \frac{0,0011 * 25 * 30}{2} = 0,41 \text{ cm}^2$$

odabrani profil spone: $\emptyset 10/25 \text{ cm}$ ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)

Otpornost elementa sa minimalnom poprečnom armaturom ($\emptyset 10/25 \text{ cm}$)

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} * z * f_{ywd} * m * \operatorname{ctg} \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0,79}{25} * (0,9 * 45) * 43,48 * 2 * 1 = 111,29 \text{ kN} < V_{Ed,max} = 64.2 \text{ kN}$$

Ležaj 2

$$V_{Ed} = V_{Ed,0} = 55.56 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \times k \times (100 \times \rho_1 \times f_{ck})^{1/3} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c = 0,18/1,5 = 0,12$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1,67 \leq 2,0 \rightarrow k = 1,67$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c = 0,0 \quad (N_{Ed} = 0,0)$$

$$\rho_1 = \sum A_{sl}/b \times d \leq 0,02 = 6.78/30 \times 45 = 0,005 \leq 0,02$$

$$\sum A_{sl} = 3.39 + 3.39 = 6.78 \text{ cm}^2$$

$$b_w = 300 \text{ mm}$$

$$d = 450 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \times 1,67 \times (100 \times 0,005 \times 35)^{1/3} + 0,15 \times 0,0] \times 300 \times 450 = 70239 \text{ N}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$v_{min} = 0,035 \times k^{3/2} \times f_{ck}^{1/2} = 0,035 \times 1,67^{3/2} \times 35^{1/2} = 0,44$$

$$V_{Rd,c} \geq 0,44 \times 300 \times 450 \geq 59400,0 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 70.2 \text{ kN} \geq 59.4 \text{ kN} \text{ (uvjet zadovoljen)}$$

Maksimalna poprečna sila – nosivost tlačnih dijagonala

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times v \times b_w \times d \times f_{cd}$$

$$v = 0,6 \times [1,0 - f_{ck}/250] = 0,6 \times [1,0 - 35/250] = 0,516$$

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times 0,516 \times 300 \times 450 \times 23,3 = 8115390 \text{ N}$$

$$V_{Rd,max} = 811.5 \text{ kN} > V_{Ed} = 55.6 \text{ kN}$$

Maksimalni razmak spona

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 55.6 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 55.6/811.5 \approx 0.06 \rightarrow V_{Ed} = 0,06 \times V_{Rd,max} < 0,3 \times V_{Rd,max}$$

$$s_{w,max} = \min (0,75 \times d = 0,75 \times 450 = 33,75 \text{ cm} ; 25 \text{ cm}) \rightarrow s_{w,max} = 25 \text{ cm}$$

Minimalna površina jedne grane spone

reznost spona: m = 2

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_{max} * b_w}{m} = \frac{0,0011 * 25 * 30}{2} = 0,41 \text{ cm}^2$$

odabrani profil spone: **Ø 10/25 cm (A_{sw} = 0,79 cm²)**


Otpornost elementa sa minimalnom poprečnom armaturom (Ø 10/25 cm)

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} * z * f_{ywd} * m * \operatorname{ctg} \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0,79}{25} * (0,9 * 45) * 43,48 * 2 * 1 = 111,29 \text{ kN} > V_{Ed,max} = 88.63 \text{ kN}$$

4.6. Provjera širune pukotina poz 500

4.6.1. presjek u polju – POZ 504

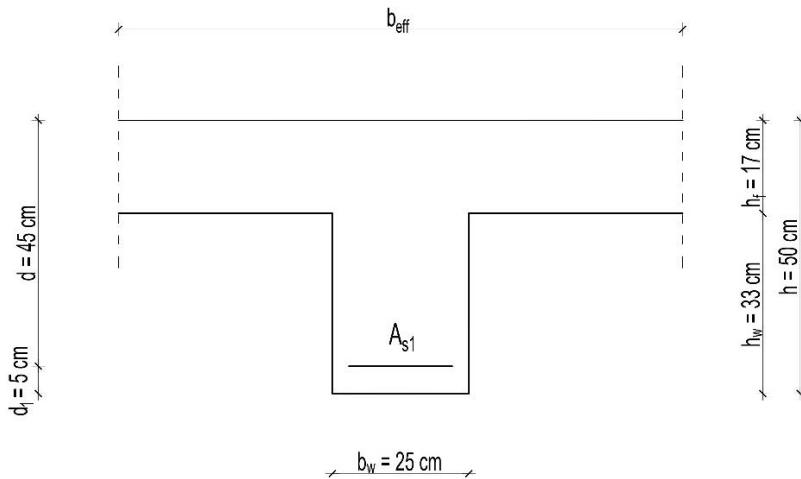

$$M_{Ed} = 38.14 \text{ kNm}$$

$$A_{s1} = 4 \varnothing 14 (4.52 \text{ cm}^2)$$

$$d_1 = 5 \text{ cm}$$

$$c = d_1 - (14/2) = 50 - (14/2) = 43 \text{ mm}$$

Proračunska (karakteristična) širina pukotine određuje se prema izrazu:

$$W_k = s_{r,\max} \times (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost ($\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$) određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \cdot \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} \cdot (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0,6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

Položaj neutralne osi:

$$x = \frac{\alpha_{el} * A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2bd}{\alpha_{el} * A_{s1}}} \right) = \frac{5,71 * 4.52}{30} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 * 30 * 45}{5,71 * 4.52}} \right) \\ = 7.98 \text{ cm}$$

Naprezanje u vlačnoj armaturi na mjestu pukotine:

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z * A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) * A_s} = \frac{38.14 * 100}{\left(45 - \frac{7.98}{3}\right) * 4.52} = 19.93 \text{ kN/cm}^2 = 199.3 \text{ MPa}$$

$$\begin{aligned}
k_t &= 0,4 && \rightarrow \text{za dugotrajno opterećenje} \\
E_s &= 200 \text{ GPa} = 200\,000 \text{ MPa} && \rightarrow \text{modul elastičnosti armature} \\
E_{cm} &= 35 \text{ GPa} = 34\,000 \text{ MPa} && \rightarrow \text{modul elastičnosti betona (C 40/50)} \\
\alpha_e &= E_s/E_{cm} = 200/34 = 5,71 && \rightarrow \text{omjer modula elastičnosti}
\end{aligned}$$

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{4.52}{30 * 7.98} = 0,0189$$

→ koef. armiranja glavnom vlačnom armaturom

$$A_{c,eff} = 2,5 \times b_w \times d_1$$

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} &= \frac{199.2 - 0,4 * \frac{3,4}{0,0189} * (1 + 5,71 * 0,0189)}{200000} \geq 0,6 * \frac{195,1}{200000} \\
\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} &= 0,0006 \geq 0,00058
\end{aligned}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0,0006$$

Najveći razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 * c + k_1 * k_2 * k_4 * \frac{\emptyset}{\rho_{p,eff}} [\text{mm}]$$

$$\begin{aligned}
\emptyset &= 14 \text{ mm} && \rightarrow \text{promjer najdeblje šipke} \\
c &= 43 \text{ mm} && \rightarrow \text{zaštitni sloj uzdužne armature} \\
k_1 &= 0,8 && \rightarrow \text{rebrasta armatura} \\
k_2 &= 0,5 && \rightarrow savijanje \\
k_3 &= 3,4 \\
k_4 &= 0,425 \\
s_{r,max} &= 3,4 * 43 + 0,8 * 0,5 * 0,425 * \frac{14}{0,0189} = 272,2 \text{ mm}
\end{aligned}$$

Proračunska (karakteristična) širina pukotine:


$$w_k = s_{r,max} \times (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 272,2 \times 0,0006 = \mathbf{0,16 \text{ mm} < w_g = 0,30 \text{ mm}}$$

4.6.2. Stalno opterećenje za poziciju 100/200/300/400

	d (m)	g (kN/m ³)	d × g
Pregrade			1.00
Završna obrada poda – parket	0.02	12.0	0.24
AB estrih	0.05	25.0	1.25
Toplinska izolacija	0.04	5.0	0.20
Hidroizolacija	0.005	20.0	0.10
AB. ploča	0.17	25.0	4.25


Ukupno stalno opterećenje: $g_{200} = 7.04(\text{kN/m}^2)$

Zadano $q_{200} = 2.3 \text{ kN/m}^2$

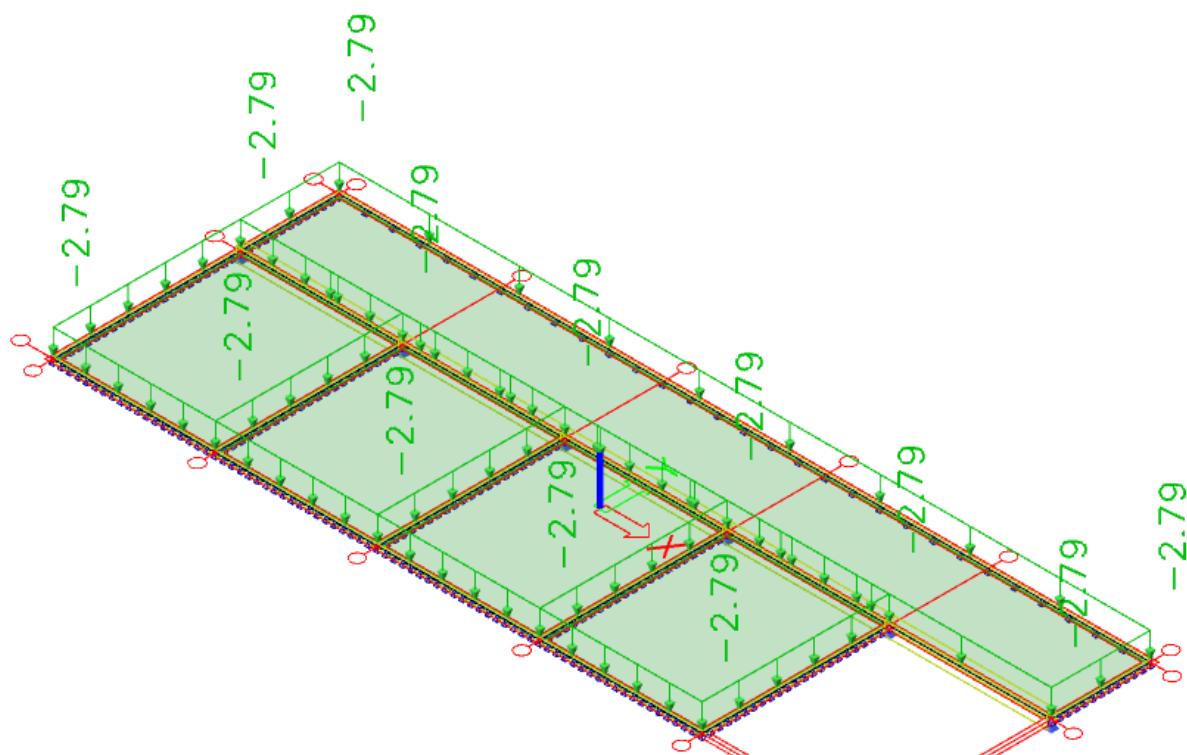

Prikaz dodatnog stalnog opterećenja $\Delta g_{400/300/200/100}$ – pozicija 400

Za pokretno opterećenje međukatnih konstrukcija pozicije 400 uzima se iznos $q_{400/300/200/100} = 2,30 \text{ (kN/m}^2\text{)}$

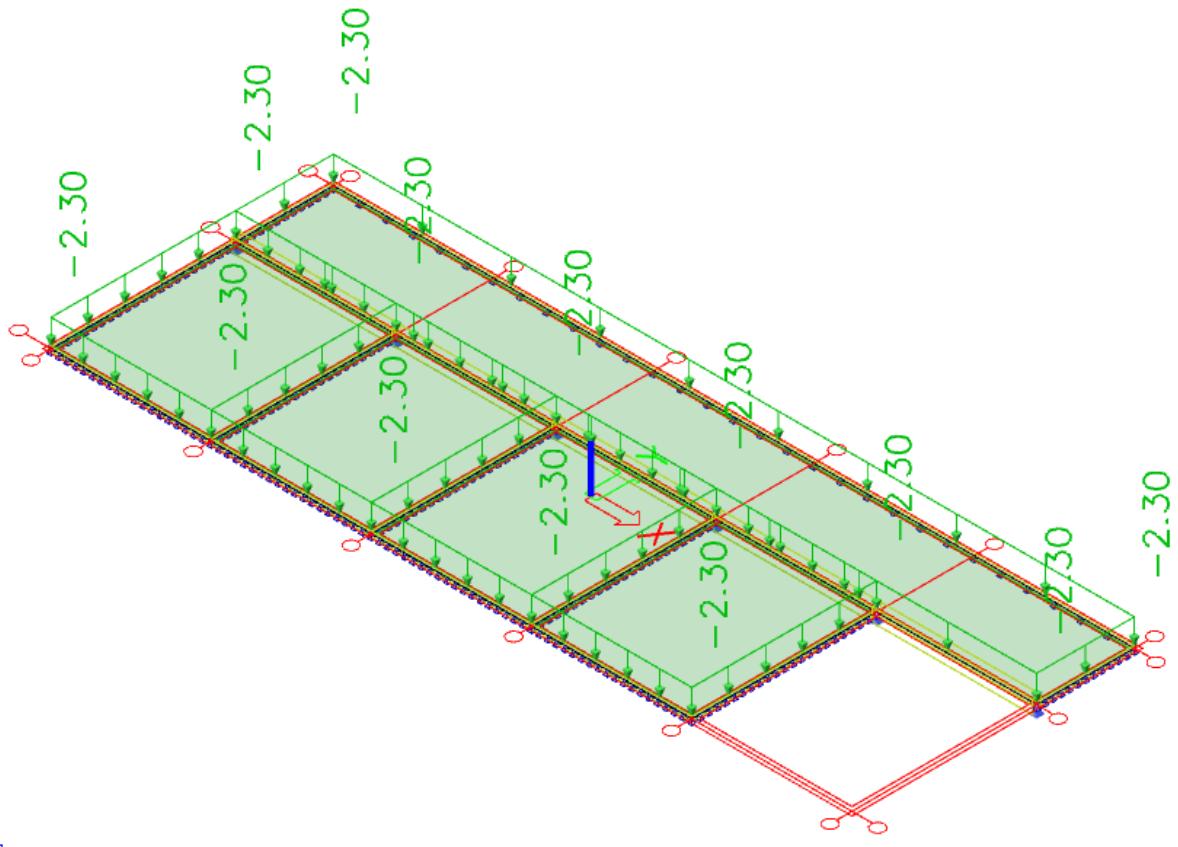

|z

Prikaz pokretnog / korisnog opterećenja $q_{400/300/200/100}$ – pozicija 400

Minimalna armatura:

$$A_{s1,min} \geq 0,26 \cdot [f_{ct,m} / f_{yk}] \cdot b_t \cdot d \geq 0,0013 \cdot b_t \cdot d$$

b_t – širina vlačne zone

d – statička visina presjeka

f_{yk} – karakt. granica popuštanja čelika u N/mm^2

[$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$ za čelik B 500B]

$f_{ct,m}$ – srednja vlačna čvrstoća betona (iz tablice)


[$f_{ctm} = 3.2 \text{ N/mm}^2$]

$$A_{s1,min} \geq 0,26 \cdot 3.2/500 \cdot 100 \cdot 14 = 2.33 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s1,min} \geq 0,0013 \cdot b_t \cdot d = 0,0013 \cdot 100 \cdot 14 = 1.82 \text{ cm}^2/\text{m}$$

MJERODAVNA JE VEĆA POVRŠINA !

1) POLJE-KOJE NOSI U 2 SMJERA

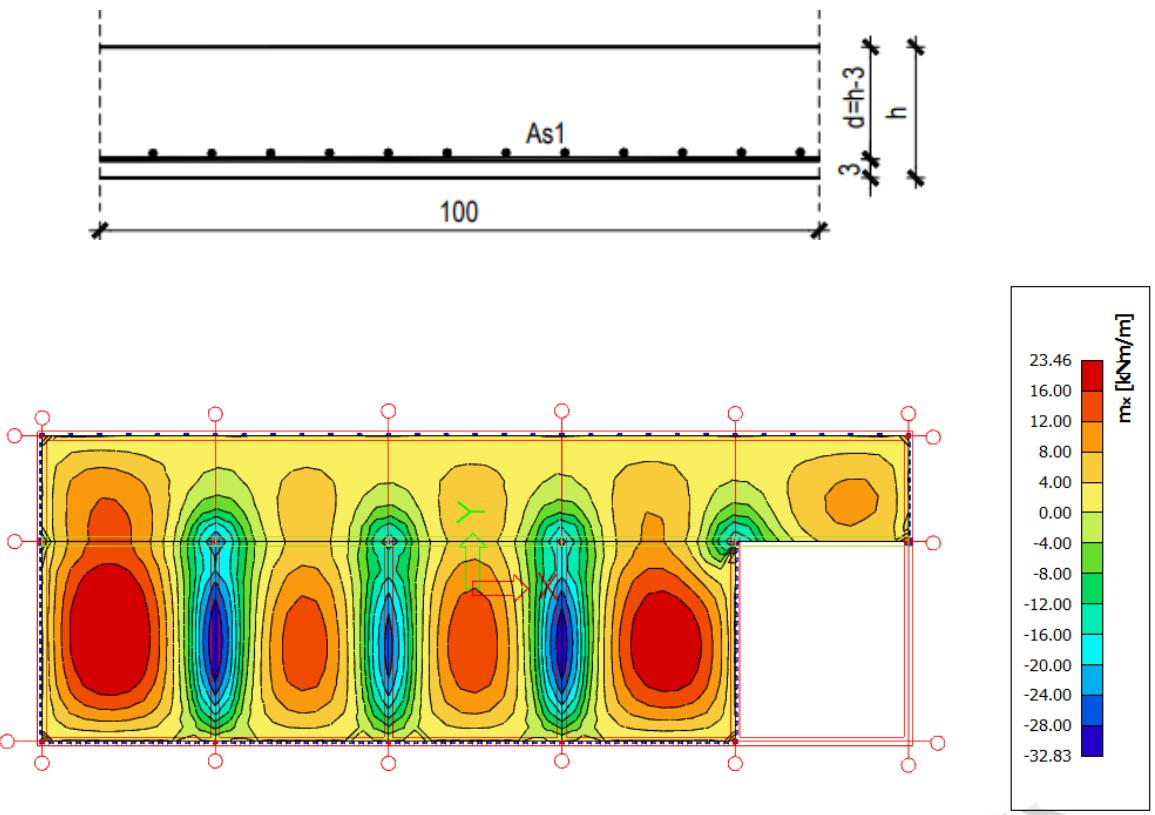

$$M_{ed} = 23.46 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{2346}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.0171$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.7 \%_0 \quad \xi = 0.977$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{2346}{0.977 \times 14 \times 43.48} = 3.94 \text{ cm}^2$$

MREŽA Q-424 As1=4.24 cm²

2) POLJE-KOJI NOSI U JEDNOM SMJERU

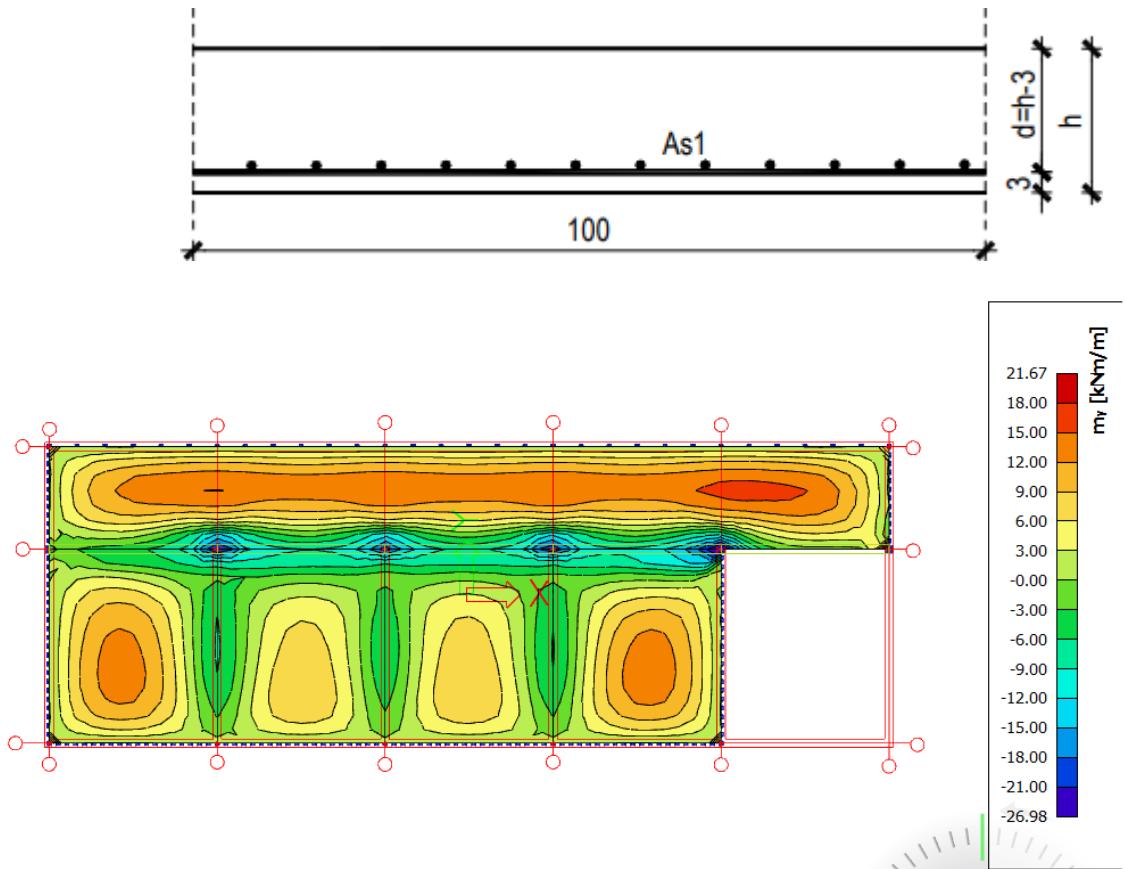

$$M_{ed} = 21.67 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{2167}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.016$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.7 \%_0 \quad \xi = 0.977$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{2167}{0.977 \times 14 \times 43.48} = 3.64 \text{ cm}^2$$

MREŽA R-385 As1=3.85 cm² As2=0.78 cm

3) LEŽAJ-X SMJER

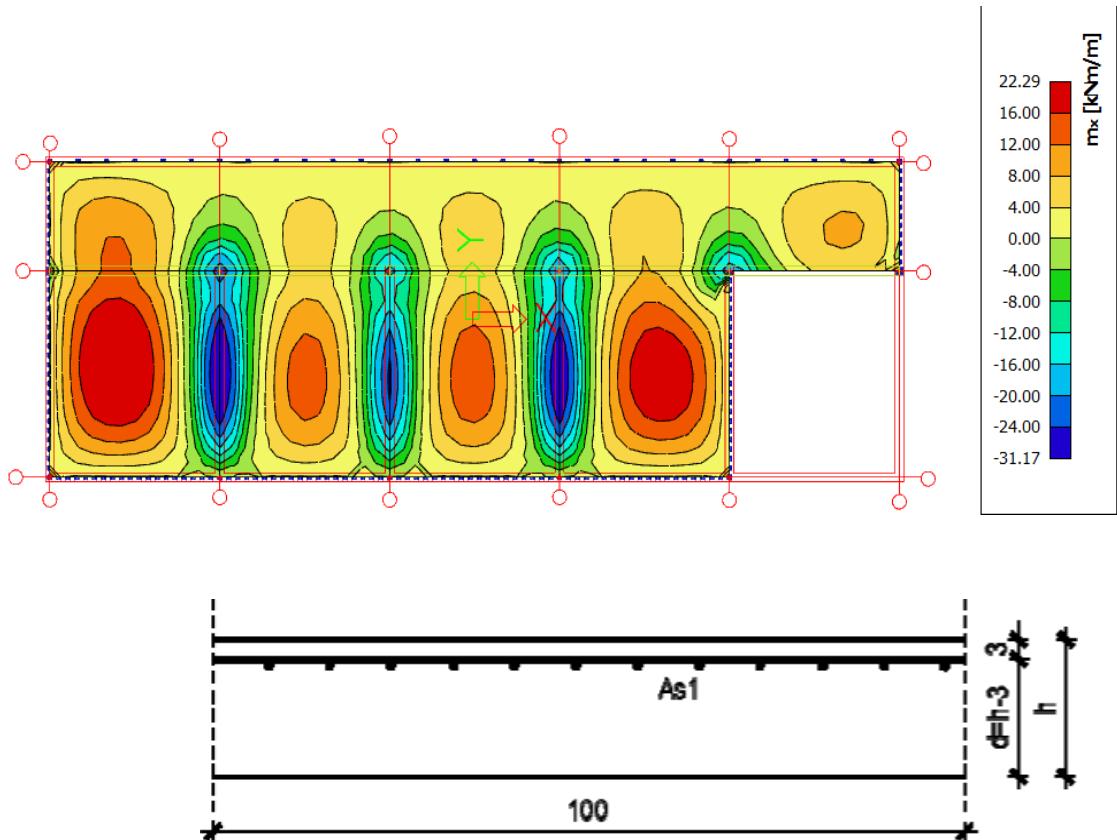

$$M_{ed} = 31.17 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{3117}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.023$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \% \quad \varepsilon_{s2} = 0.8 \% \quad \xi = 0.974$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{3117}{0.977 \times 14 \times 43.48} = 5.25 \text{ cm}^2$$

MREŽA R-636 As1=6.36 cm² As2=1.13 cm²

4)LEŽAJ-Y SMJER

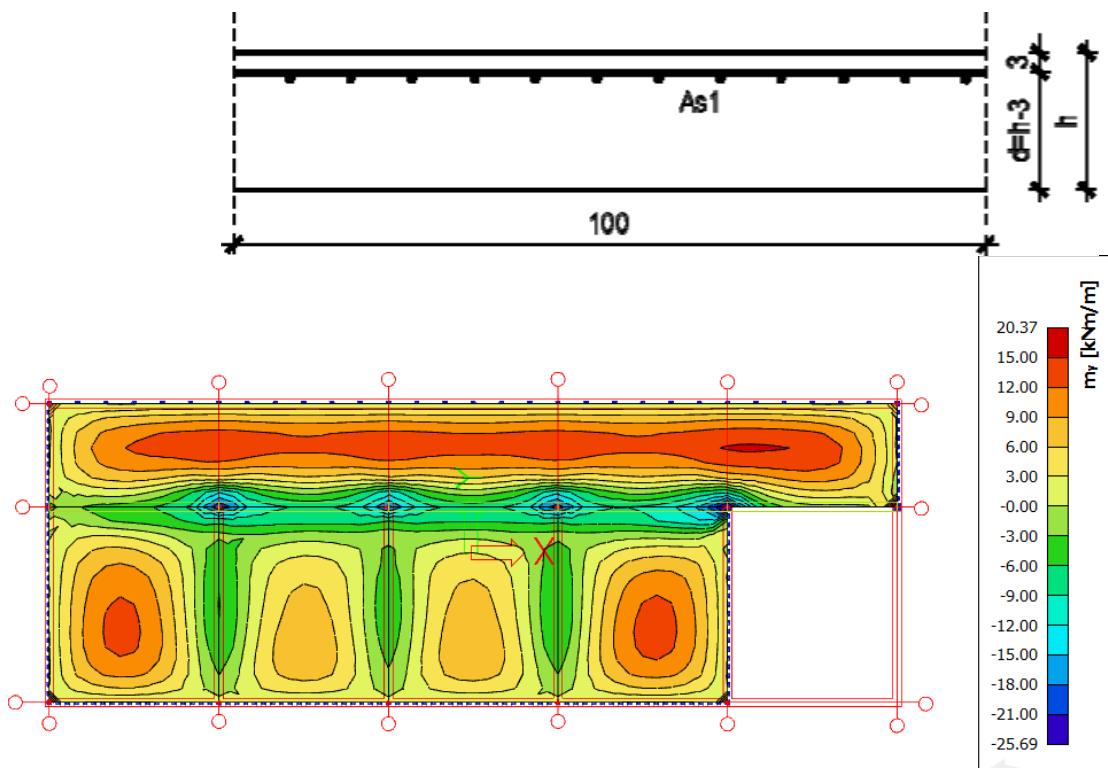

$$M_{ed} = 25.69 \text{ kNm}$$


$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{b \times d^2 \times f_{cd}} = \frac{2569}{30 \times 14^2 \times 23.3} = 0.019$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.7 \%_0 \quad \xi = 0.977$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{\xi \times d \times f_{yd}} = \frac{2569}{0.977 \times 14 \times 43.48} = 4.32 \text{ cm}^2$$

MREŽA R-503 As1=5.03 cm² As2=1.13 cm²

5) KONTROLA PROGIBA

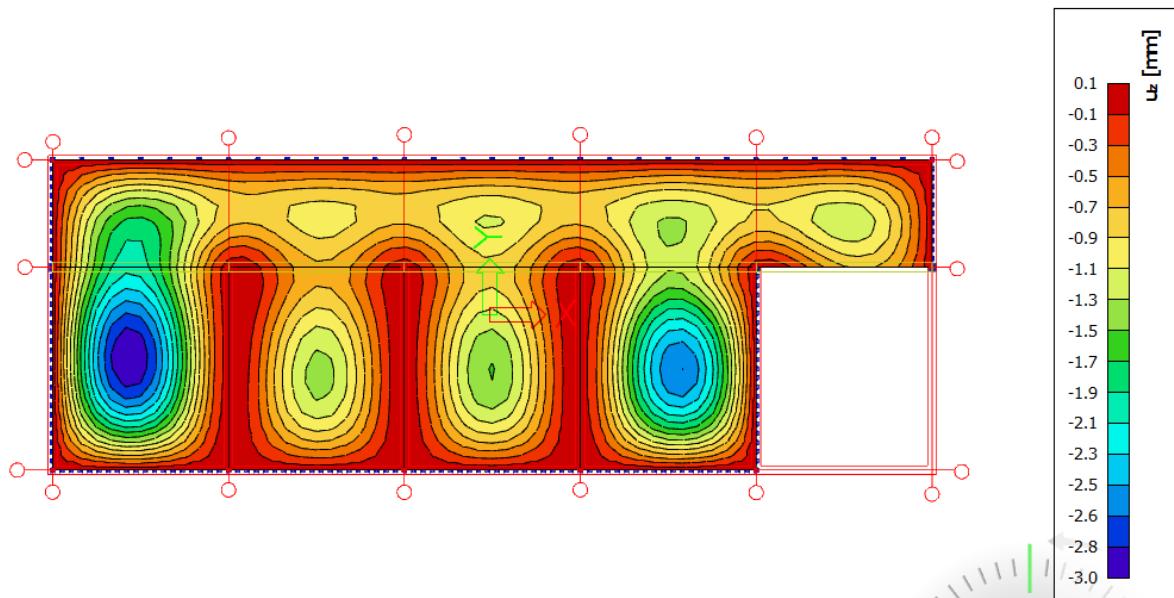

- KONTROLA PROGIBA (GSU)

Maksimalni očitani linearni progib iznosi 1.7 mm.

Nelinearni dugotrajni progib se procjenjuje 2.5 veći:

$$v = 2.5 \cdot 0.17 \approx 0.43 \text{ cm}$$

Maksimalni dozvoljeni progib:


$$v_{\max} = \frac{L_1}{300} = \frac{590}{300} = 1,97$$

$v < v_{\max}$


→ Progibi zadovoljavaju!

4.7 Skice armature 400


polje

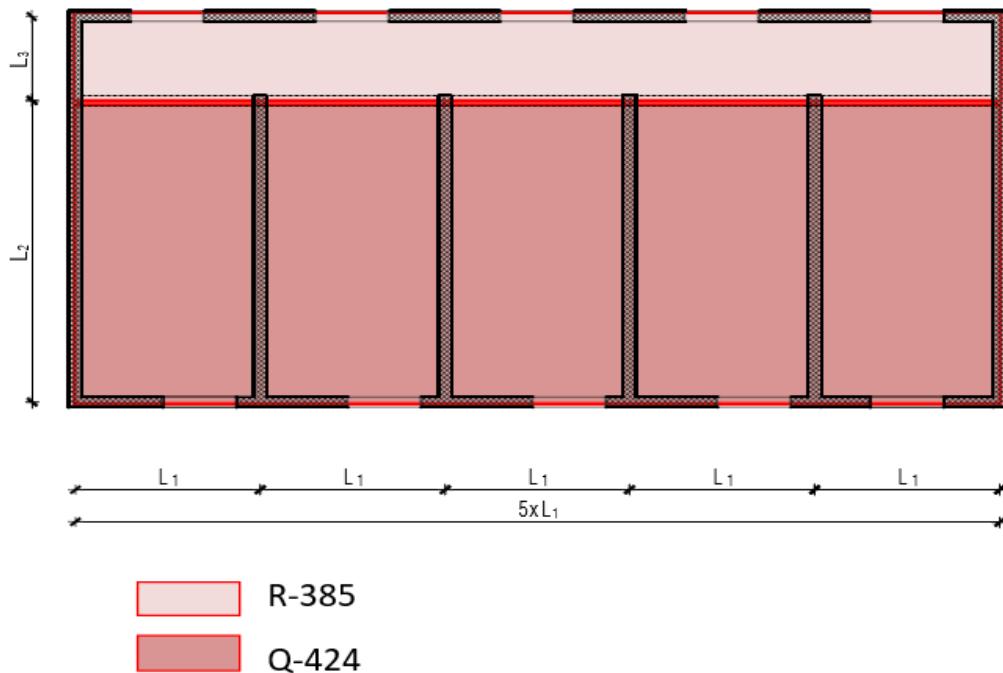


ležaj

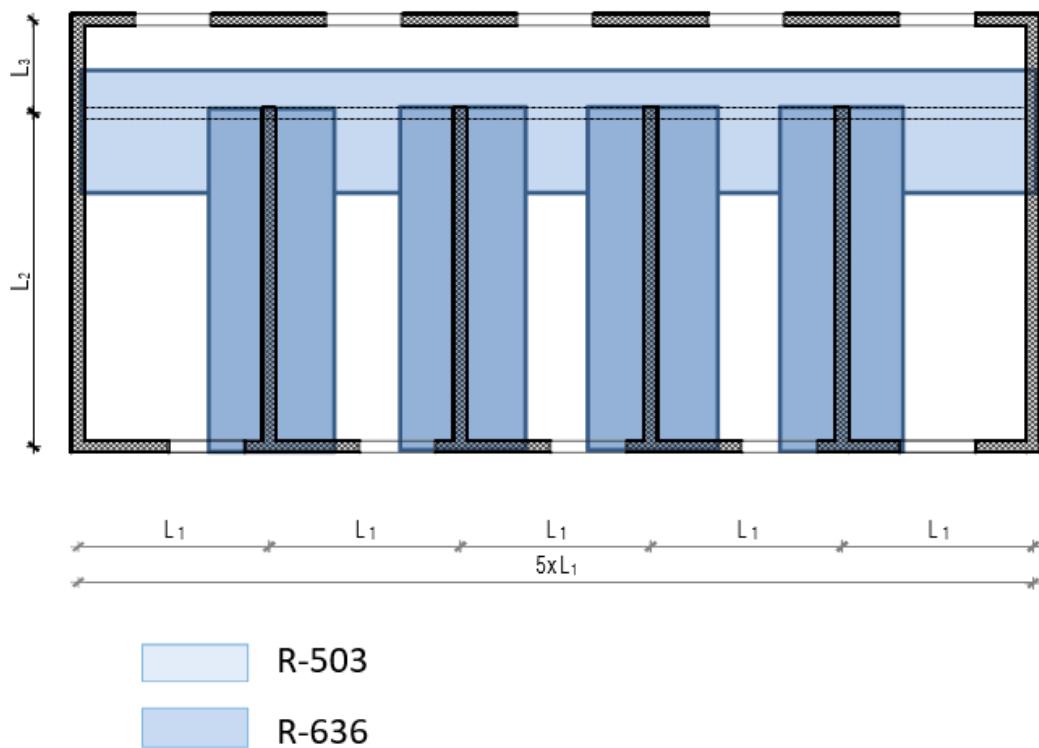


My dijagram KGS1 kombinacija

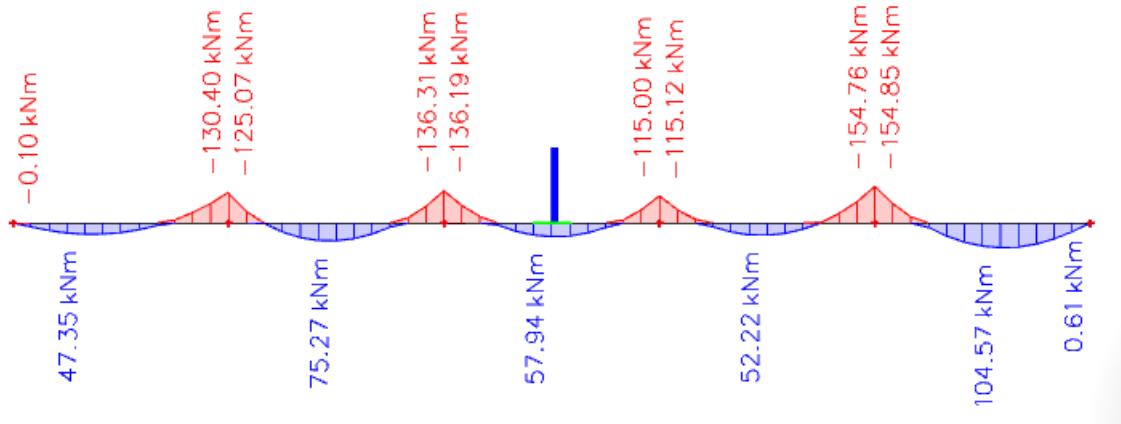


My dijagram KGS2 kombinacija

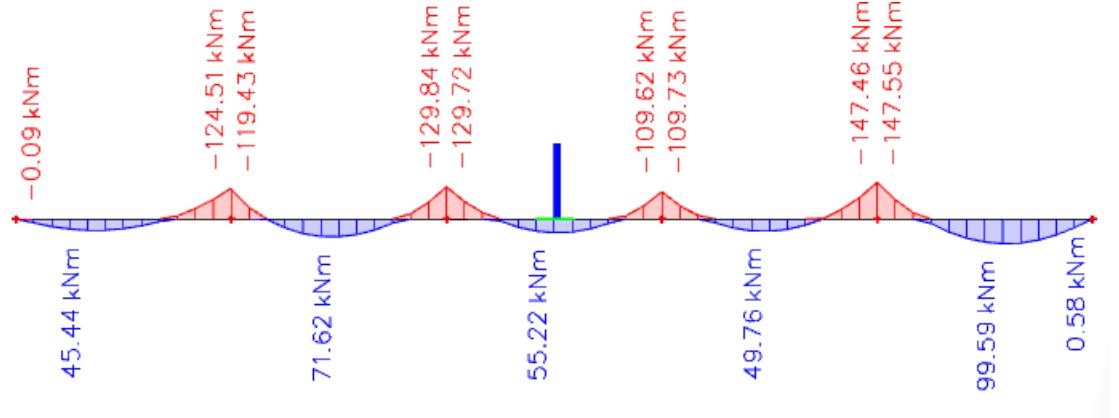


Vz dijagram KGS2 kombinacija

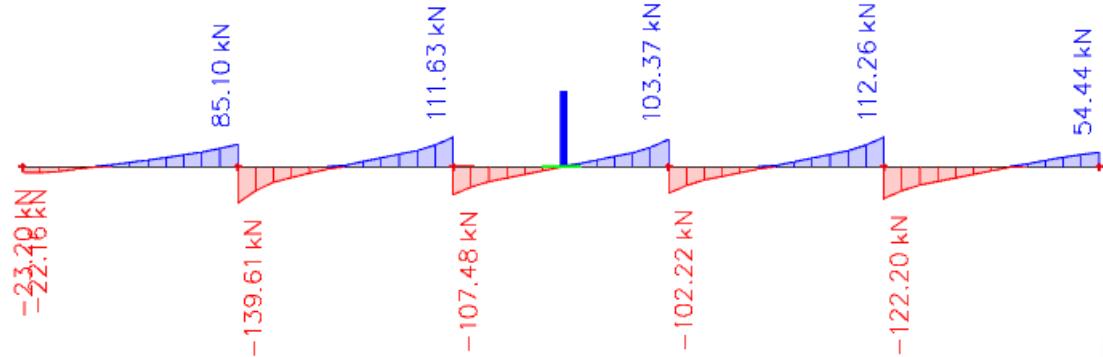



Uz dijagram GSU1 opterećenje

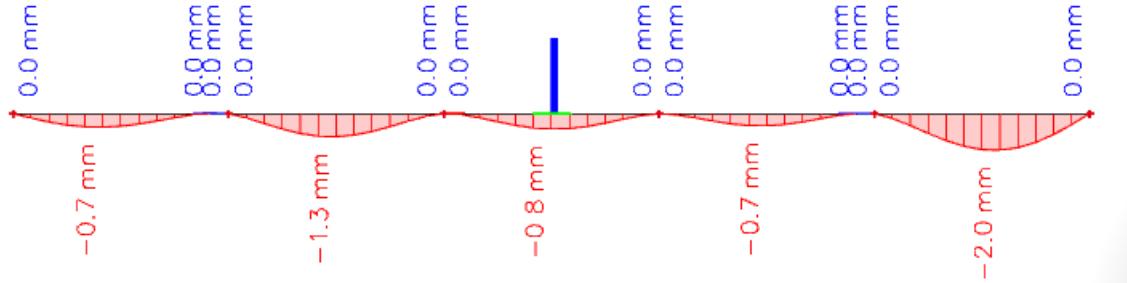

My opterećenje GSU1 opterećenje

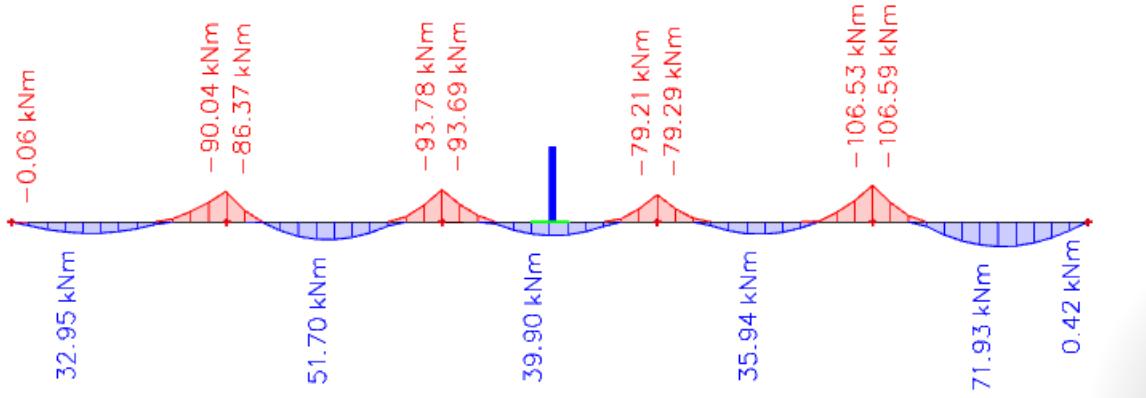

4.8. Dimenzioniranje poz 400

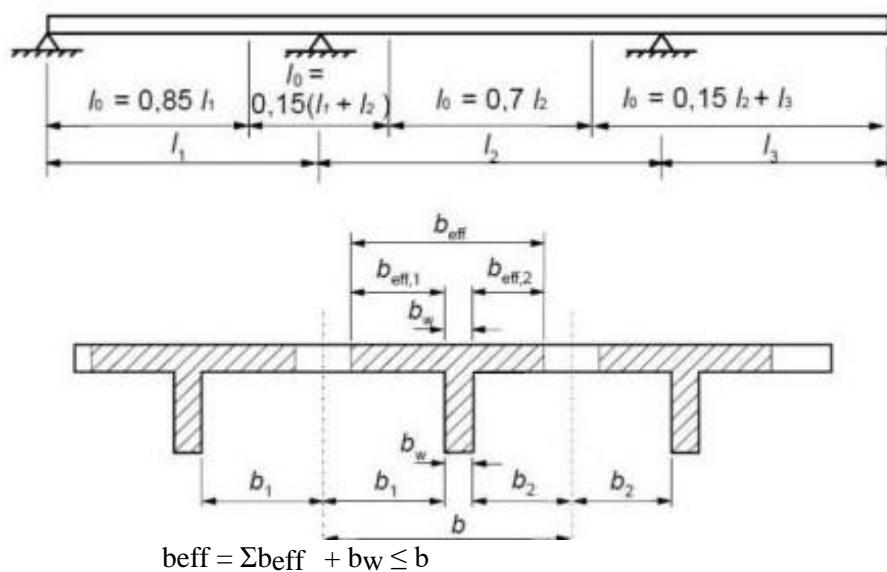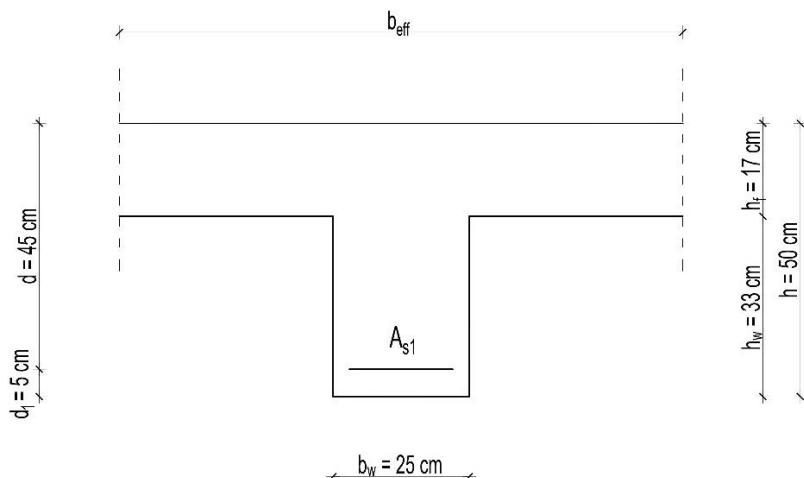

$$beff = 0,2 \cdot b_1 +$$

$$0,1 \cdot l_0 \leq 0,2 \cdot l_0$$

$$beff \leq b_i$$

Polje 1: $beff = b_w + 0,85 \cdot L_1/5 = 0,30 + 0,85 \cdot 5,9 /5 = 1,30 \text{ m}$

Polje 2 i 3: $beff = b_w + 0,70 \cdot L_1/5 = 0,30 + 0,70 \cdot 5,9 /5 = 1,13 \text{ m}$

POLJE 1

$$beff = 30 + 0.85 \times \frac{590}{5} = 130 \text{ cm}$$

$$M_{ed} = 104.57 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{beff \times d^2 \times fcd} = 0.017 \approx 0.02$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.7 \%_0 \quad \xi = 0.977 \quad \zeta = 0.065 \quad x = \xi \cdot d = 43.97 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 2.93 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 5.47 \text{ cm}^2$$

Odabrano 4Ø14 $A_{s1} = 6.16 \text{ cm}^2$

POLJE 2

$$beff = 30 + 0.7 \times \frac{590}{5} = 113 \text{ cm} \quad M_{ed} = 75.27 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{beff \times d^2 \times fcd} = 0.014 \approx 0.015$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.6 \%_0 \quad \xi = 0.981 \quad \zeta = 0.057 \quad x = \xi \cdot d = 44.15 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 2.57 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 3.92 \text{ cm}^2$$

Odabrano 3Ø14 $A_{s1} = 4.62 \text{ cm}^2$

POLJE 3

$$beff = 30 + 0.85 \times \frac{590}{5} = 130 \text{ cm} \quad M_{ed} = 57.94 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{beff \times d^2 \times fcd} = 0.009 \approx 0.011$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 0.5 \%_0 \quad \xi = 0.984 \quad \zeta = 0.048 \quad x = \xi \cdot d = 44.28 \text{ cm}$$

$$z = \zeta \cdot d = 2.16 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 3.01 \text{ cm}^2$$

Odabrano 3Ø14 $A_{s1} = 4.62 \text{ cm}^2$

LEŽAJ 1

$$M_{ed} = 147.55 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{bw \times d^2 \times fcd} = 0.105 \approx 0.111$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 2.1 \%_0 \quad \xi = 0.934 \quad \zeta = 0.118 \quad x = \xi \cdot d = 42.03 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 5.31 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 8.07 \text{ cm}^2$$

Odarbrano 6Ø14 $A_{s1} = 9.24 \text{ cm}^2$

LEŽAJ 2

$$M_{ed} = 129.84 \text{ kNm}$$

$$\mu_{ed} = \frac{M_{ed}}{bw \times d^2 \times fcd} = 0.093 \approx 0.097$$

$$\varepsilon_{s1} = 10 \%_0 \quad \varepsilon_{s2} = 1.9 \%_0$$

$$\xi = 0.941 \quad \zeta = 0.104 \quad x = \xi \cdot d = 42.35 \text{ cm} \quad z = \zeta \cdot d = 4.68 \text{ cm}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{ed}}{f_{yd} \times d \times \xi} = 7.05 \text{ cm}^2$$

Odarbrano 5Ø14 $A_{s1} = 7.70 \text{ cm}^2$

4.9 Dimenzioniranje na poprečne sile

Ležaj 0

$$V_{Ed} = V_{Ed,0} = 54.44 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \times k \times (100 \times \rho_l \times f_{ck})^{1/3} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c = 0,18/1,5 = 0,12$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1,67 \leq 2,0 \rightarrow k = 1,67$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c = 0,0 \quad (N_{Ed} = 0,0)$$

$$\rho_l = \sum A_{sl}/b \times d \leq 0,02 = 6.16/30 \times 45 = 0,0091 \leq 0,02$$

$$\sum A_{sl} = 6.16 \text{ cm}^2$$

$$b_w = 300 \text{ mm}$$

$$d = 450 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \times 1,67 \times (100 \times 0,0091 \times 35)^{1/3} + 0,15 \times 0,0] \times 300 \times 450 = 85756 \text{ N}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$v_{min} = 0,035 \times k^{3/2} \times f_{ck}^{1/2} = 0,035 \times 1,67^{3/2} \times 35^{1/2} = 0,44$$

$$V_{Rd,c} \geq 0,44 \times 300 \times 450 \geq 59400,0 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 85.8 \text{ kN} \geq 59.4 \text{ kN} \text{ (uvjet zadovoljen)}$$

Maksimalna poprečna sila – nosivost tlačnih dijagonala

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times v \times b_w \times d \times f_{cd}$$

$$v = 0,6 \times [1,0 - f_{ck}/250] = 0,6 \times [1,0 - 35/250] = 0,516$$

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times 0,516 \times 300 \times 450 \times 23,3 = 8115390 \text{ N}$$

$$V_{Rd,max} = 811.5 \text{ kN} > V_{Ed} = 54.4 \text{ kN}$$

Maksimalni razmak spona

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 54.4 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 54.4/811.5 \approx 0,06 \rightarrow V_{Ed} = 0,06 \times V_{Rd,max} < 0,3 \times V_{Rd,max}$$

$$s_{w,max} = \min (0,75 \times d = 0,75 \times 450 = 33,75 \text{ cm} ; 25 \text{ cm}) \rightarrow s_{w,max} = 25 \text{ cm}$$

Minimalna površina jedne grane spone reznost spona: m = 2

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_{max} * b_w}{m} = \frac{0,0011 * 25 * 30}{2} = 0,41 \text{ cm}^2$$

odabrani profil spone: **$\text{Ø } 10/25 \text{ cm}$** ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)

Otpornost elementa sa minimalnom poprečnom armaturom ($\text{Ø } 10/25 \text{ cm}$)

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} * z * f_{ywd} * m * \operatorname{ctg} \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0,79}{25} * (0,9 * 45) * 43,48 * 2 * 1 = 111,29 \text{ kN} > V_{Ed,max} = 54.4 \text{ kN}$$

Ležaj 1

$$V_{Ed} = V_{Ed,1}^L = 139.61 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \times k \times (100 \times \rho_l \times f_{ck})^{1/3} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c = 0,18/1,5 = 0,12$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1,67 \leq 2,0 \rightarrow k = 1,67$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c = 0,0 \quad (N_{Ed} = 0,0)$$

$$\rho_l = \sum A_{sl}/b \times d \leq 0,02 = 15,4/30 \times 45 = 0,0114 \leq 0,02$$

$$\sum A_{sl} = 6,16 + 9,24 = 15,4 \text{ cm}^2$$

$$b_w = 300 \text{ mm}$$

$$d = 450 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \times 1,67 \times (100 \times 0,0114 \times 35)^{1/3} + 0,15 \times 0,0] \times 300 \times 450 = 92446 \text{ N}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$v_{\min} = 0,035 \times k^{3/2} \times f_{ck}^{1/2} = 0,035 \times 1,67^{3/2} \times 35^{1/2} = 0,44$$

$$V_{Rd,c} \geq 0,44 \times 300 \times 450 \geq 59400,0 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 92.4 \text{ kN} \geq 59.4 \text{ kN} \text{ (uvjet zadovoljen)}$$

Maksimalna poprečna sila – nosivost tlačnih dijagonalna

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times v \times b_w \times d \times f_{cd}$$

$$v = 0,6 \times [1,0 - f_{ck}/250] = 0,6 \times [1,0 - 35/250] = 0,516$$

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times 0,516 \times 300 \times 450 \times 23,3 = 8115390 \text{ N}$$

$$V_{Rd,max} = 811,5 \text{ kN} > V_{Ed} = 139,61 \text{ kN}$$

Maksimalni razmak spona

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 139,61 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 139,61/811,5 \approx 0,17 \rightarrow V_{Ed} = 0,06 \times V_{Rd,max} < 0,3 \times V_{Rd,max}$$

$$s_{w,max} = \min (0,75 \times d = 0,75 \times 450 = 33,75 \text{ cm} ; 25 \text{ cm}) \rightarrow s_{w,max} = 25 \text{ cm}$$

Minimalna površina jedne grane spone reznost spona: $m = 2$

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_{max} * b_w}{m} = \frac{0,0011 * 25 * 30}{2} = 0,41 \text{ cm}^2$$

odabrani profil spone: $\emptyset 10/25 \text{ cm}$ ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)

Otpornost elementa sa minimalnom poprečnom armaturom ($\emptyset 10/25 \text{ cm}$)

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} * z * f_{ywd} * m * \operatorname{ctg} \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0,79}{25} * (0,9 * 45) * 43,48 * 2 * 1 = 111,29 \text{ kN} < V_{Ed,max} = 139,6 \text{ kN}$$

(nije dovoljna nosivost minimalne poprečne armature)

Potrebni razmak spona

$$s_{pot} = \frac{m * A_{sw} * f_{ywd} * z}{V_{Ed}} = \frac{2 * 0,79 * 43,48 * (0,9 * 45)}{139,6} = 20 \text{ cm}$$

odabране spona: $\emptyset 10/20 \text{ cm}$ ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)

Ležaj 2

$$V_{Ed} = V_{Ed,0} = 111.63 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} \times k \times (100 \times \rho_l \times f_{ck})^{1/3} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c = 0,18/1,5 = 0,12$$

$$k = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,0 + \sqrt{\frac{200}{450}} = 1,67 \leq 2,0 \rightarrow k = 1,67$$

$$k_1 = 0,15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c = 0,0 \quad (N_{Ed} = 0,0)$$

$$\rho_l = \sum A_{sl}/b \times d \leq 0,02 = 12.32/30 \times 45 = 0,0091 \leq 0,02$$

$$\sum A_{sl} = 4,62 + 7,7 = 12.32 \text{ cm}^2$$

$$b_w = 300 \text{ mm}$$

$$d = 450 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,c} = [0,12 \times 1,67 \times (100 \times 0,0079 \times 35)^{1/3} + 0,15 \times 0,0] \times 300 \times 450 = 85756 \text{ N}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \times \sigma_{cp}] \times b_w \times d$$

$$v_{min} = 0,035 \times k^{3/2} \times f_{ck}^{1/2} = 0,035 \times 1,67^{3/2} \times 35^{1/2} = 0,44$$

$$V_{Rd,c} \geq 0,44 \times 300 \times 450 \geq 59400,0 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 85.7 \text{ kN} \geq 59.4 \text{ kN} \text{ (uvjet zadovoljen)}$$

Maksimalna poprečna sila – nosivost tlačnih dijagonala

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times v \times b_w \times d \times f_{cd}$$

$$v = 0,6 \times [1,0 - f_{ck}/250] = 0,6 \times [1,0 - 35/250] = 0,516$$

$$V_{Rd,max} = 0,5 \times 0,516 \times 300 \times 450 \times 23,3 = 8115390 \text{ N}$$

$$V_{Rd,max} = 811.5 \text{ kN} > V_{Ed} = 111.63 \text{ kN}$$

Maksimalni razmak spona

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 111.63 \text{ kN}$$

$$V_{Ed,max}/V_{Rd,max} = 111.63/811.5 \approx 0.137 \rightarrow V_{Ed} = 0.137 \times V_{Rd,max} < 0.3 \times V_{Rd,max}$$

$$s_{w,max} = \min (0.75 \times d = 0.75 \times 450 = 33,75 \text{ cm} ; 25 \text{ cm}) \rightarrow s_{w,max} = 25 \text{ cm}$$

Minimalna površina jedne grane spone reznost spona: m = 2

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_{max} * b_w}{m} = \frac{0,0011 * 25 * 30}{2} = 0,41 \text{ cm}^2$$

odabrani profil spone: **$\emptyset 10/25 \text{ cm}$ ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)**

Otpornost elementa sa minimalnom poprečnom armaturom ($\emptyset 10/25 \text{ cm}$)

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} * z * f_{ywd} * m * \operatorname{ctg} \theta$$


$$\begin{aligned} V_{Rd,s} &= \frac{0,79}{25} * (0,9 * 45) * 43,48 * 2 * 1 = 111,29 \text{ kN} < V_{Ed,max} \\ &= 111.63 \text{ kN} \end{aligned}$$

Potrebni razmak spona

$$s_{pot} = \frac{m * A_{sw} * f_{ywd} * z}{V_{Ed}} = \frac{2 * 0,79 * 43,48 * (0,9 * 45)}{111.63} = 24.9 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

odabране споне: **$\emptyset 10/20 \text{ cm}$ ($A_{sw} = 0,79 \text{ cm}^2$)**

4.10 Provjera širina pukotina poz 400

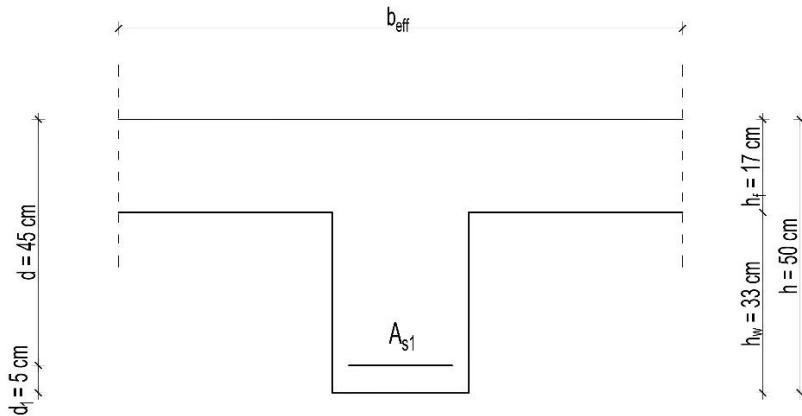

$$M_{Ed} = 71.93 \text{ kNm}$$

$$A_{s1} = 5\varnothing 14 (6.16 \text{ cm}^2)$$

$$d_1 = 5 \text{ cm}$$

$$c = d_1 - (16/2) = 50 - (16/2) = 42 \text{ mm}$$

Proračunska (karakteristična) širina pukotine određuje se prema izrazu:

$$W_k = s_{r,max} \times (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost ($\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$) određuje se prema izrazu:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t * \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} * (1 + \alpha_e * \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0,6 * \frac{\sigma_s}{E_s}$$

Položaj neutralne osi:

$$x = \frac{\alpha_{el} * A_{s1}}{b} * \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2bd}{\alpha_{el} * A_{s1}}} \right) = \frac{5,71 * 6.16}{30} * \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 * 30 * 45}{5,71 * 6.16}} \right) \\ = 9.17 \text{ cm}$$

Naprezanje u vlačnoj armaturi na mjestu pukotine:

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z * A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) * A_s} = \frac{71.93 * 100}{\left(45 - \frac{9.17}{3}\right) * 6.16} = 27.84 \text{ kN/cm}^2 = 278.4 \text{ MPa}$$

$k_t = 0,4$	→ za dugotrajno opterećenje
$E_s = 200 \text{ GPa} = 200\ 000 \text{ MPa}$	→ modul elastičnosti armature
$E_{cm} = 34 \text{ GPa} = 34\ 000 \text{ MPa}$	→ modul elastičnosti betona (C 40/50)
$\alpha_e = E_s/E_{cm} = 200/34 = 5,71$	→ omjer modula elastičnosti

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{6,16}{30 * 9,17} = 0,0224$$

→ koef. armiranja glavnom vlačnom armaturom

$$A_{c,eff} = 2,5 \times b_w \times d_1$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{278,4 - 0,4 * \frac{3,4}{0,0224} * (1 + 5,71 * 0,0224)}{200000} \geq 0,6 * \frac{278,4}{200000}$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0,00105 \geq 0,00084$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0,00105$$

Najveći razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 * c + k_1 * k_2 * k_4 * \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} [\text{mm}]$$

$\phi = 14 \text{ mm}$	→ promjer najdeblje šipke
$c = 43 \text{ mm}$	→ zaštitni sloj uzdužne armature
$k_1 = 0,8$	→ rebrasta armatura
$k_2 = 0,5$	→ savijanje
$k_3 = 3,4$	
$k_4 = 0,425$	

$$s_{r,max} = 3,4 * 43 + 0,8 * 0,5 * 0,425 * \frac{16}{0,0224} = 267,6 \text{ mm}$$

Proračunska (karakteristična) širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \times (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 267,6 \times 0,00105 = \mathbf{0,28 \text{ mm} < w_g = 0,30 \text{ mm}}$$

5.OPTEREĆENJE POTRESOM (Sx, Sy)

Potresne sile proračunate su postupkom spektralne analize prema HRN EN 1998 (EN 1998- 1:2004/A1:2013 & EN 1998-2:2005+AC:2010+A1:2009+A2:2011). Građevina se nalazi u zoni projektnog ubrzanja tla $a_g = 0.18g$, prema važećoj seizmičkoj karti (povratni period 475 godina).

Ukupna masa konstrukcije proračunata je računalnim programom na osnovi zadane stalnog opterećenja dijela uporabnog opterećenja (30%).

$$W = \Sigma G + \Sigma \varphi \cdot \psi_{2i} \cdot Q_i = 1.0 \times G + (0.5 \times 0.6 \times Q)$$


Koeficijenti za proračun ordinata spektra odgovora

Faktor važnosti $\psi=1.0$

Faktor ponašanja $q = q_0 k_w = 3.3 \times 1.0 \times 0.8 = 2.6$

$S=1.0$, $\beta_0=2.5$, $T_B=0.15$ s, $T_C=0.4$ s, $T_D=2.0$ s

Računsko ubrzanje tla $a_g = 0.2g$ Kategorija tla A.

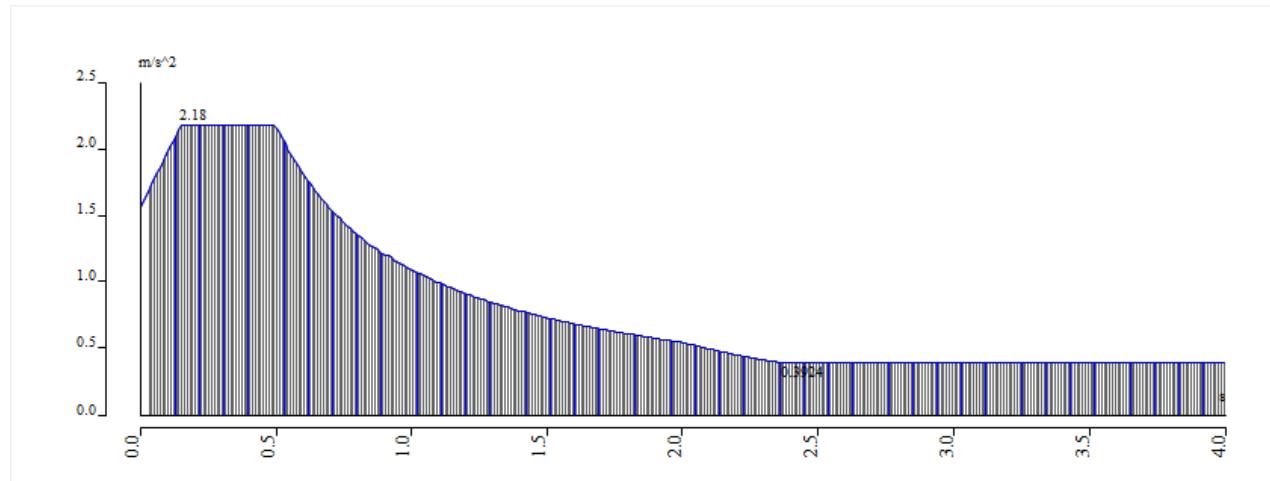

Računski spektar odgovora

Proračun konstrukcije izvršen je metodom spektra odgovora. Konbinacija modova izračunata prema SRSS metodi.

Tablica: Rezultati modalne analize

Relative modal masses

Mode	omega [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	Wx/R/Wxtot	Wy/R/Wytot	Wz/R/Wztot	Nx_L,R/Wxtot_F	Ny_L,R/Wytot_F	Nz_L,R/Wztot_F
1	52.1057	0.12	8.29	0.0000	0.6769	0.0107	0.2268	0.0001	0.0000
2	73.8219	0.09	11.75	0.6238	0.0000	0.0002	0.0000	0.0563	0.0034
3	75.4249	0.08	12.00	0.0008	0.0001	0.0002	0.0000	0.0007	0.0001
4	81.6183	0.08	12.99	0.0204	0.0000	0.0026	0.0003	0.0107	0.0122
5	82.0351	0.08	13.06	0.1560	0.0003	0.0002	0.0003	0.0203	0.0267
6	83.7398	0.08	13.33	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	87.1926	0.07	13.88	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0004	0.0000
8	89.9131	0.07	14.31	0.0003	0.0002	0.0004	0.0000	0.0288	0.0399
9	90.1339	0.07	14.35	0.0004	0.0001	0.0000	0.0000	0.0028	0.0042
10	90.5659	0.07	14.41	0.0002	0.0000	0.0002	0.0000	0.0004	0.0001
11	91.7471	0.07	14.60	0.0004	0.0002	0.0000	0.0001	0.0074	0.0030
12	93.4577	0.07	14.87	0.0004	0.0000	0.0021	0.0000	0.0010	0.0873
13	93.946	0.07	14.95	0.0001	0.0001	0.0003	0.0002	0.0131	0.4032
14	95.862	0.07	15.26	0.0002	0.0000	0.0033	0.0000	0.0013	0.0362
15	96.7742	0.06	15.40	0.0018	0.0147	0.1680	0.0031	0.0088	0.0089
16	97.0165	0.06	15.44	0.0001	0.0001	0.0049	0.0000	0.0023	0.0335
17	99.9799	0.06	15.91	0.0003	0.0001	0.0000	0.0000	0.0062	0.0096
18	101.367	0.06	16.13	0.0003	0.0004	0.0000	0.0000	0.0388	0.0231
19	101.782	0.06	16.20	0.0124	0.0024	0.0142	0.0001	0.0088	0.0322
20	102.705	0.06	16.35	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0074	0.0052
21	104.03	0.06	16.56	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0223	0.0069
22	105.674	0.06	16.82	0.0006	0.0070	0.1128	0.0011	0.0024	0.0030
23	107.144	0.06	17.05	0.0000	0.0008	0.0066	0.0002	0.0023	0.0001
24	108.811	0.06	17.32	0.0000	0.0001	0.0055	0.0003	0.0006	0.0000
25	109.376	0.06	17.41	0.0001	0.0001	0.0021	0.0008	0.0069	0.0001
26	109.717	0.06	17.46	0.0000	0.0000	0.0004	0.0000	0.0041	0.0000
27	109.933	0.06	17.50	0.0000	0.0001	0.0273	0.0039	0.0005	0.0000
28	113.397	0.06	18.05	0.0001	0.0006	0.0064	0.0012	0.0066	0.0001
29	116.908	0.05	18.61	0.0000	0.0002	0.0003	0.0004	0.0004	0.0003
30	117.666	0.05	18.73	0.0004	0.0030	0.0057	0.0062	0.0089	0.0063
31	119.315	0.05	18.99	0.0000	0.0008	0.0013	0.0017	0.0000	0.0011
32	119.395	0.05	19.00	0.0000	0.0114	0.0088	0.0271	0.0009	0.0034
33	121.106	0.05	19.27	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
34	121.373	0.05	19.32	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0001
35	122.592	0.05	19.51	0.0000	0.0000	0.0014	0.0003	0.0029	0.0000
36	123.597	0.05	19.67	0.0000	0.0001	0.0001	0.0003	0.0003	0.0000
37	125.639	0.05	20.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000
38	126.744	0.05	20.17	0.0000	0.0001	0.0021	0.0012	0.0040	0.0000
39	127.554	0.05	20.30	0.0000	0.0001	0.0000	0.0002	0.0000	0.0002
40	127.818	0.05	20.34	0.0000	0.0031	0.0002	0.0061	0.0006	0.0027
41	130.532	0.05	20.77	0.0000	0.0001	0.0005	0.0002	0.0005	0.0003
42	132.018	0.05	21.01	0.0001	0.0009	0.0002	0.0029	0.0016	0.0000
43	132.574	0.05	21.10	0.0000	0.0000	0.0008	0.0000	0.0010	0.0000
44	133.642	0.05	21.27	0.0000	0.0002	0.0022	0.0009	0.0012	0.0000
45	133.709	0.05	21.28	0.0000	0.0012	0.0054	0.0020	0.0000	0.0015
46	134.478	0.05	21.45	0.0000	0.0077	0.0063	0.0227	0.0000	0.0023
47	136.355	0.05	21.70	0.0004	0.0000	0.0010	0.0001	0.0278	0.0070
48	137.347	0.05	21.86	0.0000	0.0108	0.0392	0.0342	0.0031	0.0000
49	138.445	0.05	22.03	0.0004	0.0003	0.0009	0.0005	0.0175	0.0050
50	140.239	0.04	22.32	0.0001	0.0001	0.0001	0.0010	0.0263	0.0025

Obzirom da zbroj proračunskih modalnih masa za oblike koji su uzeti u obzir iznosi cca 80 % ukupne mase konstrukcije u kombinacijama koje uključuju djelovanje potresa, djelovanja S_x i S_y će se množiti korekcijskim koeficijentima k_x i k_y :

$$k_x = 1.000/0.80 = 1.25$$

$$k_y = 1.000/0.80 = 1.25$$

Mod 1 – ukupni pomak :

3D displacement


Values: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/1 - 8.29

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: Global

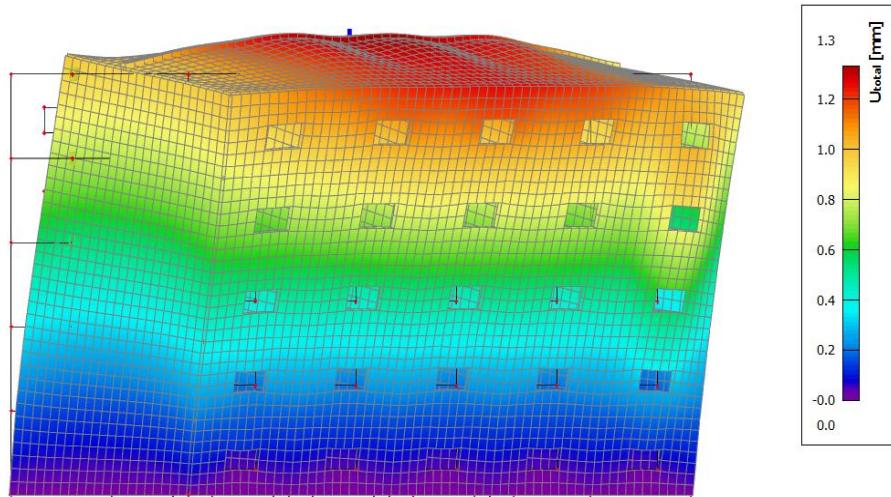

3D displacement


Values: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/1 - 8.29

Selection: All

Location: In nodes avg.. System: Global

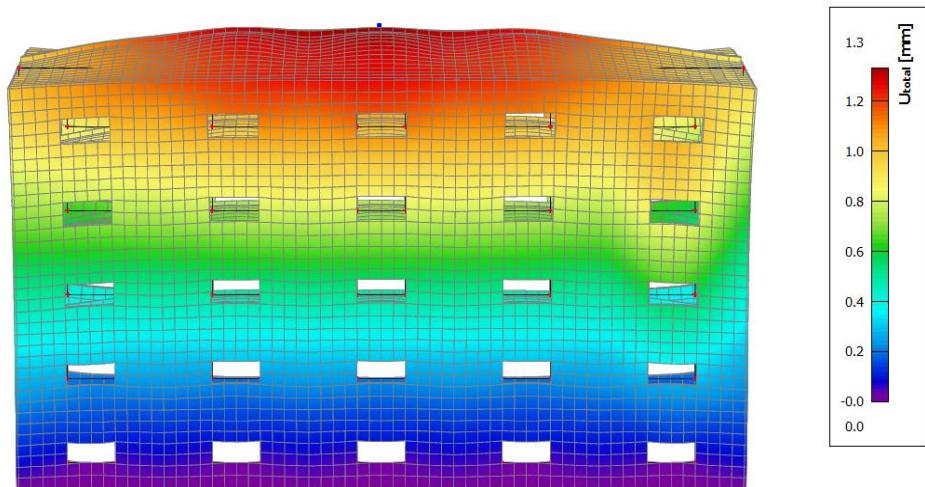


3D displacementValues: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/1 - 8.29

Selection: All

Location: In nodes avg.. System:
Global

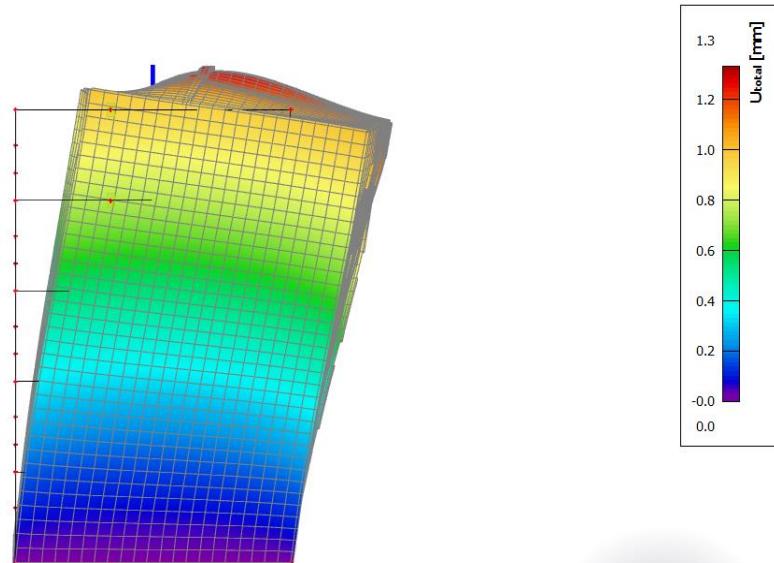

Mod 2 – ukupni pomak :


3D displacementValues: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/2 - 11.75

Selection: All

Location: In nodes avg.. System:
Global

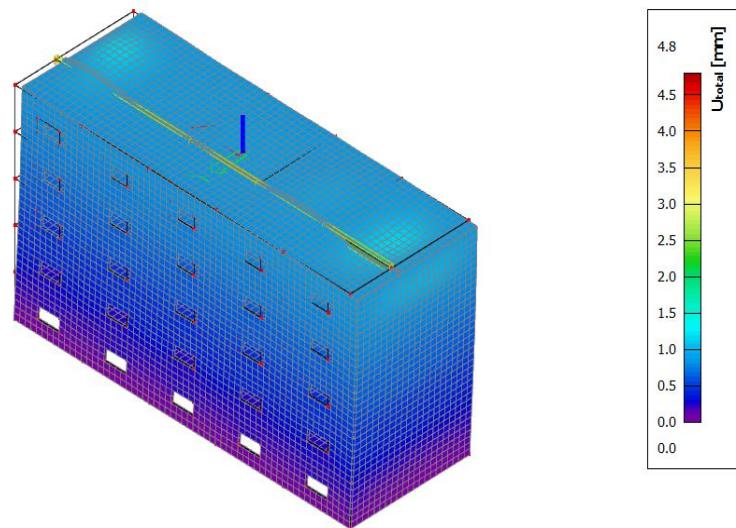


3D displacementValues: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/2 - 11.75

Selection: All

Location: In nodes avg.. System:
Global

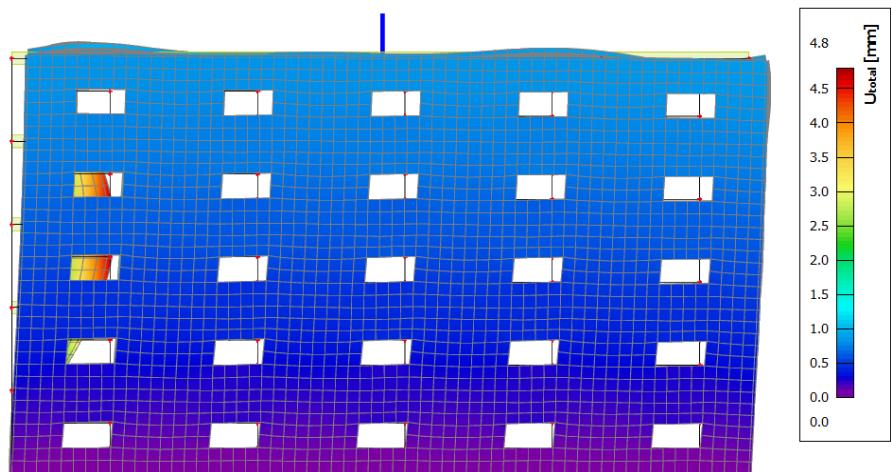
**3D displacement**Values: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/2 - 11.75

Selection: All

Location: In nodes avg.. System:
Global

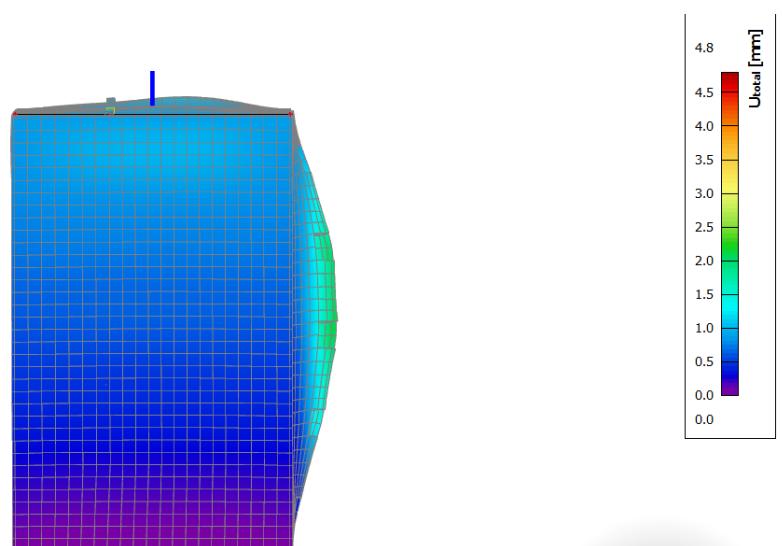

Mod 3 – ukupni pomak :

3D displacement


Values: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/3 - 12.00

Selection: All

Location: In nodes avg.. System:
Global

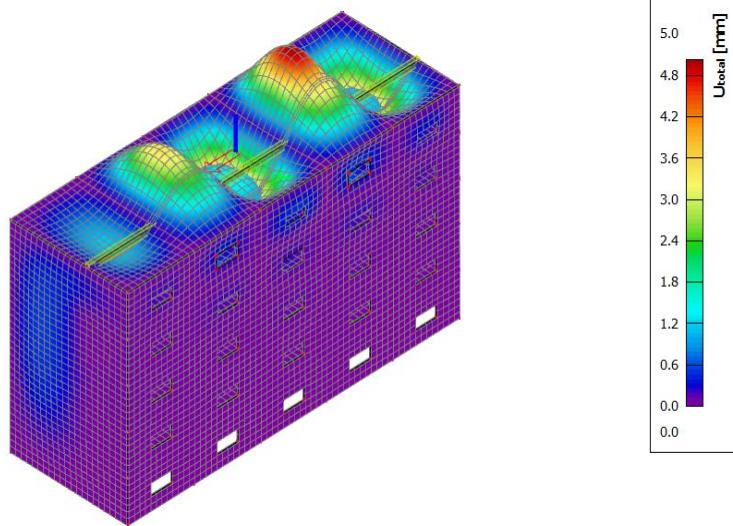

3D displacement


Values: U_{total}

Modal shapes are normalized, so that the generalized modal mass of each mode is equal to 1kg.

Mass combination: CM1/3 - 12.00


Selection: All

Location: In nodes avg.. System:
Global

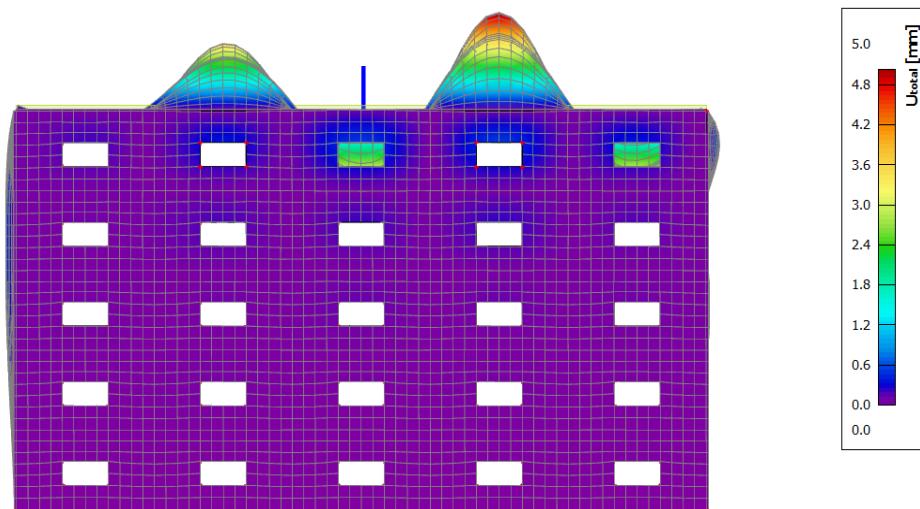


3D displacement

Values: U_{total}
Modal shapes are normalized, so that
the generalized modal mass of each
mode is equal
to 1kg.
Mass combination: CM1/3 - 12.00
Selection: All
Location: In nodes avg.. System:
Global

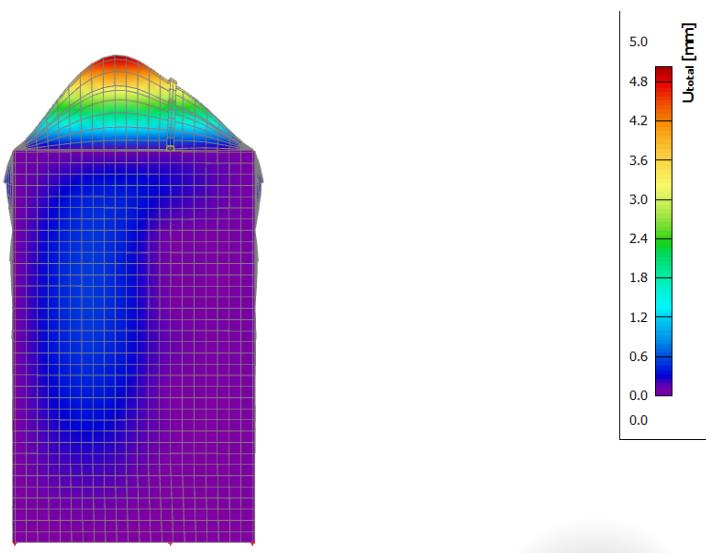


6.PRORAČUN VERTIKALNE NOSIVE KONSTRUKCIJE

Za potrebe proračuna vertikalne nosive konstrukcije zgrade, napravljen je 3D numerički model.

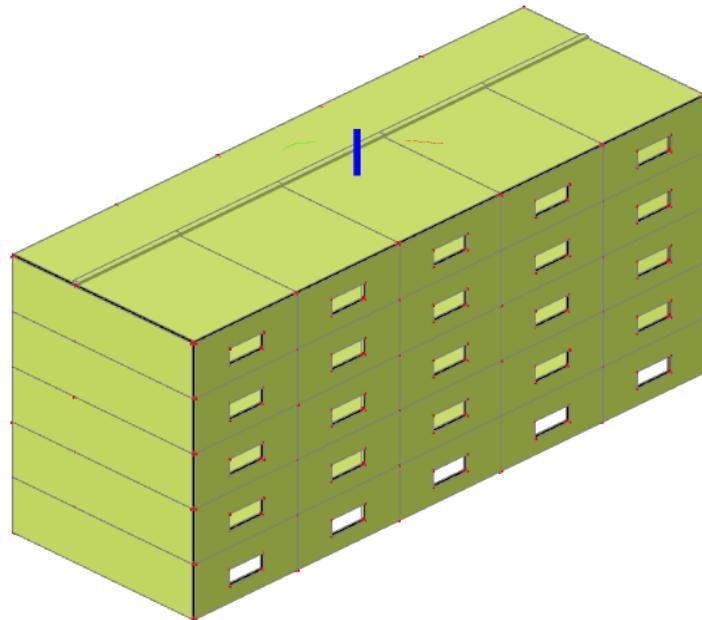


Žičani model konstrukcije (poprečni presjeci su označeni raznim bojama)

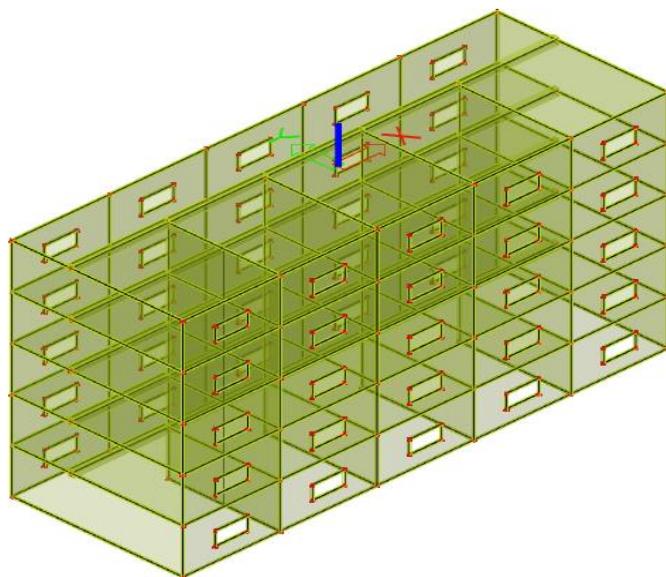


Renderirani model konstrukcije (poprečni presjeci su označeni raznim bojama)

Za opterećenja prikazana u Poglavlju 2, izrađeno je nekoliko kombinacija opterećenja:

- Potresna kombinacija x: $1,0 \cdot g + 0,3 \cdot q + 1,0 \cdot s_x + 0,3 \cdot s_y$
- Potresna kombinacija y: $1,0 \cdot g + 0,3 \cdot q + 0,3 \cdot s_x + 1,0 \cdot s_y$
- Rezultati su prikazani na jedan unutarnji zid u y- smjeru

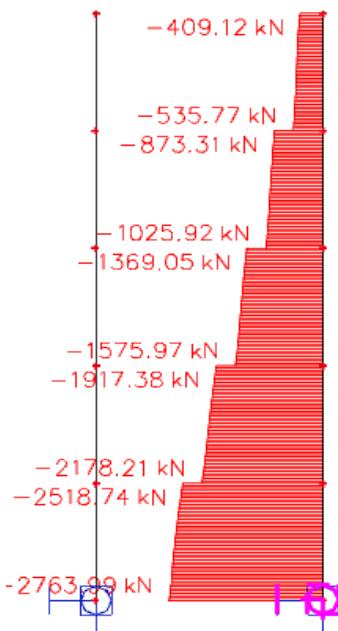


sila u zidu y2 za potresnu kombinaciju y

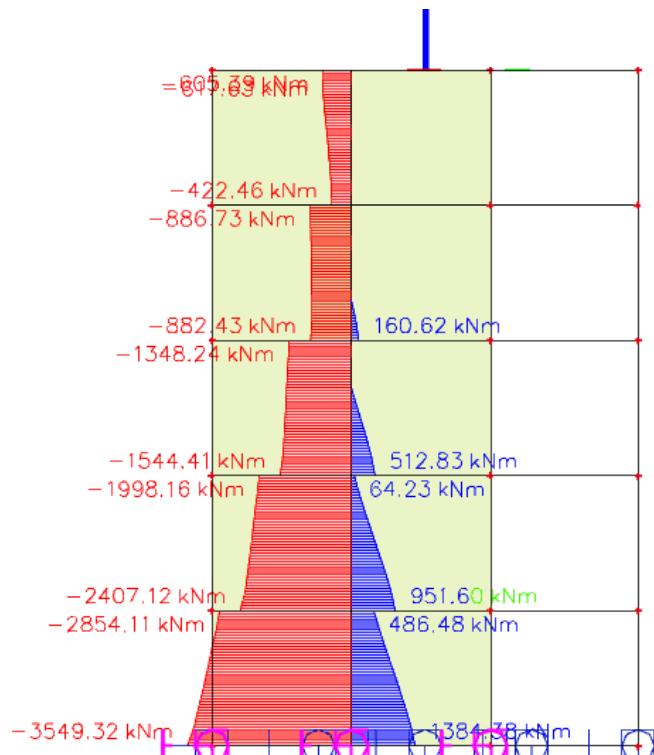


Momet savijanja u zidu y2 za potresnu kombinaciju

6.1 Proračun zida

TLOCRT

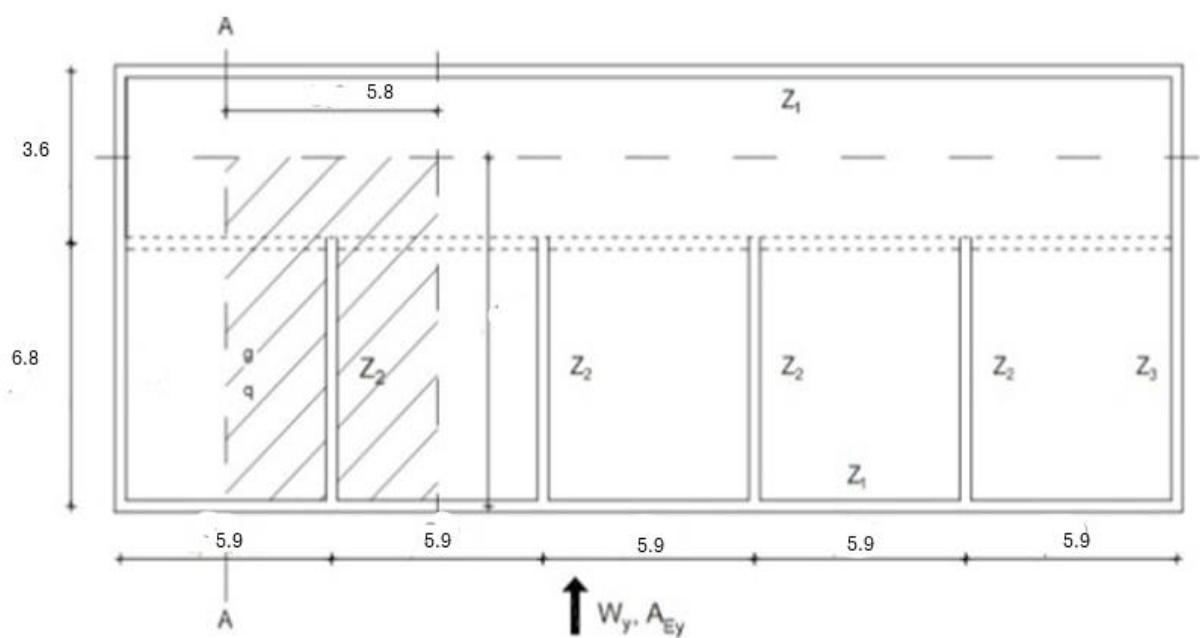

PRESJEK A-A

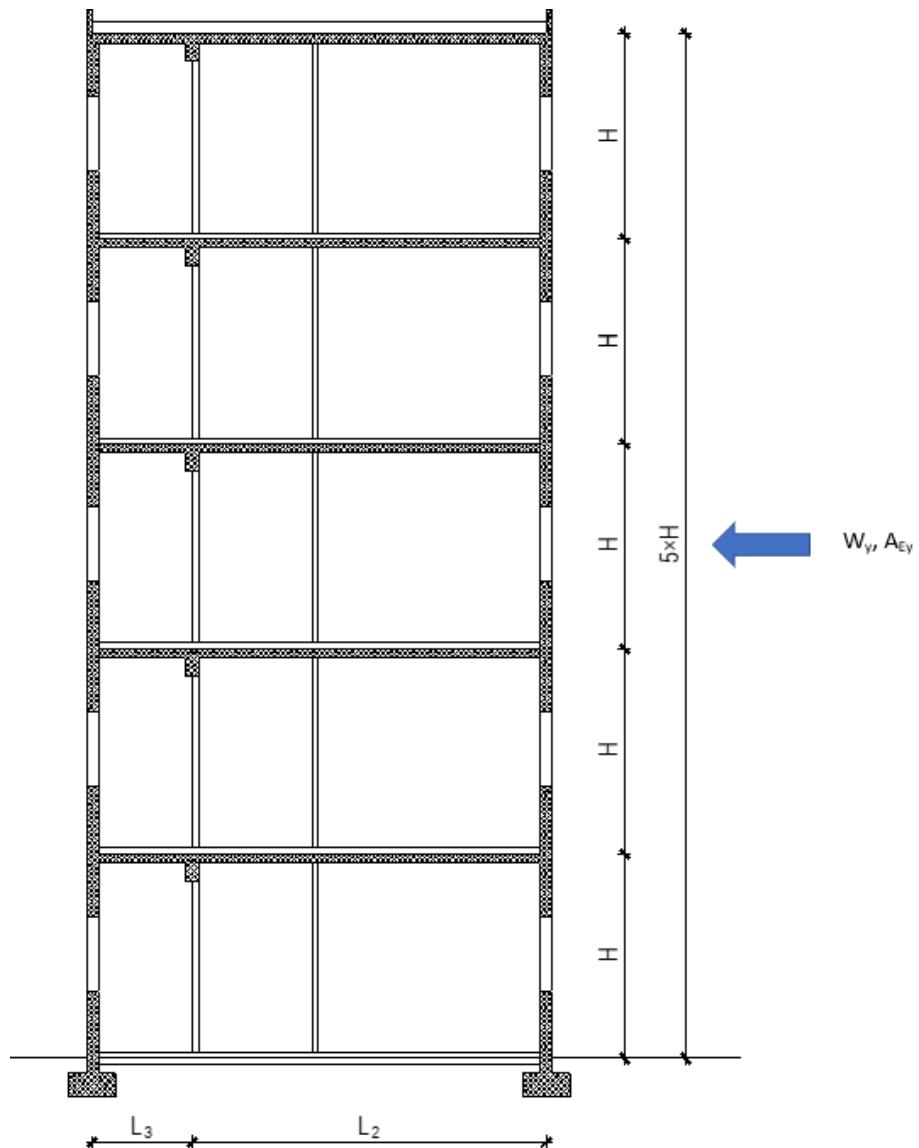

OPTEREĆENJE:

- Vertikalno: stalno g , promjenljivo (korisno) q
- Horizontalno: vjetar W , potres A

Beton: C 35/45; $f_{ck} = 35,0$ (MPa); $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c = 35,0/1,5 = 23,3$ (MPa)

Armatura: B 500B; $f_{yk} = 500,0$ (MPa); $f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = 500,0/1,15 = 434,8$ (MPa)

$$d_1 = 5 \text{ cm}$$

$$d = L_2 - d_1 = 680 - 5 = 675 \text{ cm}$$

$$z = 0,9 \cdot d = 607,5 \text{ cm}$$

-POTRESNA KOMBINACIJA

$$M_{Eds} = M_{Ed} + N_{Ed} \cdot L_2 / 2 = 3549,32 + 2763,99 \cdot 6,8 / 2 = 12946,9 \text{ kNm}$$

$$A_{s1} = (M_{Eds} / (z \cdot f_{yd})) - (N_{Ed} / f_{yd})$$

$$A_{s1} = (12946,9 \cdot 100 / (607,5 \cdot 43,48)) - (2763,99 / 43,48) = -14,55 \text{ cm}^2$$

Naponi su tlačni pa armatura nije potrebna.

Ne treba računska nego samo konstruktivna armatura :


$$A_{kutevi} = 0,0015 \cdot 13600$$

$$= 20,4 \text{ cm}^2$$


Odabrano 6Ø22 (22,81
cm²)

6.2 Dimenzioniranje zida i temelja


Za potrebe dimenzioniranja temelja iz proračunskog 3D modela su prikazane reakcije ispod promatranog zida.

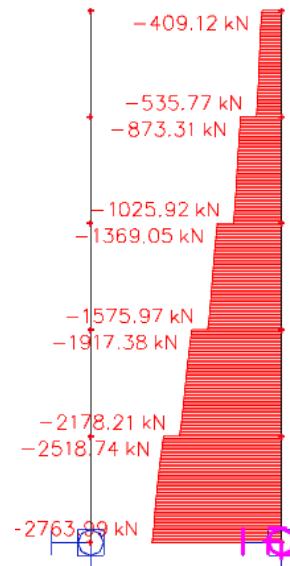

Reakcija N ispod promatranog zida za Potresnu kombinaciju y

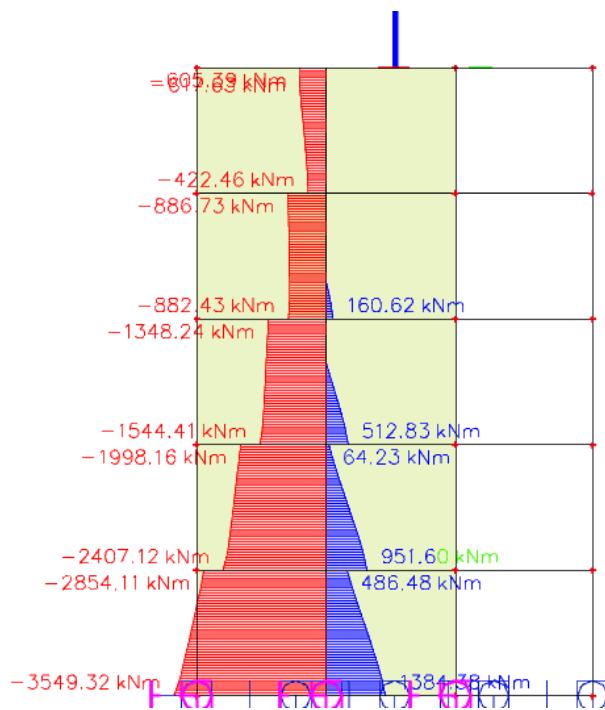

Reakcija M_x ispod promatranog zida za Potresnu kombinaciju y

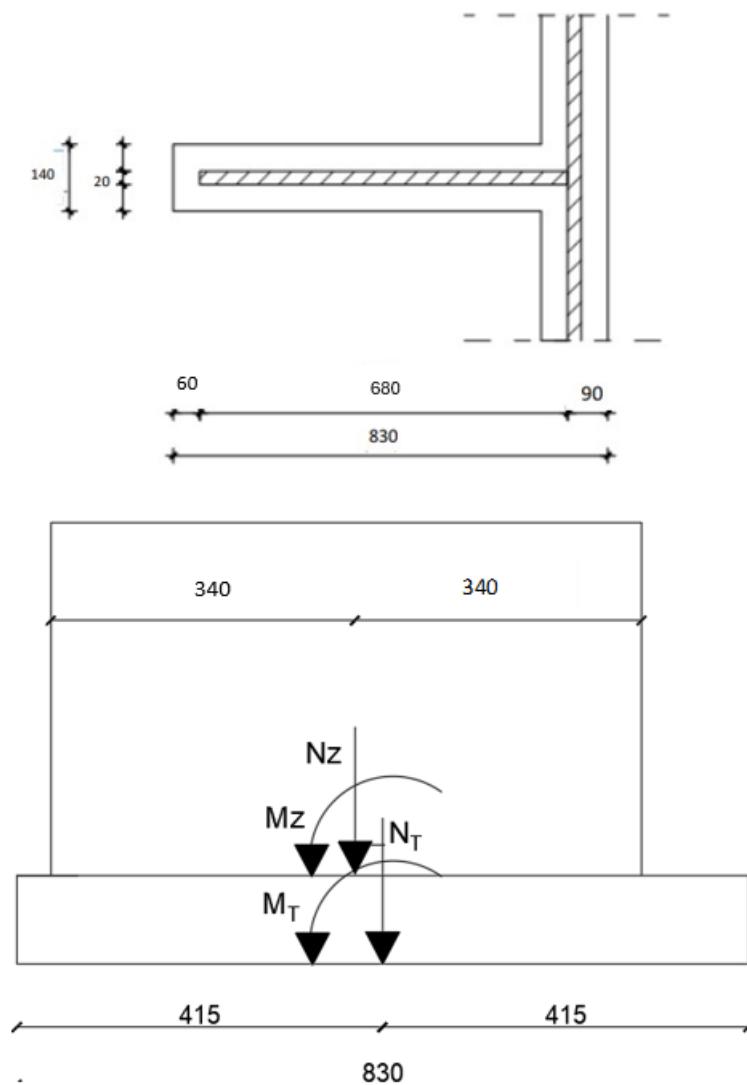

$$h_l = 70 \text{ cm}$$

$$L_t = L_2 + 60 + 60 + b = 830 \text{ cm}$$

$$a_t = 20 + 60 + 60 = 140 \text{ cm}$$

- Provjera naprezanja u tlu

$$G_T = a_T \cdot L_T \cdot h_T \cdot \gamma_T = 1,4 \cdot 8,3 \cdot 0,7 \cdot 25 = 232,4 \text{ kN}$$

$$A_T = a_T \cdot L_T = 1,4 \cdot 8,3 = 11,62 \text{ m}^2$$

$$W_T = (a_T \cdot L_T^2)/6 = (1,4 \cdot 8,3^2)/6 = 16,07 \text{ m}^3$$

$$\mathbf{M_t=3549.32 \text{ kNm}}$$


$$N_Z = 2763,99 \text{ kN}$$

$$N_t = N_Z + G_T = 2763,99 + 232,4 = \mathbf{2996,4 \text{ kN}}$$

$$\sigma_{1,2} = N_t / A_T \pm M_t / W_T \leq \sigma_{tla,dop} = 550 \text{ kPa}$$

$$\sigma_1 = N_t / A_T + M_t / W_T = 2996.4/11,62 + 3549.32/16,07 = 478.7 \text{ kPa}$$

$$\sigma_2 = N_t / A_T - M_t / W_T = 2996.4/11,62 - 3549.32/16,07 = 37 \text{ kPa}$$

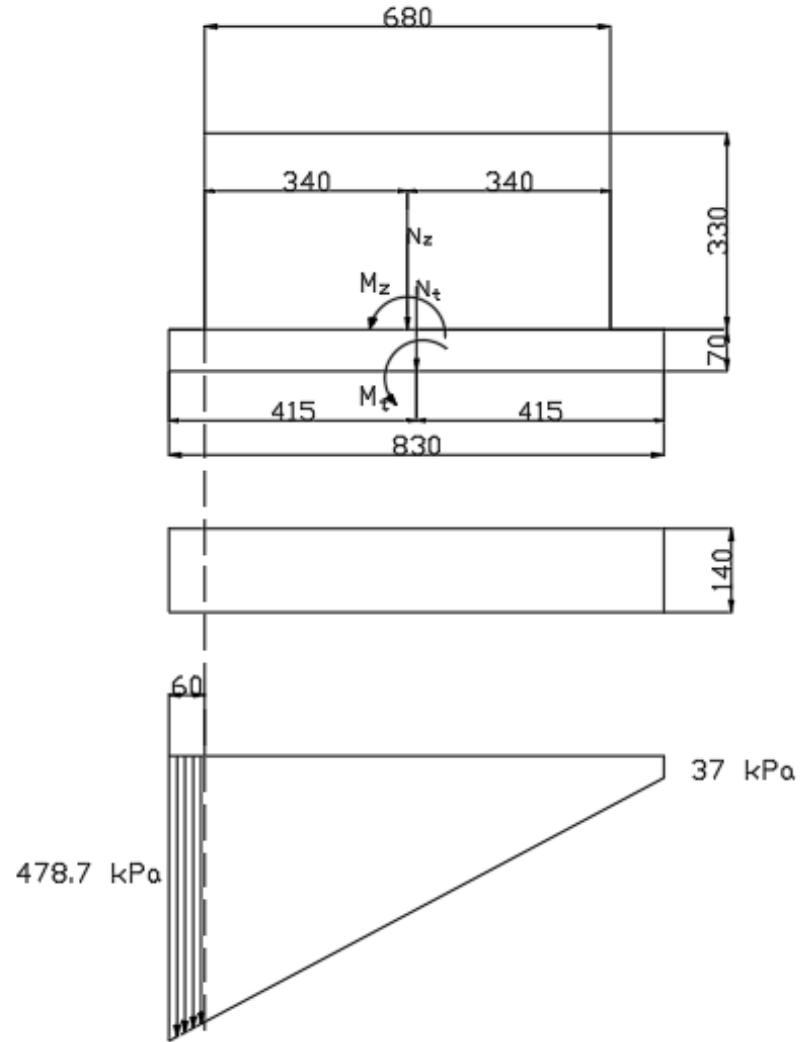

Dimenzioniranje temelja

Moment savijanja u presjeku $2-2\sigma_l=478.7 \text{ kPa}$

$$M^{2-2} = \sigma_l \cdot 0,6 \cdot 1,4 \cdot 0,3 = 478.7 \cdot 1,4 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 120.63 \text{ kNm}$$

Proračunska vrijednost momenta u presjeku 2-2 :

$$M_{Ed}^{2-2} = 1,00 \cdot M^{2-2} = 1,0 \cdot 120.63 = 120.63 \text{ kNm}$$


Površina armature :

$$z = 0,8 \cdot d = 0,8 \cdot 65 = 52 \text{ cm}$$

$$d = h_t - d_l = 70 - 5 = 65 \text{ cm}$$


$$A_{s1} = \frac{M_{ed}^{2-2}}{z \times f_{yd}} = \frac{120.63 \times 100}{52 \times 43.48} = 5.34 \text{ cm}^2$$

Odabrana armatura: 7Ø12 (7.92 cm²)

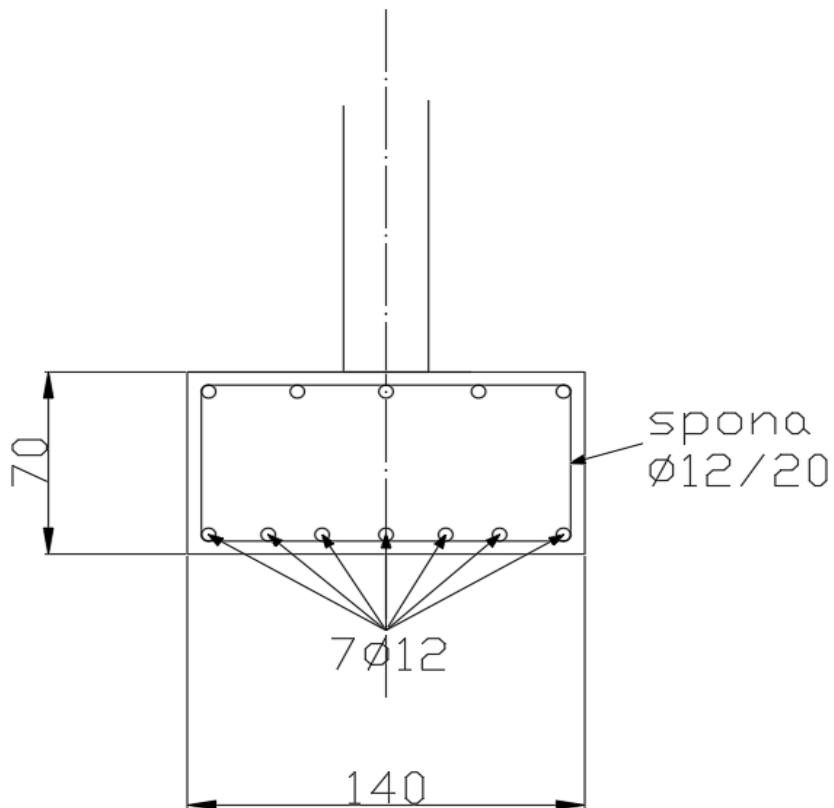


7.NACRTI

Armatura ploče pozicija 500 - donja zona 1:100

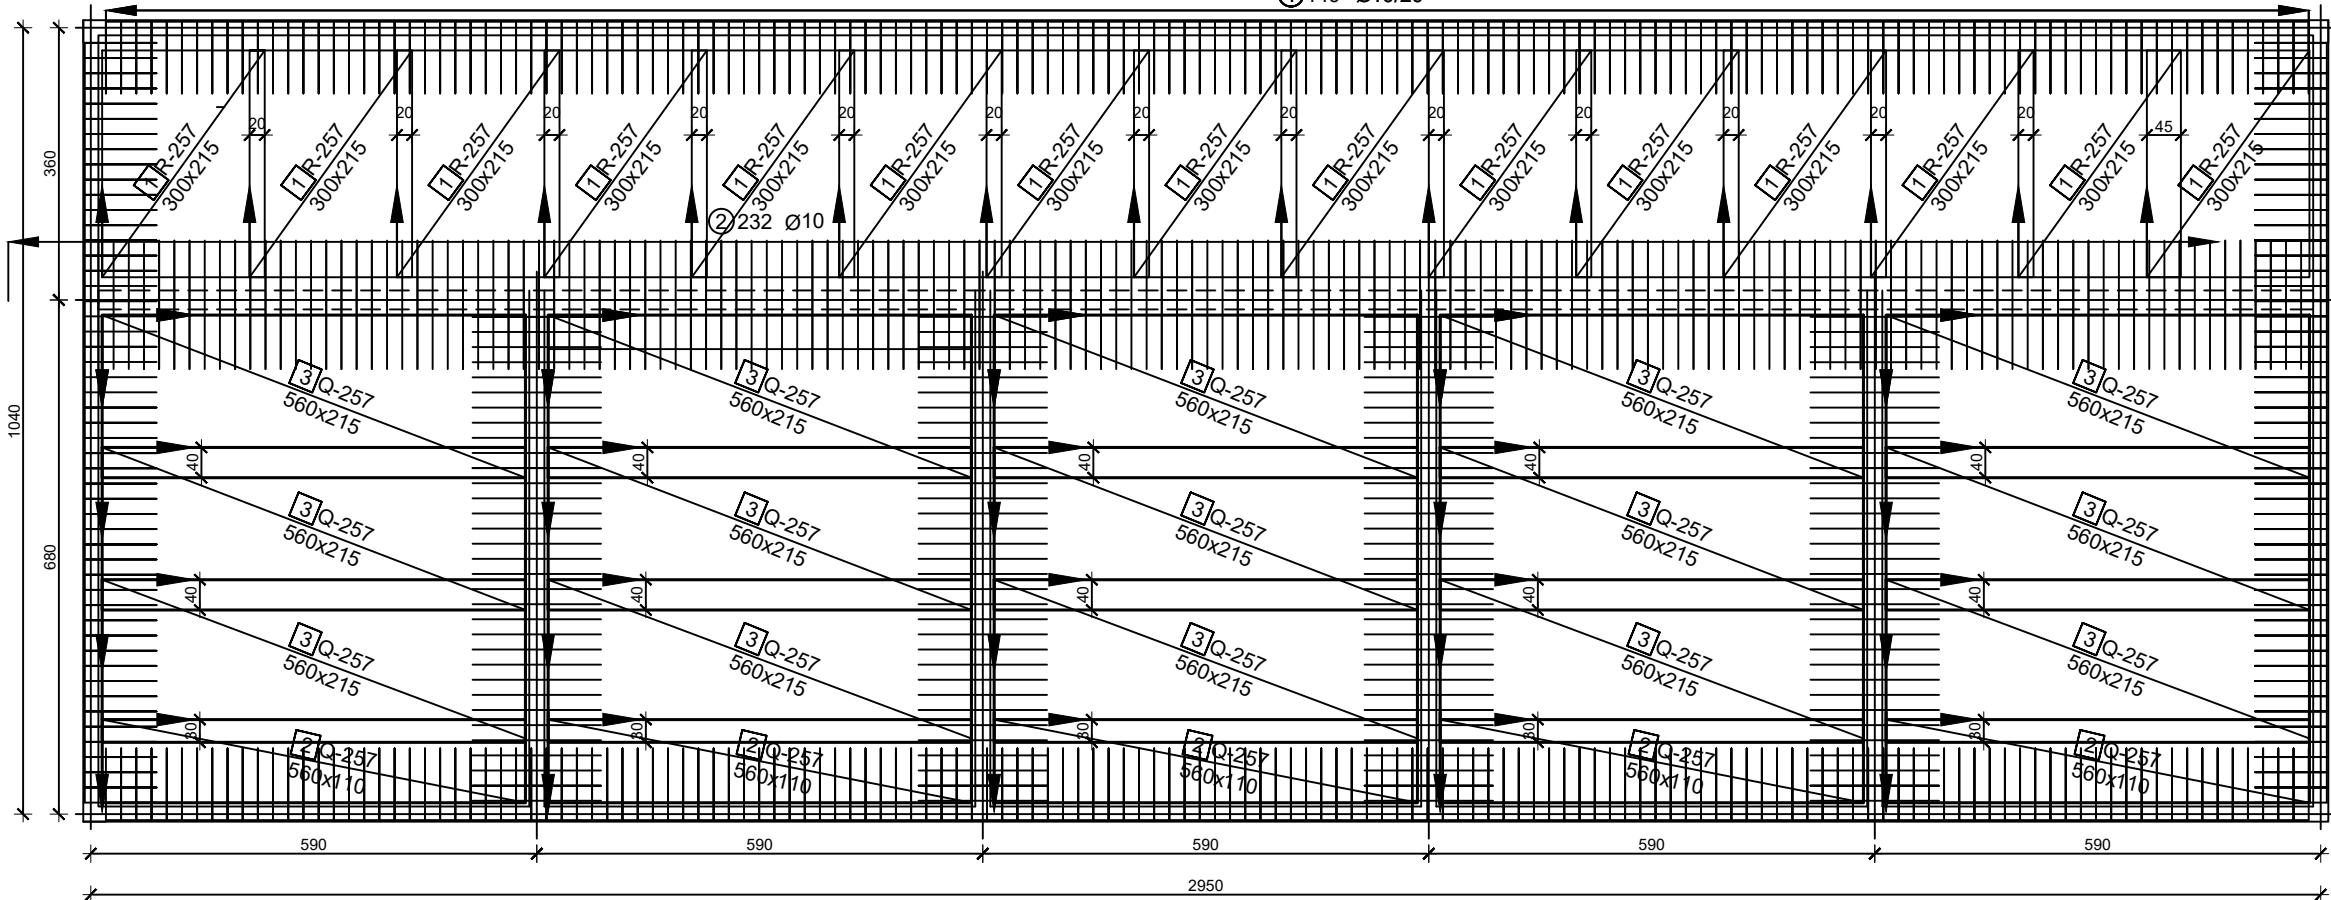

Armatura ploče pozicija 500 - gornja zona zona 1:100

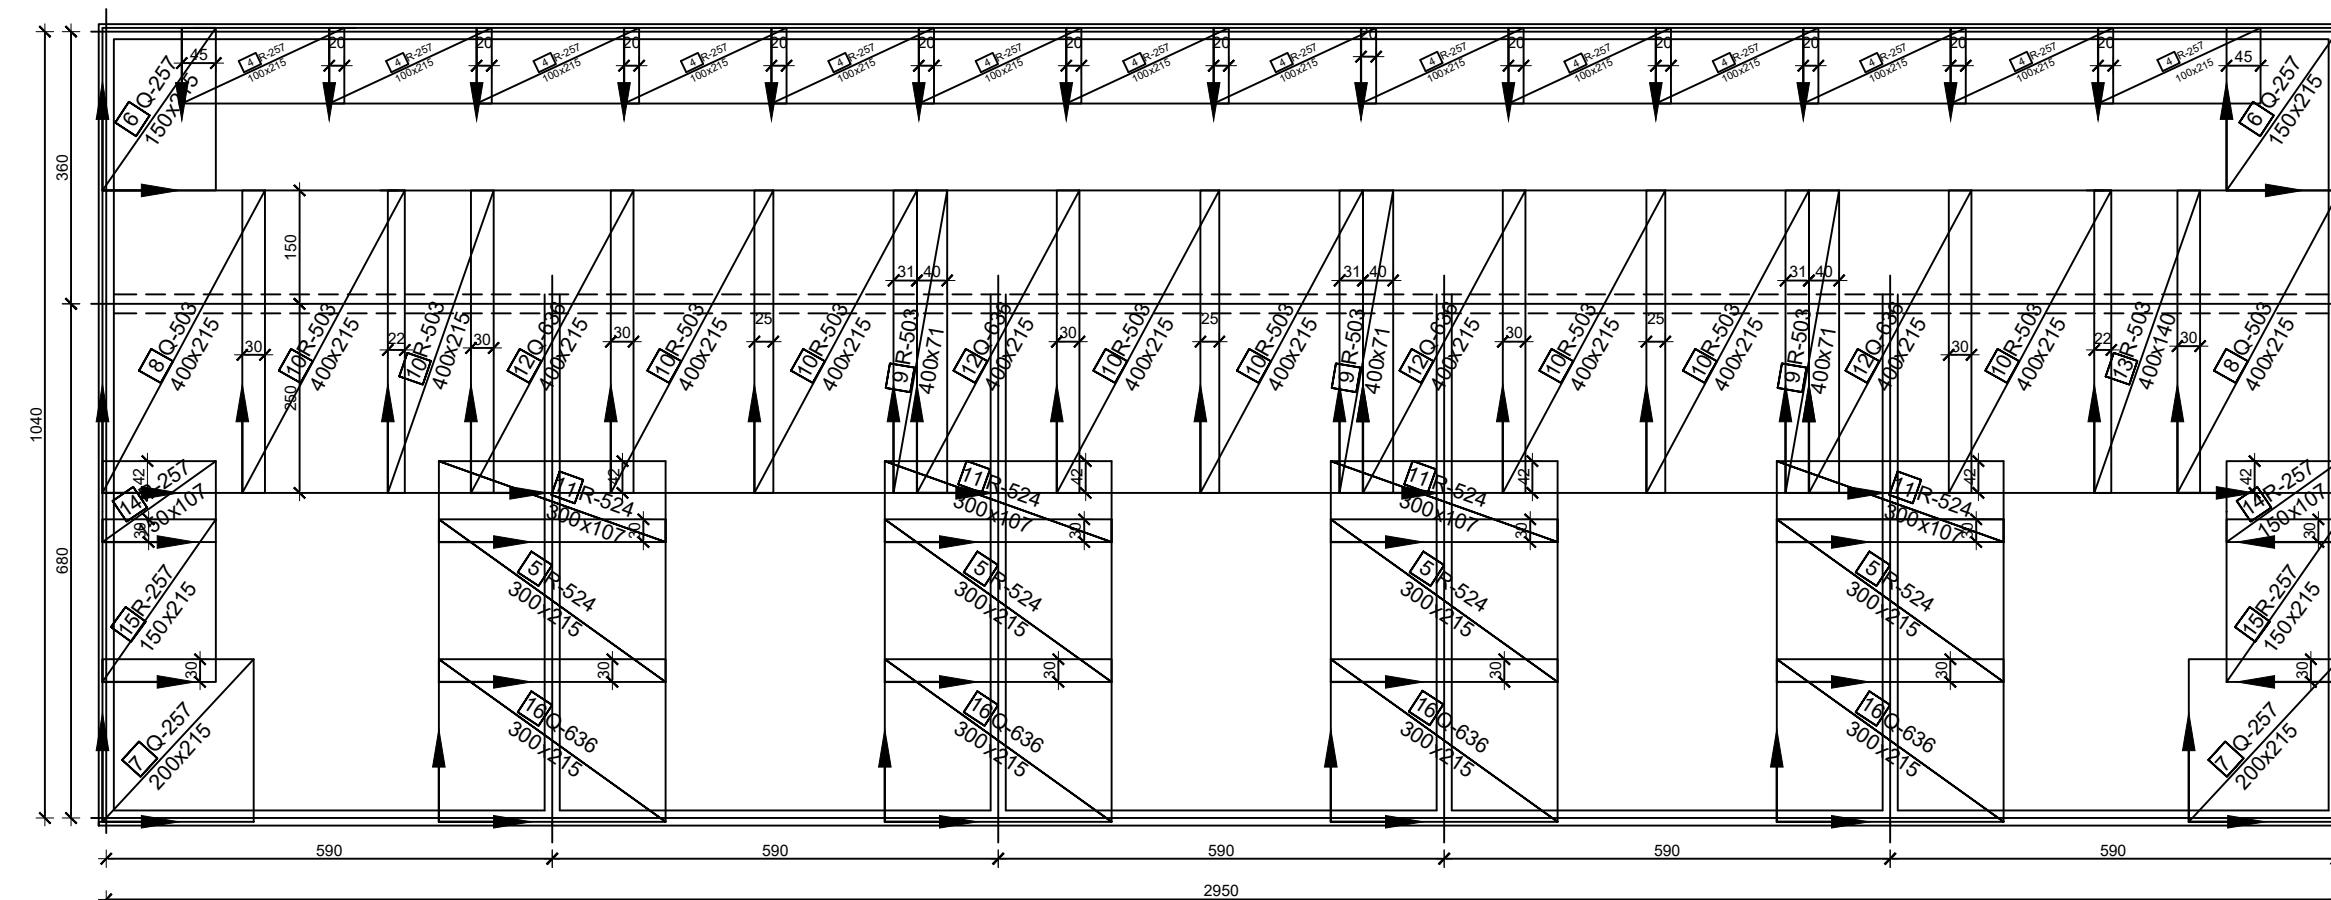

ISKAZ REBRASTE ARMATURE
Čelik B500B

POZ.	OBLIK	Ø	JED. MASA (kg/m)	KOM.	L(cm)
1	20	95	10	0,649	382
2		170	10	0,649	419
UKUPNA MASA					534 kg

SKAZ MREŽASTE ARMATURE
Čelik B500B

POZ.	TIP MREŽE	OBLIK	DIMENZIJE (cm)	KOM.	UKUPNA MASA
1	R-257	150 300	300x215	15	268,5
2	Q-257	150 560	560x110	5	120
3	Q-257	150 560	560x215	15	660
4	R-257	150 100	100x215	14	83,5
5	R-524	150 300	300x215	4	136
6	Q-257	150 150	150x215	2	27,5
7	Q-257	150 200	200x215	2	35
8	Q-503	150 400	400x215	2	159
9	R-503	150 400	400x71	3	51
10	R-503	150 400	400x215	9	405
11	R-524	150 300	300x107	4	68
12	Q-636	150 400	400x215	4	180
13	R-503	150 400	400x140	1	27
14	R-257	150 150	150x107	2	9
15	R-257	150 150	150x215	2	18
16	Q-636	150 300	300x150	4	157
UKUPNO:					2404,5 kg


ARMATURA PLOČA POZICIJA 100
c = 3 cm C 35/45

PREDMET: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2

IME I PREZIME: JAKOV DODIG


1 : 100

Armatura ploče pozicija 400 - donja zona 1:100

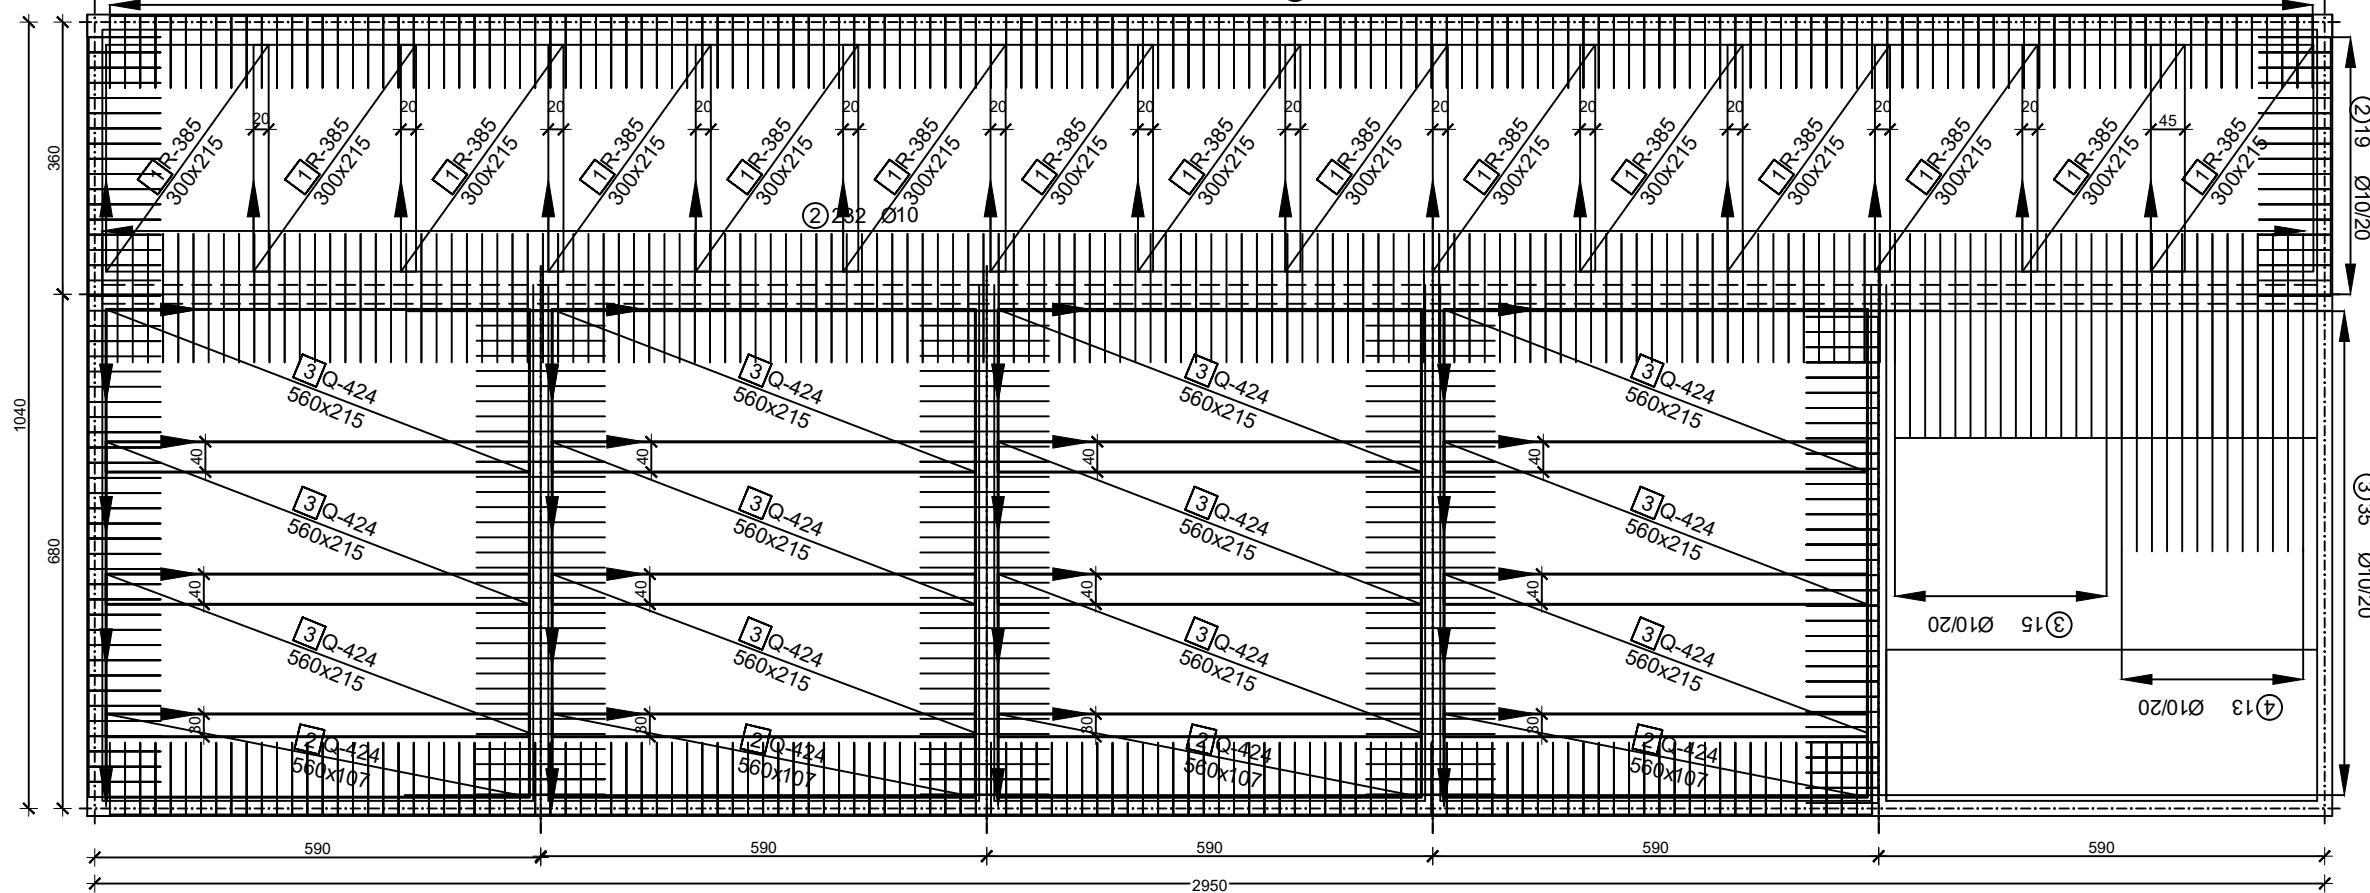

Armatura ploče pozicija 400 - gornja zona zona

1:100

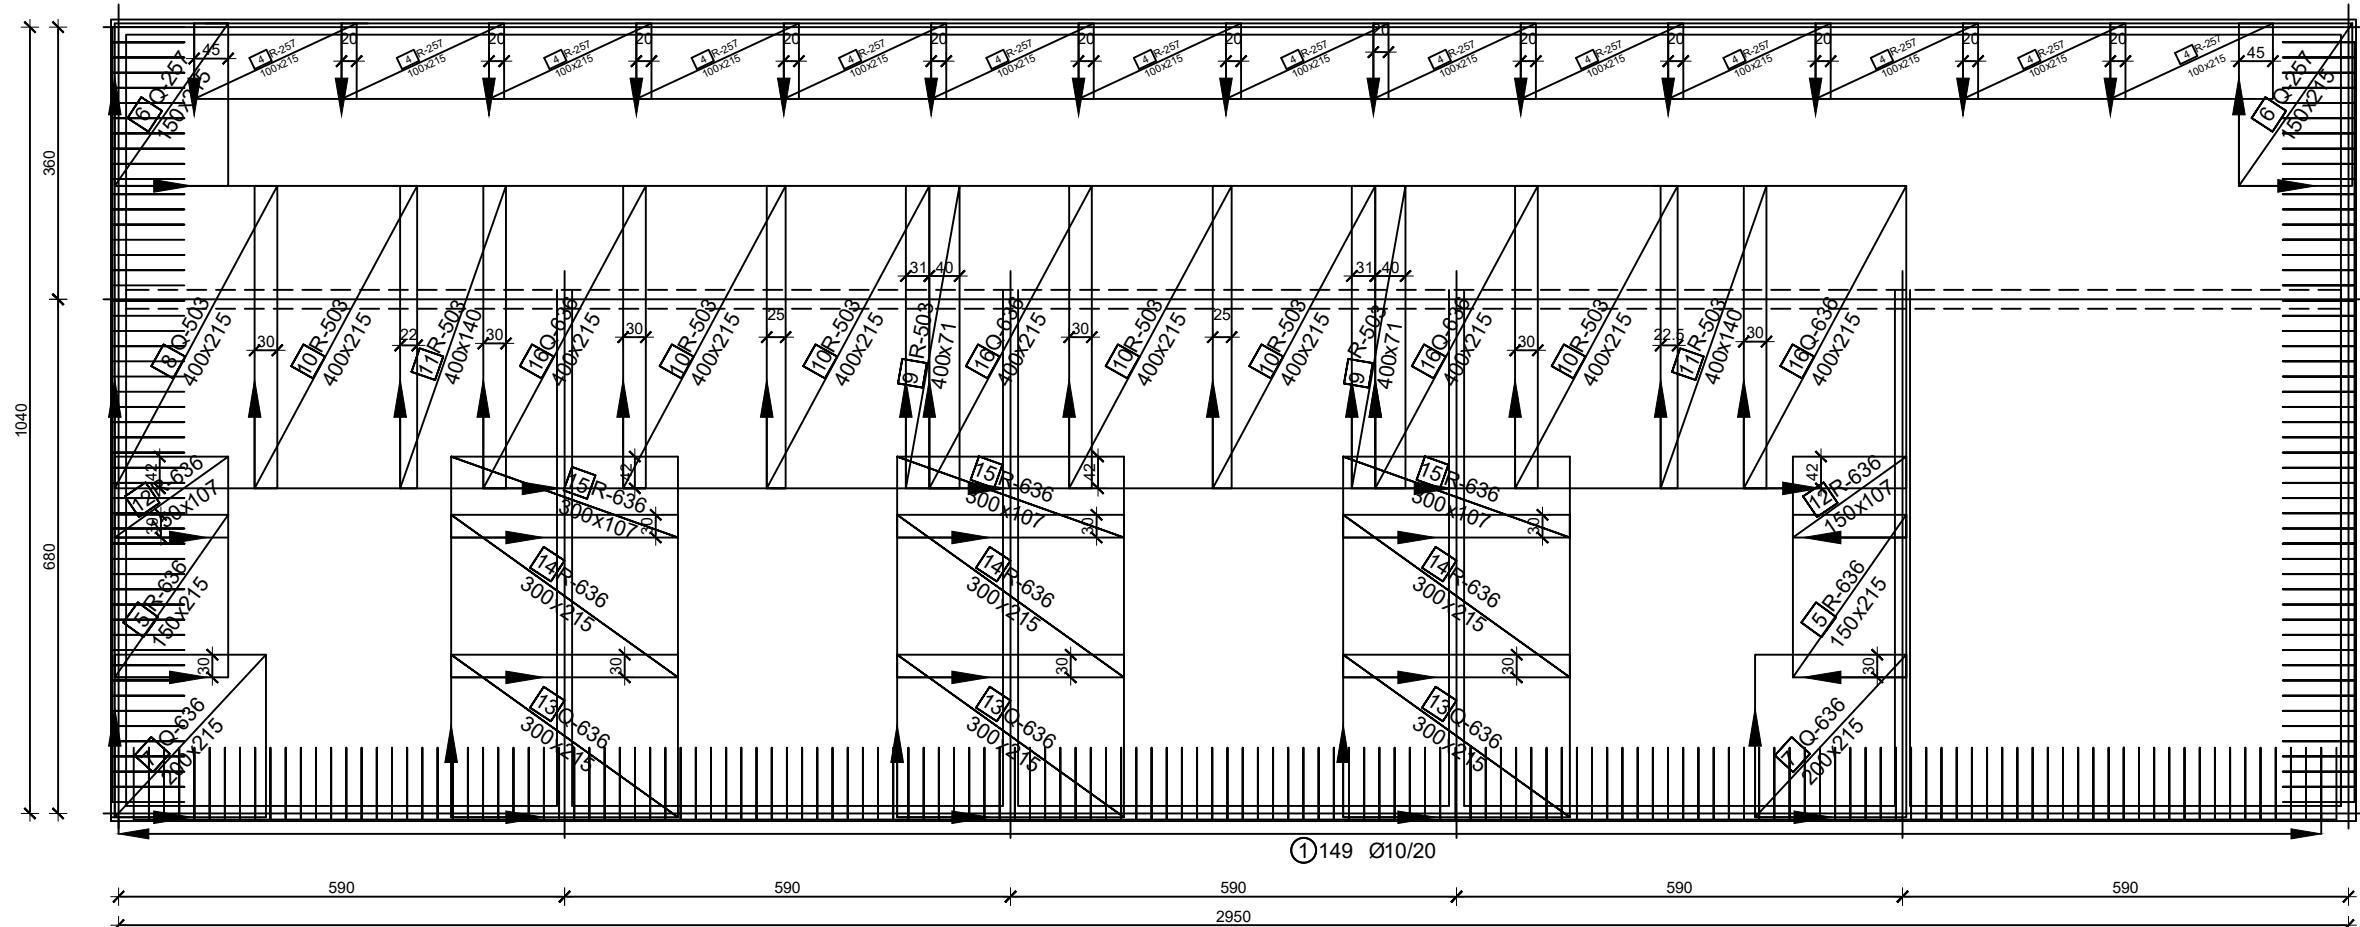


ARMATURA PLOČA POZICIJA 200

c = 3 cm C 35/45


PREDMET: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2

IME I PREZIME: JAKOV DODIG

1 : 100

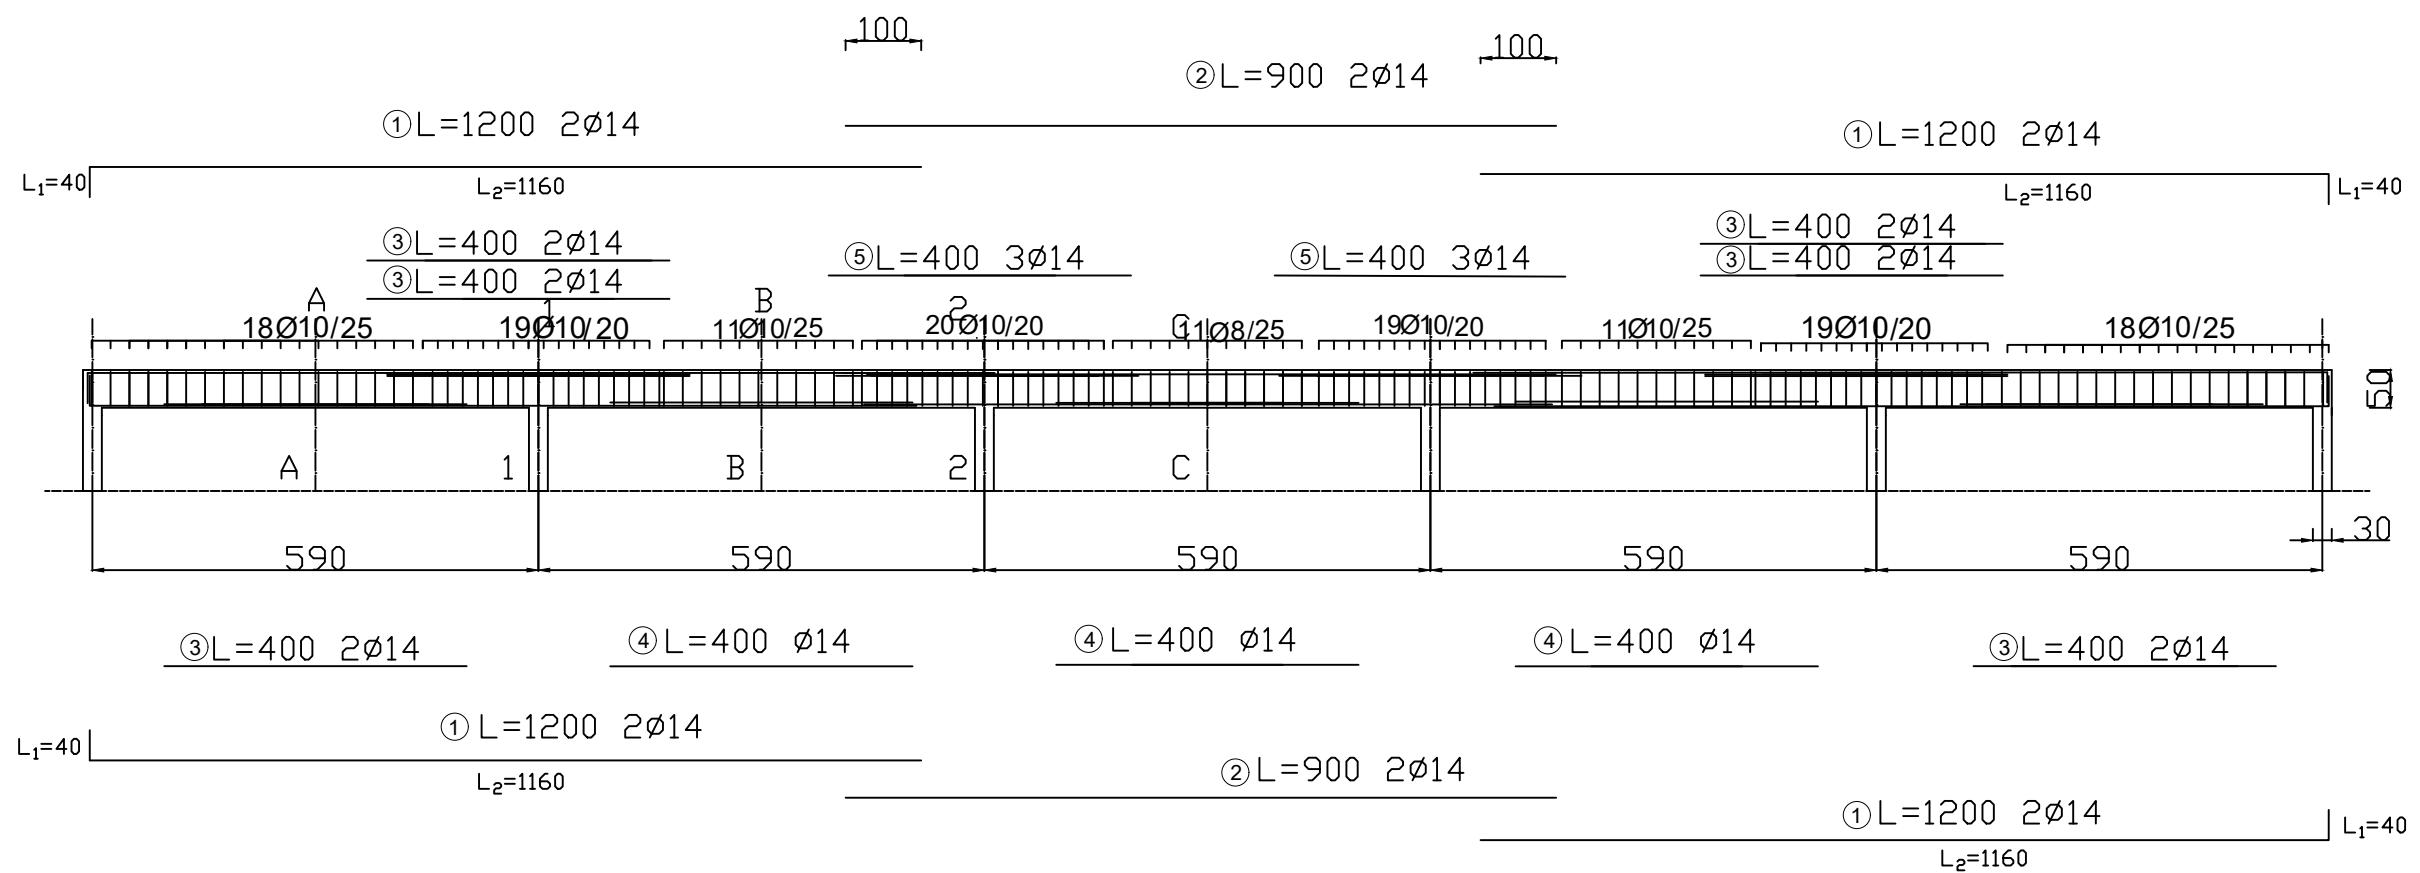

ISKAZ REBRASTE ARMATURE B500B						
POZ	OBLIK I DIMENZIJE	ϕ	JEDINIČNA MASA [kg/m]	DUŽINA [m]	KOM ukupno	KOM jedinično
1		14	1,25	12,00	4	2
2		14	1,25	9,00	2	2
3		14	1,25	4,00	8	2
4		14	1,25	4,00	3	1
5		14	1,25	4,00	3	3
6		10	0,65	1,70	147	1
UKUPNA MASA		496 kg				

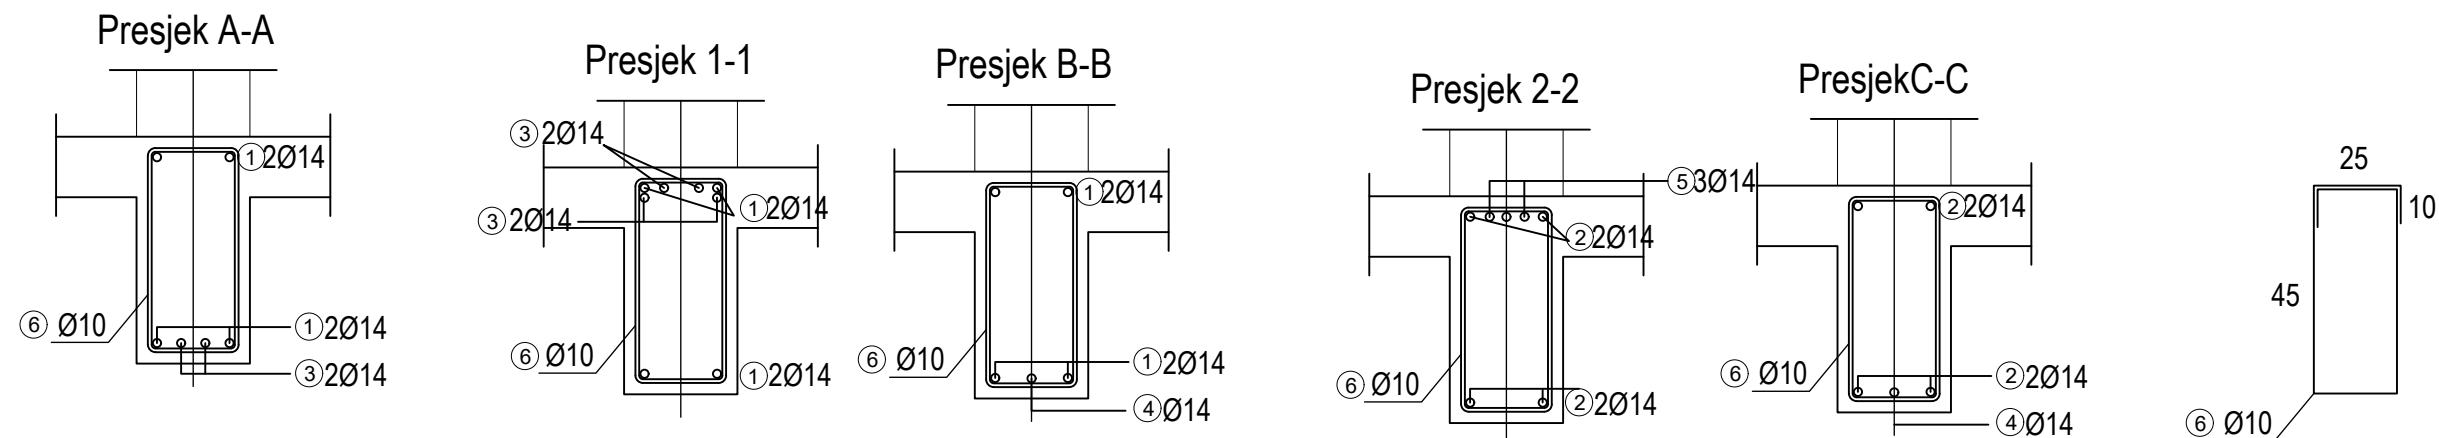

8.LITERATURA

- [] A. Harapin, J. Radnić, N. Grgić, M. Smilović Zulim, M. Sunara, A. Buzov, I. Banović, **Osnove betonskih konstrukcija**, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2023.
- [] Skripte iz kolegija 'Betonske konstrukcije 1' i 'Betonske konstrukcije 2' na SSG, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2022.

Korišteni programski paketi:

- 1) SCIA Engineer 22.0
- 2) AutoCad 2023
- 3) Microsoft Word